

Catalogue des produits
Documentation technique

Régulateur de circulation



Contenu

Présentation des produits	2
• Caractéristiques des régulateurs	3
• Spécificités d'un système de circulation	5
• Confort dans les systèmes de circulation	6
• Hygiène de l'eau potable	7
Documentation technique	11
JRGUTHERM	11
• Structure/Indications technique	12
• Fonction/Position de montage	13
• Avantages	13
• Perte de pression	14
• Exemple d'installation	15
• Réglage/Plage de réglage	16
• Produits	17
JRGUTHERM 2T	19
• Structure/Indications technique	20
• Fonction/Position de montage	21
• Avantages	21
• Caractéristiques de régulation	22
• Perte de pression	23
• Réglage/Plage de réglage	25
• Produits	27
Hycleen Automation System	31
• Fonction/Position de montage	32
• Avantages	33
• Applications	35
• Schéma d'installation	36
• Le Master	40
• Protocoles	42
• La vanne	43
• Champs d'application	44
• Perte de pression	47
• Produits	48
Annexe	52
• Calculs de circulation	52
• Calculs / Exemples	55
• Graphiques et tableaux (valeurs zêta)	69
• Les pompes des eaux usées	109

Vue d'ensemble des produits


Vanne de régulation mécanique



**Manchon de réglage
6310**

Réglage unique est constant du débit par le réglage de la section de passage dans l'installation.

Vannes de régulation thermostatiques



**JRGUTHERM
6320**


**JRGUTHERM 2T
6325**

**Hycleen
Automation System**





Préréglage unique de la température par un capteur qui règle le débit nécessaire correspondant.

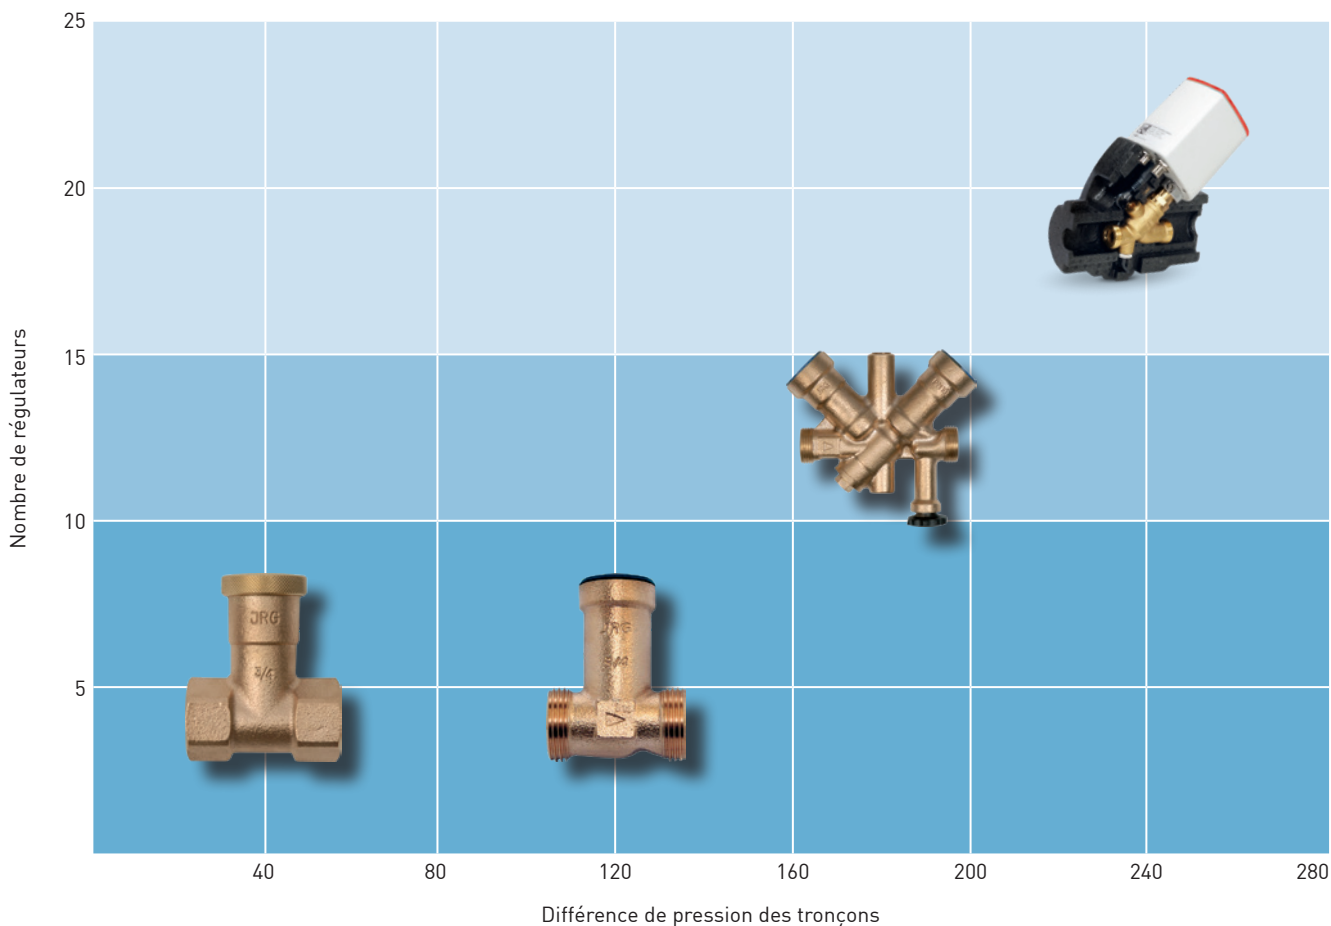Choix du régulateur





Le choix du régulateur correct pour une installation dépend d'un certain nombre de facteurs. Les points les plus importants sont le nombre de régulateurs et la différence de pression entre le débit de circulation le plus favorable et le moins favorable. Le graphique ci-dessous peut vous donner une première indication sur notre gamme de régulateurs.



Caractéristiques des régulateurs

	Manchon de réglage	JRGUTHERM	JRGUTHERM 2T	Hycleen Automation System
				
Domaine d'application	Immeubles d'habitation <ul style="list-style-type: none"> Petites installations jusqu'à 10 régulateurs. 	Immeubles d'habitation <ul style="list-style-type: none"> Petites installations jusqu'à 10 régulateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> Petites et grandes installations jusqu'à 15 régulateurs. Désinfection thermique. 	<ul style="list-style-type: none"> Grandes installations. Désinfection thermique. Surveillance du système et protocoles.
Calcul	Pour une régulation correcte, un calcul détaillé des pertes de chaleur et de charge dans le système est nécessaire.	Calcul aisée.	<ul style="list-style-type: none"> Calcul aisée pour les petites installations. Calcul détaillé des pertes de chaleur et de charge pour les grandes installations ou avec de nombreuses ramifications. 	<ul style="list-style-type: none"> Calcul détaillé des pertes de chaleur et de charge du système. Dans le cas des grandes installations, prendre en compte les débits de fuites des régulateurs, la détermination détaillée des pertes thermiques dans les différentes parties du bâtiment et la prise en considération du traitement d'eau (température, temps et volume).
Surveillance et protocole	Manuel <ul style="list-style-type: none"> Capteurs de température supplémentaires nécessaires! 	Manuel <ul style="list-style-type: none"> Capteurs de température supplémentaires nécessaires! 	Manuel <ul style="list-style-type: none"> Capteurs de température supplémentaires nécessaires! 	Système
Équilibrage hydraulique	Réglage de l'équilibre hydraulique fixe obtenu par réglage des débits.	Réglage thermique automatique de l'équilibre hydraulique.	Réglage thermique automatique de l'équilibre hydraulique.	Réglage thermique automatique de l'équilibre hydraulique.
Désinfection thermique	Seulement possible avec un contournement du régulateur.	Seulement possible avec un contournement du régulateur.	Possible <ul style="list-style-type: none"> Réglage de la température de désinfection en fonction de l'objet. 	Possible <ul style="list-style-type: none"> Réglage de la température de désinfection en fonction de l'objet.
Début de la désinfection thermique	Seulement possible avec un contournement du régulateur.	Seulement possible avec un contournement du régulateur.	Dès que la température pré-réglée est atteinte.	Possible <ul style="list-style-type: none"> Dès que la température pré-réglée est atteinte. A un moment défini. Un régulateur après les autres ou tous ensemble.
Volume d'eau par désinfection	Dépend de la commande externe.	Dépend de la commande externe.	Indéterminé! Aussi longtemps que la haute température est maintenue, la désinfection se poursuit.	Peut être défini! Dès le début de la désinfection thermique le volume d'eau chaude est peut être également approximativement déterminé.

Caractéristiques de soupape

	Manchon de réglage	JRGUTHERM	JRGUTHERM 2T	Hycleen Automation System
				
Retour d'informations	Possible seulement avec une solution externe.	Possible seulement avec une solution externe.	Possible seulement avec une solution externe.	<ul style="list-style-type: none"> • Historique de température de chaque régulateur. • Historique de température de désinfection de chaque régulateur. • Annonce de défaillance du système et de chaque régulateur. • Température maximale atteinte par chaque régulateur. • Toutes les informations avec la date et l'heure. • Dès le Master 2, protocole des données avec programme DATASAVE intégré.
Coûts	Très avantageux.	Avantageux.	Moyen.	Cher. (Significativement moins cher qu'un système de contrôle du bâtiment).
Difficulté de réglage	Difficile. Plusieurs post réglage éventuellement nécessaires.	Simple.	Simple.	Très simple.

Spécificités d'un système de circulation

Les deux principaux arguments pour la création d'une installation de circulation d'eau chaude sont les exigences de confort de l'utilisateur et les exigences d'hygiène de l'eau potable.

+ Confort

- Maintien de la température du système.
- Temps de soutirage minimum.
- Diminution des pertes de chaleur.
- Répondre aux exigences souvent contradictoires du confort et de l'efficacité énergétique.

+ Hygiène

- Maintien de la température du système.
- L'eau en mouvement diminue la formation de micro-organismes.
- Dans les systèmes avec circulation, il y a habituellement la possibilité de procéder à une désinfection thermique.



Confort dans le système de circulation

Demande des consommateurs

Après avoir ouvert un robinet, l'eau chaude devrait arriver rapidement pour maintenir les pertes d'eau sortie aussi faibles que possible. Le poste de puisage doit être à la disposition du consommateur à tout moment sans temps d'attente pour l'eau chaude. Déjà dans de petits objets, à partir de 3 appartements, ce confort ne peut plus être garanti sans la création d'un système de distribution d'eau chaude. De nos jours, il existe deux options principales pour une gestion confortable de la température:

- Ruban chauffant électrique
- Système de circulation

Temps de soutirage

Afin de maintenir la perte d'eau dans un cadre économiquement viable et en même temps de combler les besoins de confort du consommateur, les exigences suivantes s'appliquent aux temps de soutirage:

Recommandation pour la mesure des temps de soutirage

- Aucune eau chaude ne peut être soutirée au minimum 3 heures avant la mesure.
- Les contrôleurs de débit doivent être remplacés par une buse standard.
- La robinetterie de prélèvement doit être placée dans la position la plus chaude.
- La robinetterie de prélèvement doit être entièrement ouverte.
- Le temps de soutirage est compté jusqu'à une température de 40°C au point de soutirage. Cette température signale le début de l'utilité de l'eau chaude.
- La mesure se poursuivra jusqu'à ce que la valeur cesse d'augmenter en une minute.
- Les excès de temps peuvent également être causés par une trop faible pression d'écoulement ou par des limiteurs de débit montés par l'utilisateur.
- Lorsque des mélangeurs économiseurs d'énergie ou des limiteurs de débit sont utilisés, les exigences de temps d'émission ne doivent plus obligatoirement être remplies.

Appareil sanitaire	Temps de soutirage du système de distribution (SIA 385/1, 2013)	
	Sans maintien de température (sans circulation ou ruban chauffant)	Avec maintien de température (avec circulation ou ruban chauffant)
Lavabo, lavabo rigole, bidet, douche de coiffeur, douche, table de rinçage (cuisine), évier, baignoire	15 s	10 s

Hygiène de l'eau potable

Généralités

La technique du bâtiment est de plus en plus confrontée aux problèmes liés à l'hygiène de l'eau potable. La contamination de l'eau potable avec des germes pathogènes, tels que légionnelles et Pseudomonas, est un grand risque pour la santé. La réhabilitation des systèmes d'eau potable pose un défi majeur pour les personnes responsables.

Genres de désinfections

Si un système d'eau potable est contaminé par des germes pathogènes, en dehors d'une rénovation totale, c'est souvent un combat par désinfection. Cela réduit la croissance des micro-organismes porteurs de maladies dans la distribution de l'eau potable. Les méthodes de désinfection les plus importantes sont aujourd'hui des mesures physiques ou chimiques.

Méthodes de désinfection physiques:

- Désinfection thermique
- Désinfection UV

Avant de planifier et d'exécuter une désinfection chimique, diverses précautions sont à prendre. Non seulement la qualité de l'eau, mais aussi le système d'installation, le matériau utilisé (par exemple la conduite et son matériel d'étanchéité) ainsi que les raccords et leur isolation jouent un rôle important.

Pour procéder à une désinfection, il faut également tenir compte du comportement de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs (foyers de personnes âgées, maisons d'invalides, hôpitaux psychiatriques, centres de réadaptation, foyers pour enfants, etc.).

Tous les types de désinfection ont une chose en commun:

- Tout type de désinfection coûte de l'argent.
- Aucune désinfection ne garantit une protection de 100% (diminution des symptômes uniquement).
- Crée une charge supplémentaire sur les composants installés sur la distribution d'eau potable.
- Prendre garde aux systèmes avantageux.

Mesures d'assainissement

Avant qu'une décision ne soit prise concernant la désinfection, il est essentiel d'effectuer une analyse complète des risques, liée à l'objet.

Analyse sur site:

- Evaluation de l'objet avec des personnes responsables (par ex. planificateurs, etc.)
- Analyse de l'eau potable.



Inclusion des paramètres tels que:

- Tracé des conduites (zones mortes)
- Système de circulation (températures)
- Dimension nominales des tubes
- Matériaux de tuyauterie
- Robinetteries
- Matériaux isolants et épaisseurs d'isolation
- Qualité de l'eau potable

Mesures d'exploitation:

- Contrôle de température de l'eau chaude et froide par ex. chauffe-eau, stockage technique.
- Entretien de la robinetterie et des systèmes p. ex. filtres, appareils de traitement de l'eau, etc.
- Régulation de la technique de fonctionnement par ex. durée de marche de la pompe de circulation

Mesures de conception:

- Adapter les volumes de stockage d'eau chaude
- Supprimer les zones de stagnation (conduites mortes)
- Adapter le dimensionnement des conduites
- Améliorer l'isolation des installations d'eau froide et chaude
- Remplacer l'alimentation des points de soutirage éloignés et rarement utilisés par des chauffe-eau individuels.

Mesures techniques opérationnelles:

- Rincer à tous les points de soutirage
- Désinfection physique ou chimique



Surveillance de la température et désinfection thermique

Le régulateur de circulation JRG LegioTherm 2T et JRGUTHERM 2T permet deux équilibrages de température (fonctionnement normal ou décontamination thermique). Le LegioTherm JRG 2T répond à la feuille de calcul DVGW W554. En principe, il faut préciser si la désinfection thermique est effectuée de manière cohérente ou doit être effectuée conformément à la règle des 3 litres. Malgré cela, la désinfection thermique exige que les conduites soient bien rincées à l'eau chaude. Si les conduites mortes ne sont pas séparées de l'installation, ou points de soutirage rarement utilisés ne sont pas rincés régulièrement, une nouvelle infestation peut se produire immédiatement.

Lors de la planification (nouvelle construction ou rénovation), les points suivants doivent être pris en compte afin d'assurer un fonctionnement correct de la désinfection thermique.

Matériaux d'installation:

- Matériau de conduction par exemple tuyaux en acier galvanisé maximum 60°C (risque de corrosion).
- Matériau d'étanchéité résistant à la température, tuyauteries de raccordement d'appareils, etc.
- Matériaux de la robinetterie et leur charge thermique et physique admise.

Isolation:

- Détermination des matériaux et des épaisseurs d'isolation.
- Les distributions d'eau chaude et d'eau froide doivent être isolées.

Circulation:

- Conception de la pompe de circulation de (performance).
- Pompe de circulation en fonctionnement continu (recommandé).

Traitement de l'eau chaude:

- Conception du chauffe-eau (selon les règles de la technique généralement acceptées)
- Prise en compte du volume d'eau chaude utilisé pendant une désinfection/rinçage thermique
- Tenir compte des dépôts de calcaire à haute température, par exemple, par l'installation d'un dispositif de protection contre le calcaire JRG Coral force.

Température en service normal:

- Température de sortie du chauffe-eau > 60°C
- Température du retour de circulation > 55°C
- Différence de température aller/retour de la circulation
Petites et moyennes installations 1-3 K
grosses installations 3-5 K
- Chauffage de l'intégralité du contenu de stockage une fois par jour pendant 1 heure à > 60°C



Température lors de la désinfection thermique:

- Système d'installation complet (stockage et conduites de circulation d'eau chaude) > 70°C
- Dans le cas d'un rinçage, chaque point de soutirage doit être rincé avec un minimum de 70°C et resté ouvert pendant au moins 3 minutes.
- Lors de la désinfection thermique, aucune protection anti-échaudage n'est donnée par le système JRG LegioTherm.




JRGUTHERM

Régulateur de circulation thermostatique
avec raccords d'arrêt



Construction

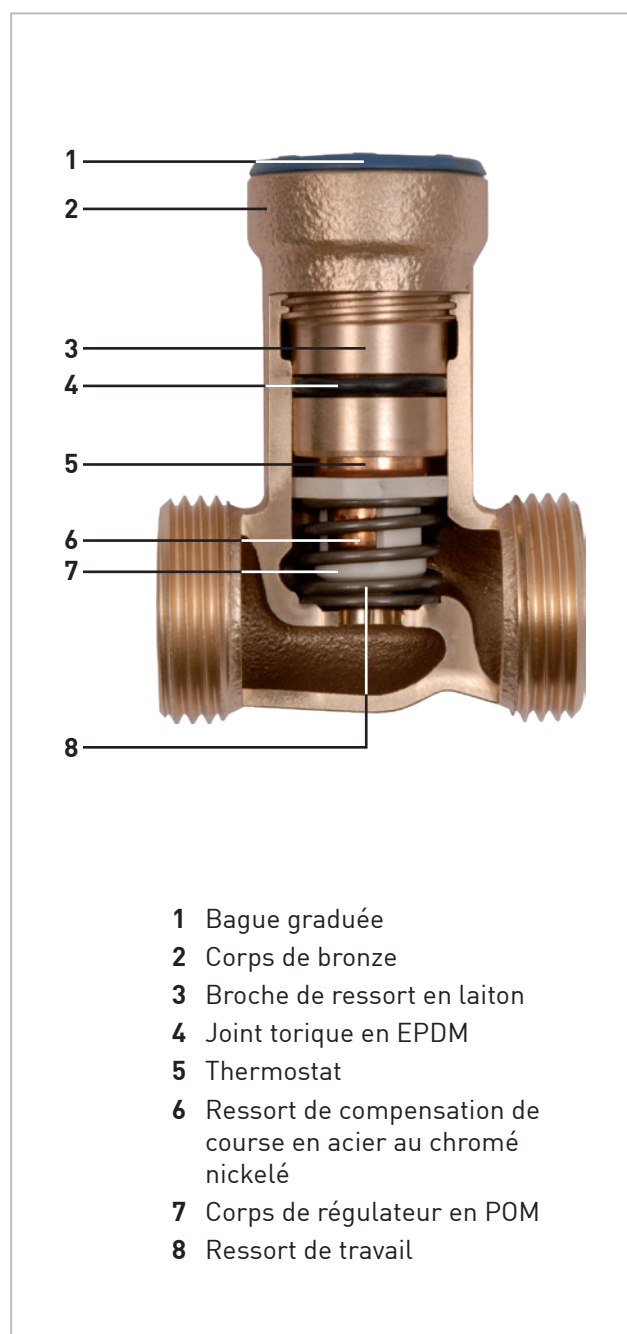

Indications technique

- Même pour des régulateurs de circulation autorégulateurs comme le JRGUTHERM, une conception simplifiée de l'installation est nécessaire.
- Ecart de température recommandé du chauffe-eau JRGUTHERM: 2–5 K.
- Le débit de l'ensemble de l'installation doit être déterminé pour un dimensionnement correct de la pompe. La hauteur de refoulement se calcule à partir de la perte de pression de la colonne la plus défavorable (écoulement). La perte de pression du JRGUTHERM dans cette colonne est déterminée sur la ligne kvmax des diagrammes. Le débit des pompestrop puissantes doit être limité sur la pompe. La limitation de la pompe ne doit pas être assurée par le JRGUTHERM (différence de pression max. 0,4 bar). Les régulateurs des autres colonnes doivent être choisis de manière à ce que le point d'intersection de débit et de la perte de pression nécessaire se trouve dans la zone de dimensionnement.
- Avec une conception judicieuse, on peut renoncer à un régulateur JRGUTHERM dans la colonne défavorable ou le remplacer par un manchon de réglage p.ex. JRG Code 6310-6317.
- Un JRGUTHERM doit être monté sur toutes les sorties de circulation.
- S'il y a un danger que le régulateur JRGUTHERM subisse un débit en sens inverse, il convient de monter des soupapesde retenue adaptées. Nous recommandons le montage de raccords d'arrêt, JRG Code 8208.
- Pour tout renseignement technique et d'utilisation, vous voudrez bien vous adresser à nos conseillers techniques ou à notre service après-vente.

Function/Position de montage

Fonction

Le régulateur de circulation JRGUTHERM règle le débit en surveillant en permanence la température de l'eau au moyen d'un thermostat. L'équilibrage hydraulique se fait ainsi automatiquement. En utilisation les raccords de passage correspondants, on peut inclure des soupapes de retenue et des dispositifs d'arrêt.

Matières

Toutes les pièces en contact avec l'eau sont en bronze, cuivre, acier au chrome ou en matière synthétique de première qualité.

Position de montage

Le régulateur de circulation JRGUTHERM peut être monté en toute position. Pour faciliter les travaux de révision, nous recommandons l'installation en amont et en aval du régulateur de circulation des raccords d'arrêt JRG Code 8339.

Domaine d'utilisation

Plage de réglage	36–63°C
Charge de température max.	70°C
Pression de service max.	PN 10
Différence de pression	0,4 bar

Le régulateur de circulation JRGUTHERM est protégé contre le surtempérature.

Le régulateur de circulation JRGUTHERM est pourvu d'une dérivation pour la désinfection thermique.



Le régulateur de circulation JRGUTHERM ne convient pas à des circulations par gravité.

Sous réserve de modifications techniques pouvant intervenir à tout moment.

Les avantages



- **Simplifie le calcul de la circulation**
- **Pas de calcul de pré-réglages**
- **Fonctionnement simple du régulateur**
- **Aucun entretien**
- **Régulation automatique du débit (équilibre hydraulique)**
- **Economie d'énergie**
- **Phase de réchauffage plus courte après un abaissement de température**

Perte de pression

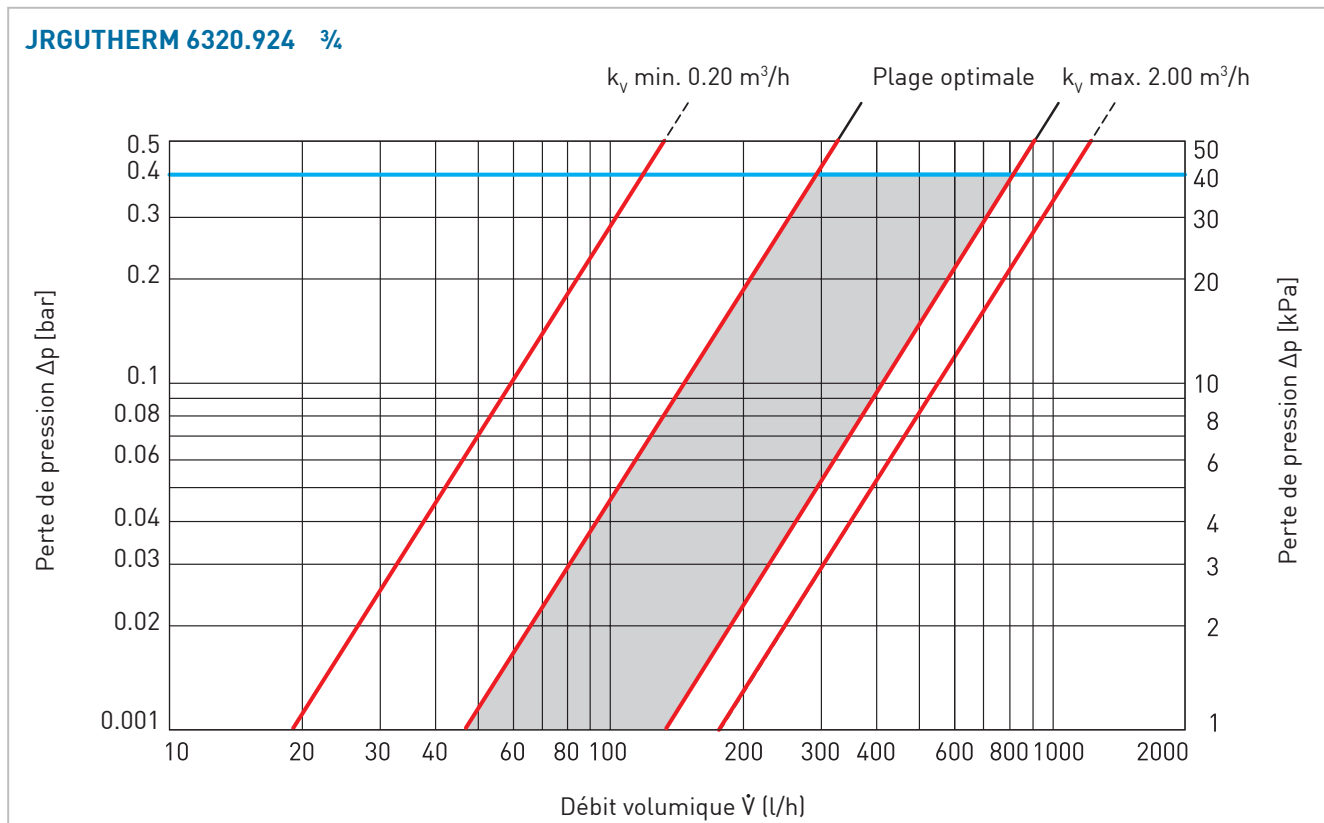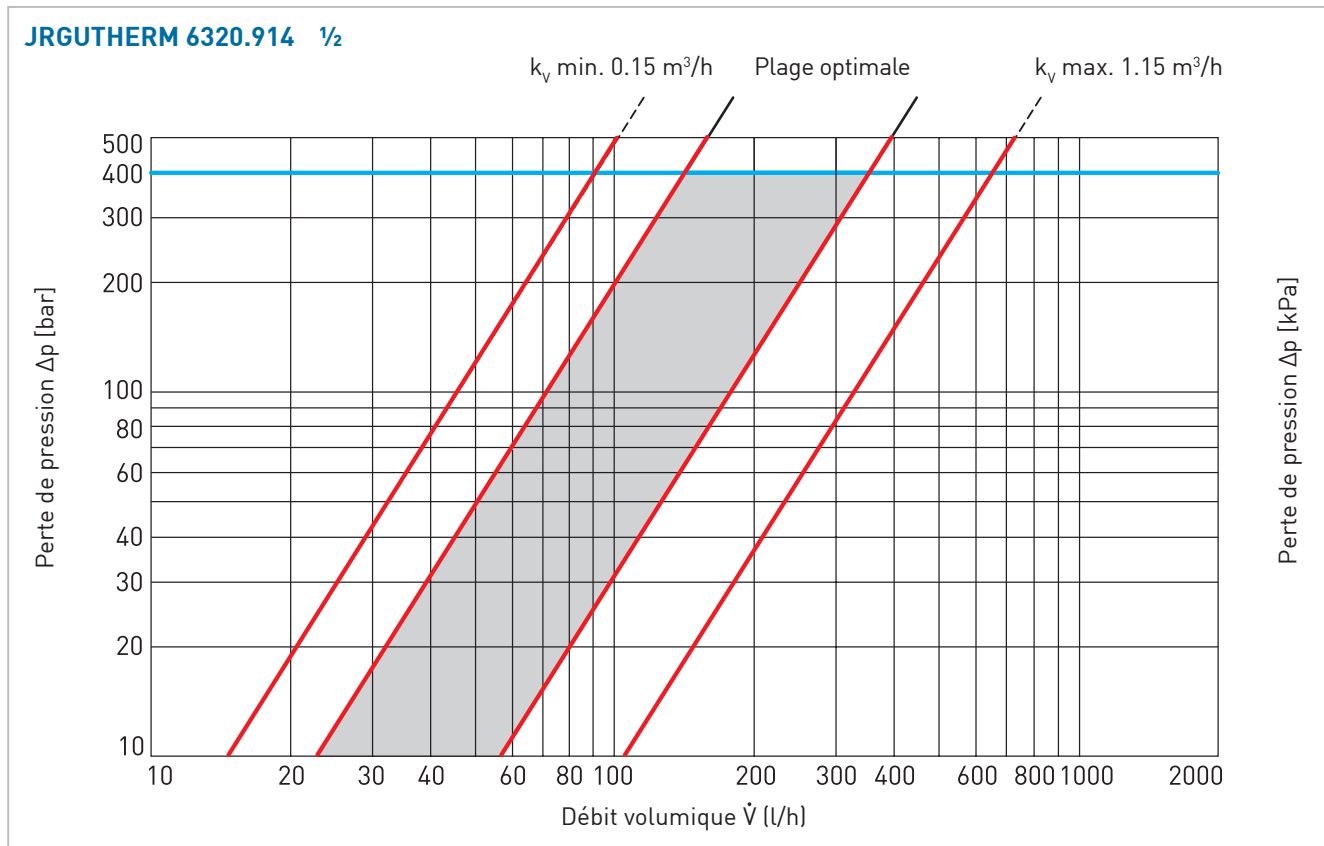

— Différence de pression max. admissible 40 kPa (0.4 bar)

Exemple d'installation

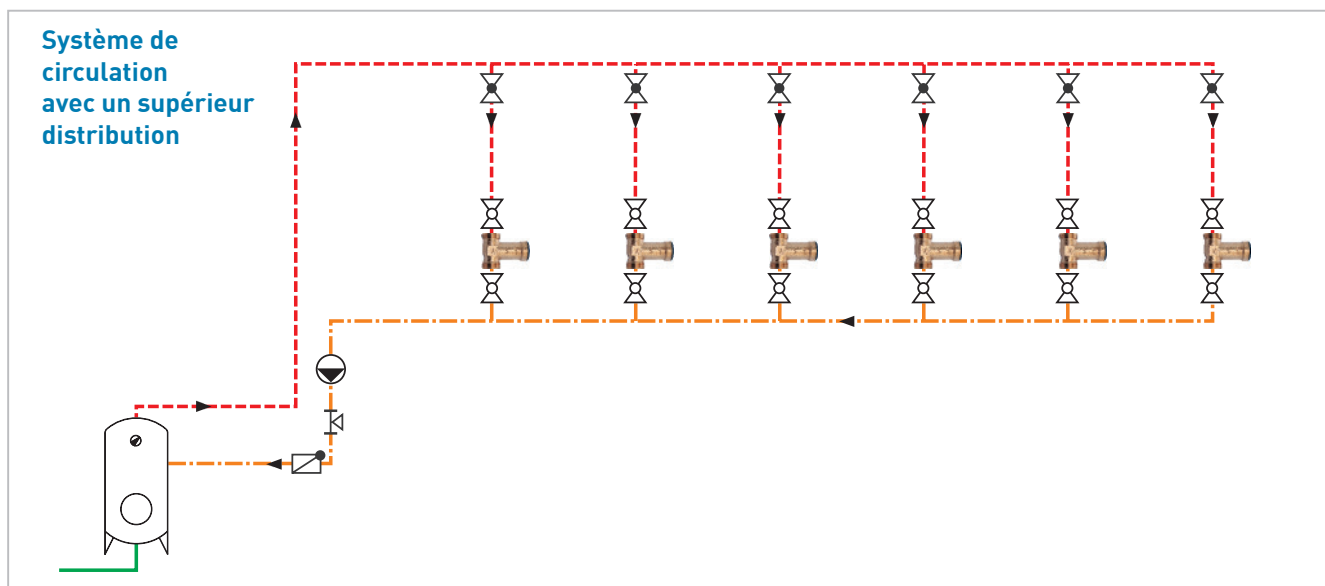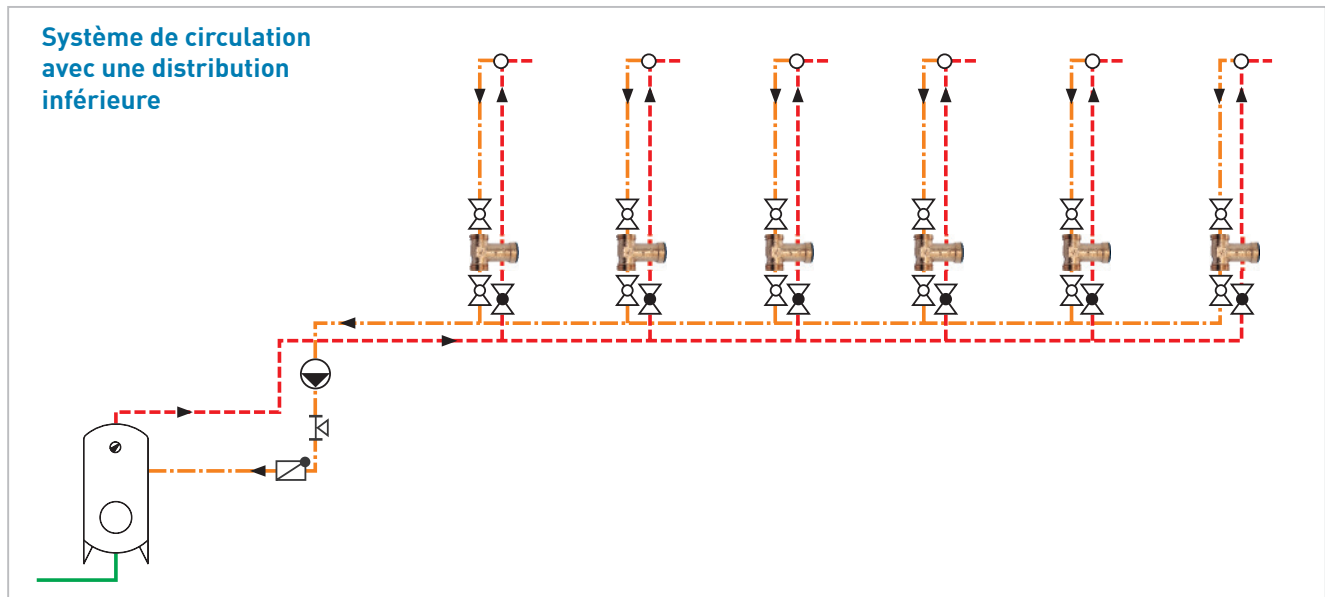

SIA	Texte	JRG Code
	TWK – Eau froide – WKR	
	TWW – Eau chaude – WWV	
	TWZ – Circulation WW – WWR	
	Robinet d'arrêt	5200-5234
	Robinet à bille	8339
	Clapet de retenue	1682
	Organe de régulation*	6310
	JRGUTHERM Rég. de circulation	6320+8339
	Pompe	

* Seulement si la pompe ne peut pas être réglée.


Réglage/plages de réglage

Ajustage du régulateur de circulation

Tous les régulateurs de circulation montés dans une installation doivent être réglés à la même valeur. Un réglage continu est possible. Les valeurs de réglage figurent dans le tableau. L'alignement des conduites de circulation se fait automatiquement.

Emballage de transport

L'emballage de transport du régulateur de circulation sert d'isolation thermique après le montage et l'ajustage.

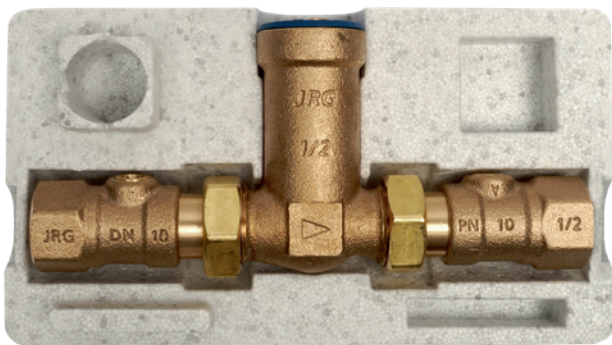


Réglage du régulateur de circulation

Toute modification apportée au réglage d'usine s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exécutant.

Le réglage d'usine du régulateur de circulation JRGUTHERM peut être modifié comme suit: insérer la clé coudée six pans dans l'empreinte six pans.

La température est corrigée vers le bas en tournant la clé dans le sens horaire et vers le haut en tournant dans le sens horaire inverse.

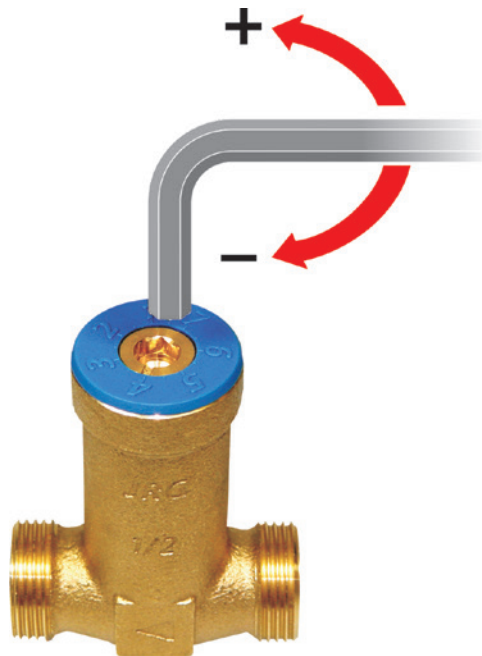

Réglage


Valeur d'échelle JRGUTHERM	Consigne circulation
1	36°C
2	41°C
3	45°C
4	49°C
5	53°C
6 (réglage d'usine)	57°C
7	63°C

Maintenance

- Le régulateur de circulation JRGUTHERM ne nécessite aucune maintenance.
- Les instructions de montage et d'utilisation sont à remettre au maître de l'oeuvre à la réception de l'installation.

JRGUTHERM/Raccords


Régulateur de circulation JRGUTHERM, PN 10

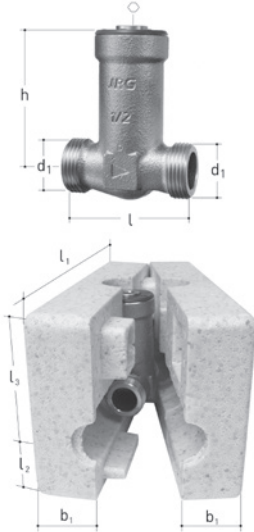

- Raccord: filetage mâle
- Matériel: bronze
- Réglage d'usine: 57°C (réglable 36 - 63°C)

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 G (inch)	h (mm)	l (mm)	⊘	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	b1 (mm)
½	15	6320.914	350 831 401	0,500	¾	64	60	8	194	38	70	37
¾	20	6320.924	350 831 501	0,519	1	64	60	8	194	38	70	37


Raccord, PN 10



- Description: pour 3600, 6320, 6325
- Température: max. 90°C
- Raccord: filetage intérieur
- Consiste en: robinet d'arrêt à bille, écrou libre

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	l (mm)	⊘1	⊘2	⊘3	z (mm)
½	15	8339.240	350 887 710	0,170	½	¾	55	30	27	6	43
¾	20	8339.320	350 887 911	0,260	¾	1	55	37	32	6	47


Raccord avec soupape de retenue



- Matière: Laiton, plastique, EPDM
- Raccord: filetage mâle

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	⊘1	⊘2
½	15	8208.240	351 055 901	0,090	½	¾	40	34	6	19	30	19
¾	20	8208.320	351 056 001	0,150	¾	1	44	37	7	20	37	24

Notes

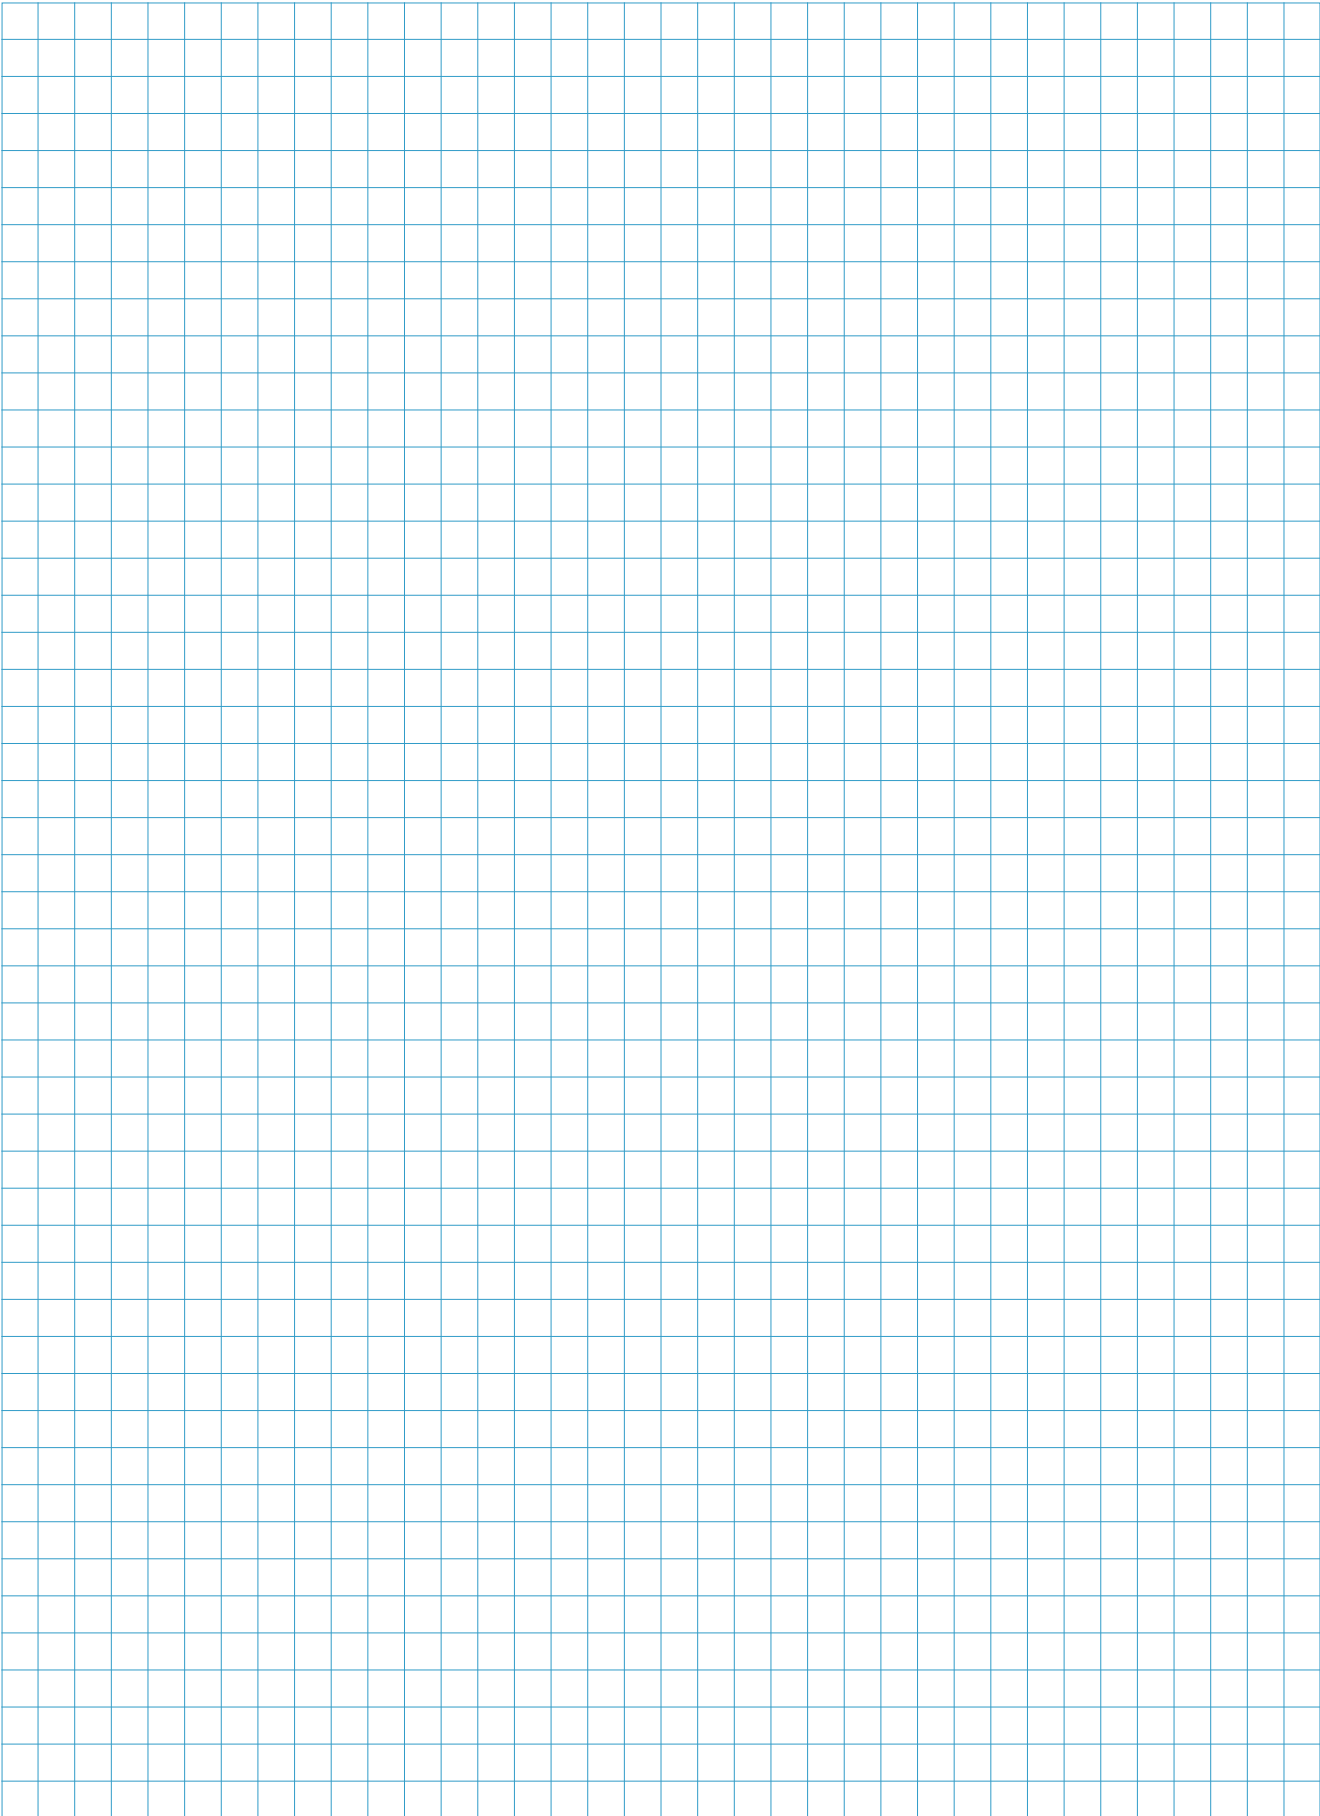


JRGUTHERM 2T

Régulateur de circulation thermostatique
avec robinetterie d'arrêt



Structure

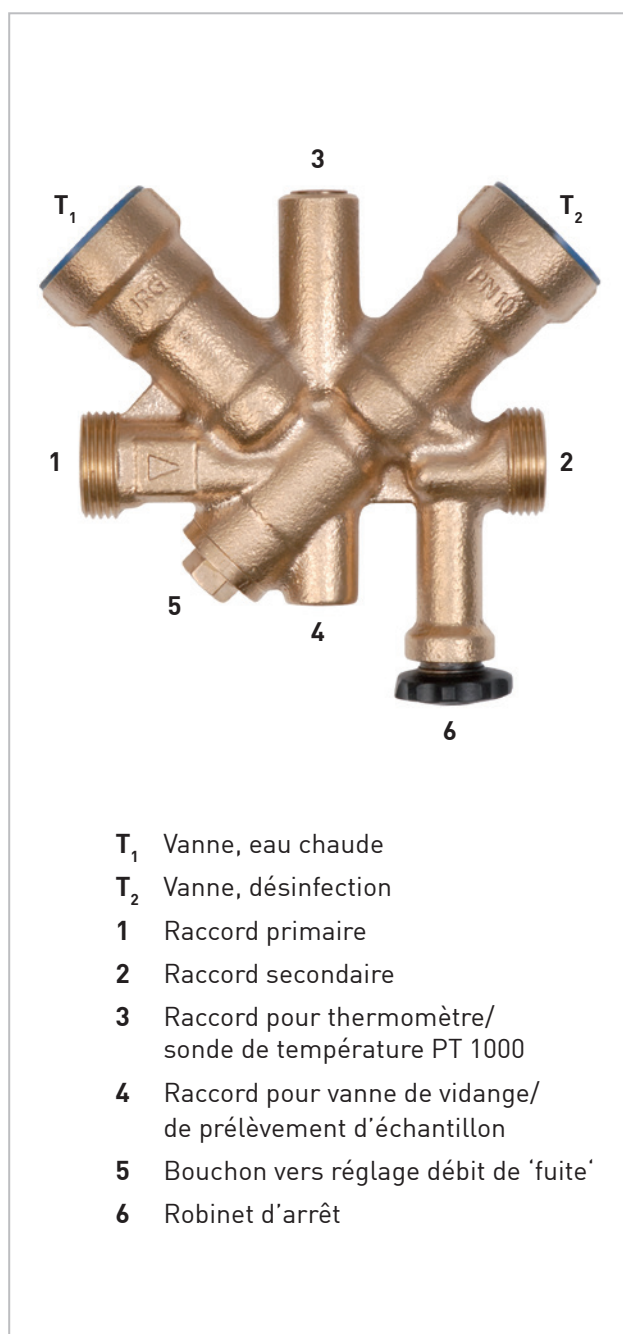

Indications technique

- Même pour les régulateurs de circulation automatiques comme le JRGUTHERM 2T, il est possible de simplifier le dimensionnement de l'installation.
- La différence de température recommandée entre le chauffe-eau et le JRGUTHERM 2T est de 2-5 K.
- Pour choisir la pompe de circulation adaptée, il faut calculer le débit de l'ensemble de l'installation. La perte de pression du JRGUTHERM 2T correspond à la ligne kVmax du schéma. Les régulateurs sur les boucles de circulation doivent être choisis de sorte que le point d'intersection du débit et de la chute de pression nécessaire se situe à l'intérieur de la zone d'utilisation recommandée.
- Il faut installer un JRGUTHERM 2T, sur chaque bouche de circulation.
- Si le régulateur JRGUTHERM 2T risque d'être traversé à contre-courant, il faut éviter ce danger en installant des vannes anti-retour adaptées. Nous recommandons de monter des raccords équipés de vannes antiretour, Code JRG 8208.
- Pour toutes questions et les renseignements technique concernant les diverses applications, adressez-vous à notre conseiller technique de vente ou au service client.

Fonction/Position de montage

Fonction

Le régulateur de circulation JRGUTHERM 2T régule les débits volumétriques de l'eau grâce à 2 thermostats en service normal et en service de désinfection. L'équilibrage hydraulique est réalisé automatiquement par le biais de la régulation thermique.

Matériaux employés

Toutes les pièces en contact avec l'eau sont en bronze, acier inox et en matières synthétiques nobles, les joints d'étanchéité sont en EPDM.

Montage/Position de montage

Le régulateur de circulation JRGUTHERM 2T peut être monté dans n'importe quelle position. La pose de raccords de transition adaptés permet de monter directement le clopet anti-retour et le système de blocage. Pour la révision, nous recommandons de monter une vanne d'arrêt en amont et en aval du régulateur de circulation, JRG Code 8339.

Domaine d'utilisation

Le JRGUTHERM 2T est un régulateur de circulation thermostatique pour l'eau potable chauffée qui régule la circulation de l'eau en service normal, ainsi qu'en mode de désinfection thermique.

Plage de réglage T1	35-60°C
(température de l'eau chaude) 35-60°C	Skala 0-5 (≈70-75°C)
Plage de réglage T2	90°C
(température de désinfection) graduat. 0-5 (≈70-75°C)	PN 10 0,4 bar
Température maximale tolérée	90°C
Pression de service maximale PN	10
Pression différentielle maximale (0,4 bar)	40 kPa

Le régulateur de circulation JRGUTHERM 2T est protégé contre toute hausse excessive de la température.


Le régulateur de circulation JRGUTHERM 2T ne doit pas être utilisé sur les circuits fonctionnant par gravitation.

Sous réserve de modifications techniques pouvant intervenir à tout moment.

Avantages



- Deux températures, deux thermostats
- Équilibrage hydraulique automatique, régulé thermiquement
- Économie d'énergie avec un équilibrage précis
- Commande par des vannes à siège
- Grande plage de réglage de la température
- Sans énergie extérieure nécessaire

Caractéristiques de régulation JRGUTHERM 2T

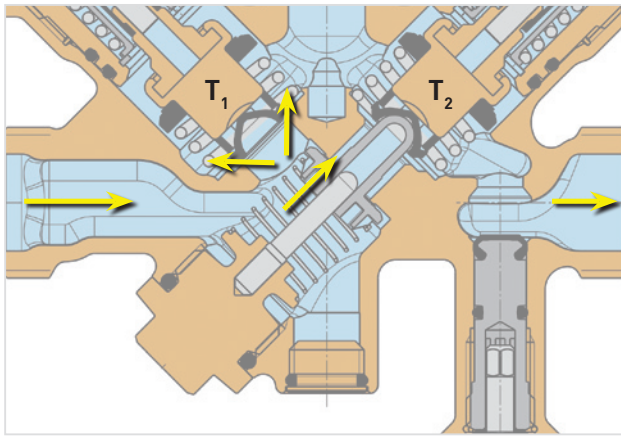



Phase 1

- La température de l'eau chaude est réglée.
- Le thermostat T1 règle la température correspondante avec un réglage d'usine de 58°C.

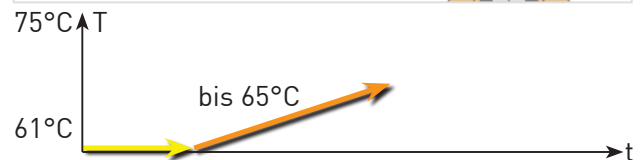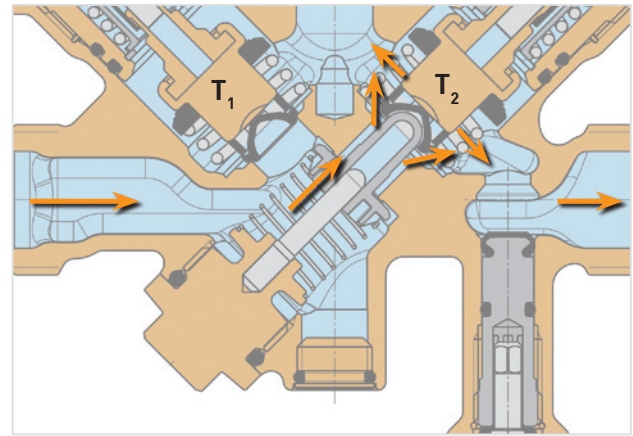



Phase 2

- L'augmentation de température commande au JRGUTHERM 2T la désinfection thermique.

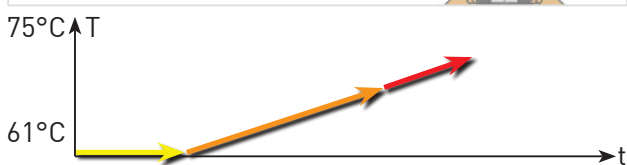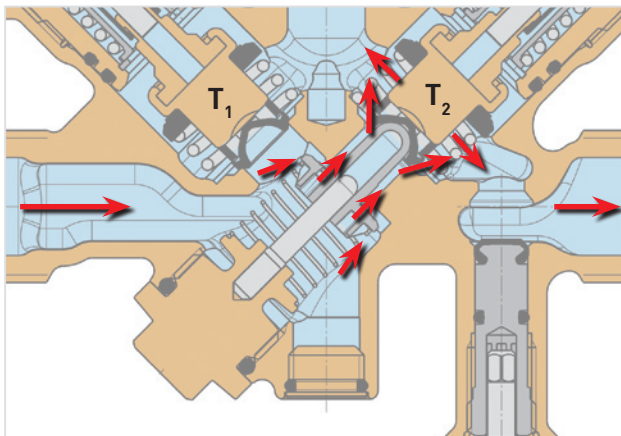


Phase 3

- Avec le réglage d'usine, le changement est amorcé à 66°C. La vanne se déplace brièvement à la valeur KV maximale T2 la désinfection commence et la température correspondante de 70°C est réglée.

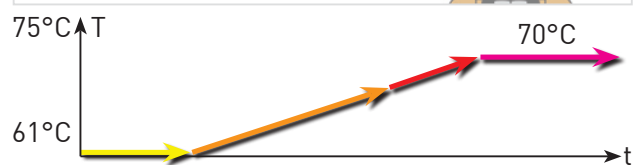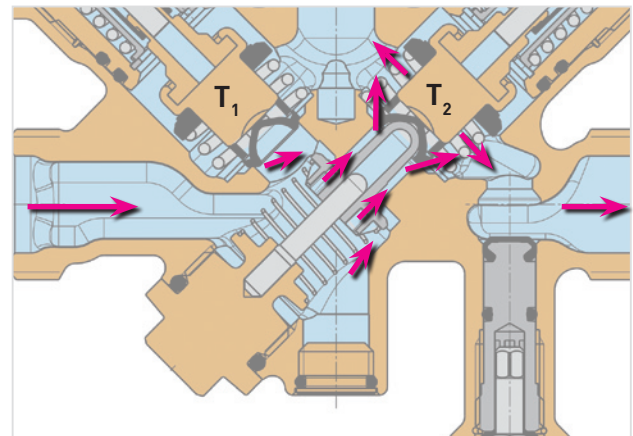

Phase 4

- La température de désinfection est réglée à la température correspondante T2
- L'équilibre entre l'émission de chaleur et la quantité d'eau requise sont ajustés les uns aux autres, réglant ainsi automatiquement l'équilibrage thermique.
- Le débit de base devient inactif et la quantité d'eau est réduite au débit nécessaire.

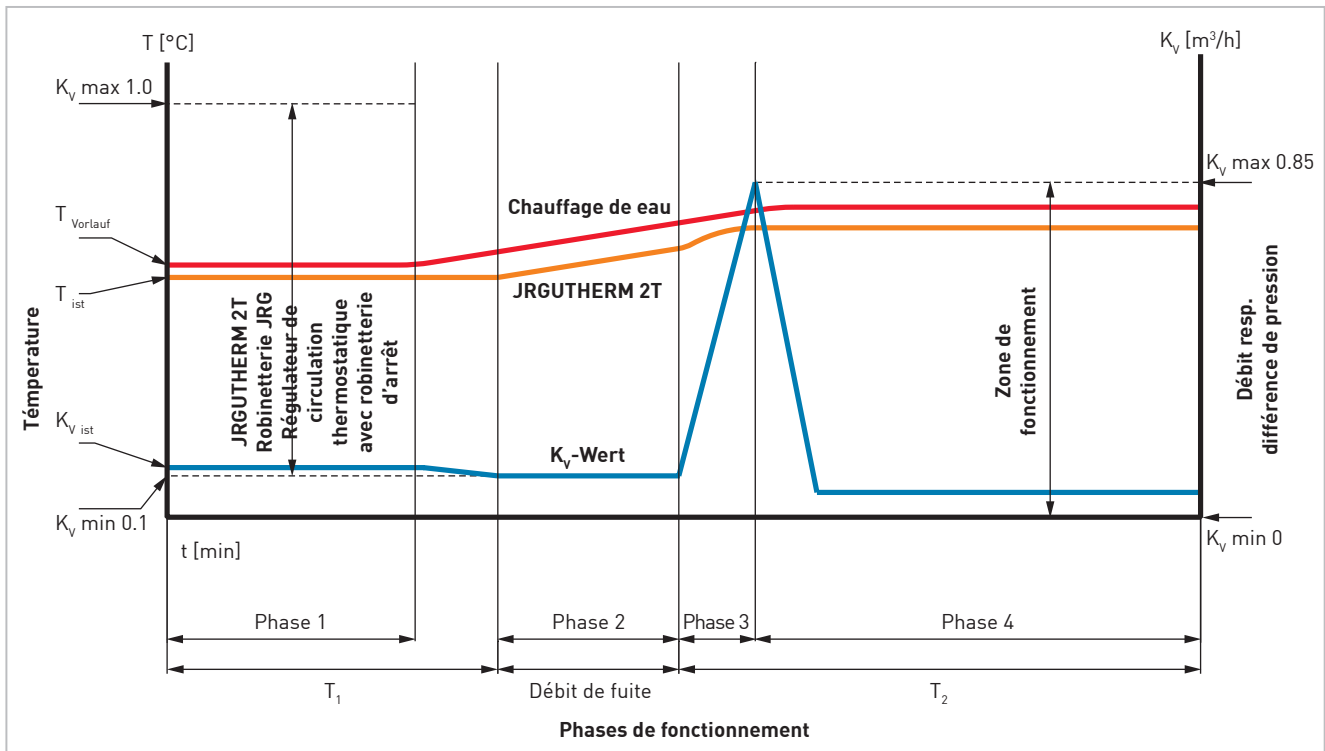


Valeurs des caractéristiques de commande définies en usine:

T_1 -Température de l'eau chaude 58°C (plage: 35-60°C)


T_2 -Température de désinfection 70°C (plage: 70-75°C)

Druckverlust

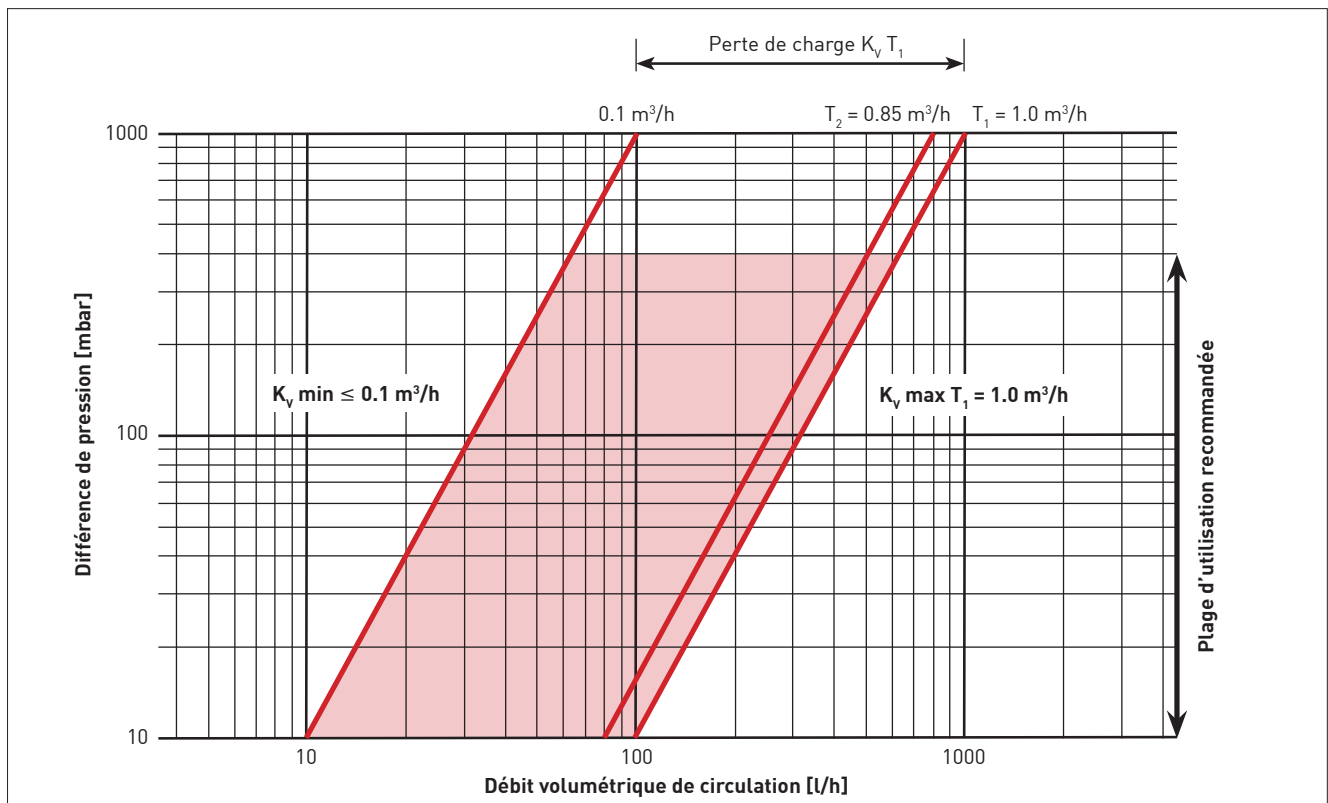


Exemple d'installation

Système de circulation avec une distribution inférieure

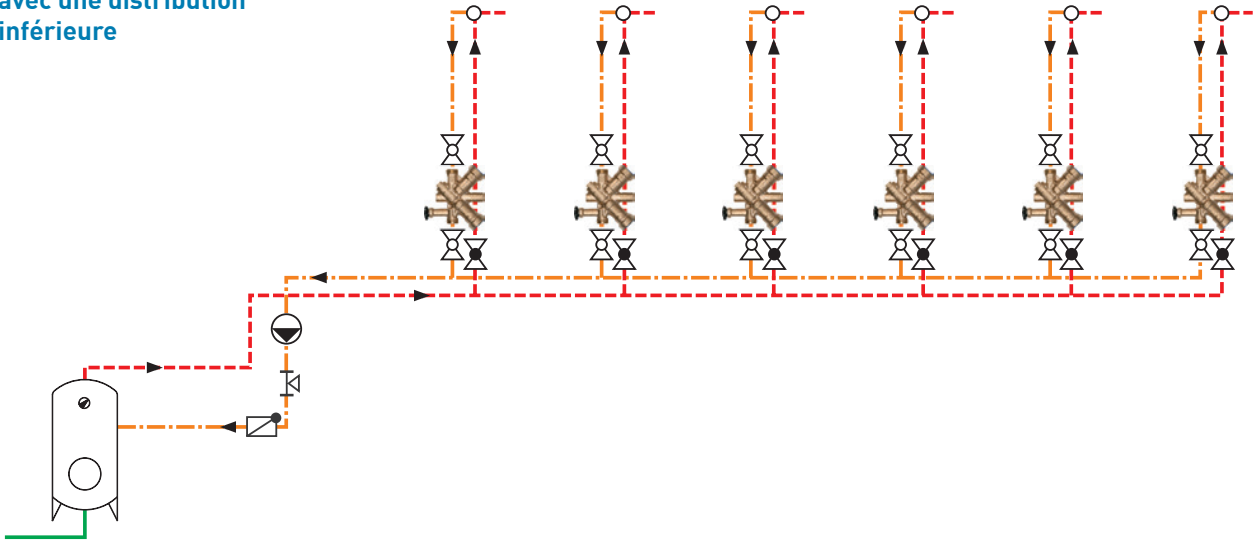

Système de circulation avec un supérieur distribution

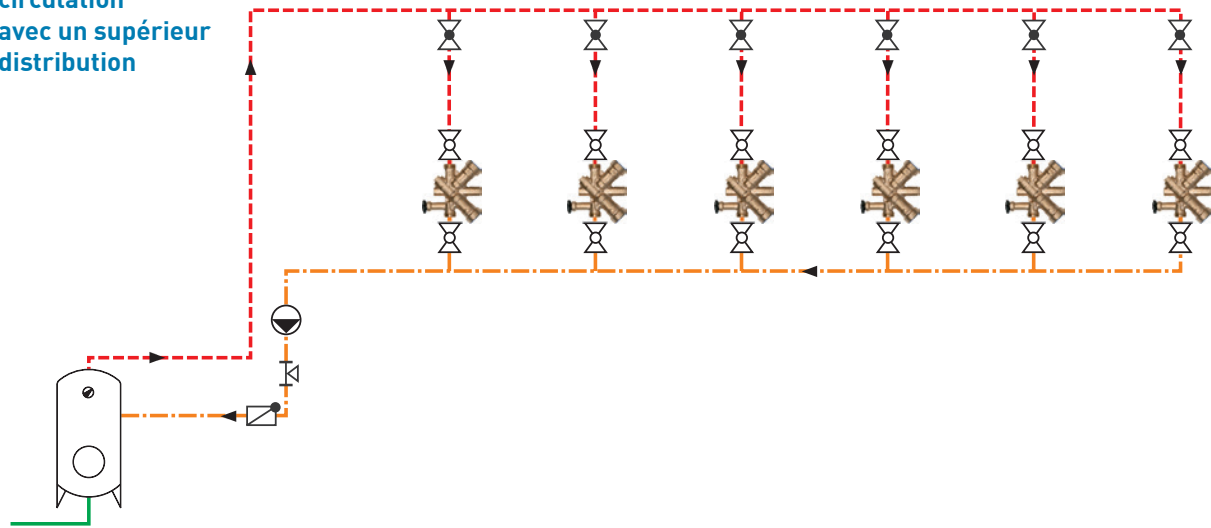

SIA	Texte	JRG Code
	TWK – Eau froide – WKR	
	TWW – Eau chaude – WWV	
	TWZ – Circulation WW – WWR	
	Robinet d'arrêt	5200-5234
	Robinet à bille	8339
	Clapet de retenue	1682
	Organe de régulation*	6310
	JRGUTHERM Rég. de circulation	6320+8339
	Pompe	

* Seulement si la pompe ne peut pas être réglée.

Réglage/Plage de réglage

Réglage du régulateur de circulation


Par principe, tous les régulateurs de circulation montés sur l'installation sont réglés aux mêmes valeurs. Un réglage progressif est possible. Les valeurs de réglage initial figurent aux tableaux 1 et 2.

L'équilibrage de chaque boucle de circulation est opéré automatiquement.

Emballage de transport /Isolation

L'emballage de transport du régulateur de circulation JRGUTHERM 2T sert d'isolation thermique après le montage et le réglage initial du régulateur.

- Conductivité thermique $\lambda_D = 0.033 \text{ W/mK}$
- Comportement au feu (BKZ) 5.1/B1
- Température d'utilisation $\leq 90^\circ\text{C}$

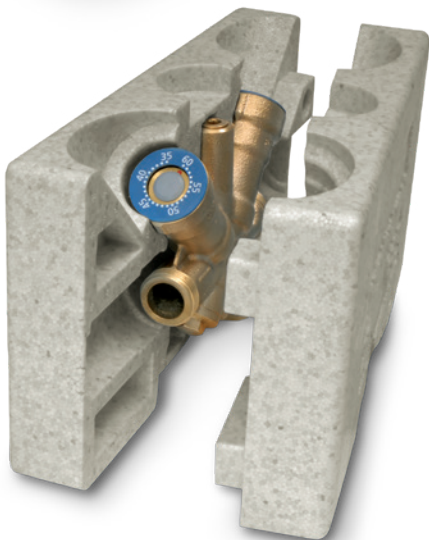

Réglage initial du régulateur de circulation

Toute modification des valeurs d'usine engage exclusivement la responsabilité de l'exécutant. La valeur d'usine du régulateur de circulation JRGUTHERM 2T peut être modifiée comme suit:

Retirez le capot plombé et introduisez la clé à six pans dans le trou hexagonal respectif: T1 pour la température de circulation et T2 pour la température de désinfection.

Si vous tournez la clé dans le sens horaire, la température baisse, si vous la tournez dans le sens horaire inverse, la température augmente. La température ne doit pas être modifiée plus que jusqu'à la butée (minimum/maximum).



Réglage initial/Plage de réglage

Plages de réglage

Tableau 1: température d'alignement T_1 (eau chaude)

Réglage [°C]	Température minimum de l'eau du chauffe-eau [°C]	Température maximum de l'eau du chauffe-eau [°C]
35	38	40
40	43	45
45	48	50
50	53	55
55	58	60
58 (valeur d'usine)	61	63
60	63	65


Tableau 2: température d'alignement T_2 (désinfection thermique)

Valeurs graduation	Température de désinfection correspondante [°C]	Température initiale de désinfection [°C]	Température minimum de l'eau du chauffe-eau [°C]
0 (valeur d'usine)	~ 70	66	≥ 75
1	~ 71	67	≥ 76
2	~ 72	68	≥ 77
3	~ 73	69	≥ 78
4	~ 74	70	≥ 79
5	~ 75	71	≥ 80

Entretien

- Le régulateur de circulation JRGUTHERM 2T ne nécessite aucun entretien.
- La notice de montage et de fonctionnement livrée avec le produit doit être remise au constructeur lors de la livraison de l'installation.

JRGUTHERM 2T/Accessoires

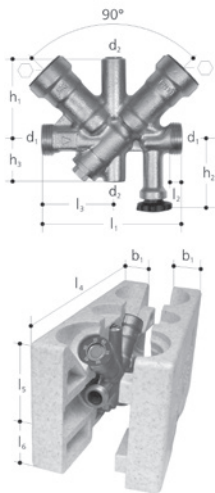


Régulateur de circulation JRGUTHERM 2T, PN 10

- Température: max. 90°C
- Matériel: bronze
- Raccord: filetage mâle

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)
½	15	6325.015	350 831 421	1,033
¾	20	6325.020	350 831 422	1,110


GN (inch)	DN (mm)	b1 (mm)	d1 G (inch)	d2 (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	⊙
½	15	37	¾	¼	64	57	33	110	6	57	260	82	61	4
¾	20	37	1	¼	64	57	33	123	7	64	260	82	61	4

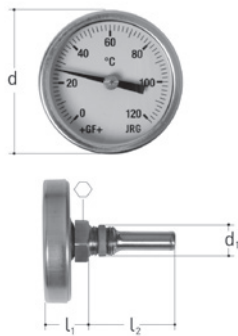

Thermomètre

- Description: pour 3500, 3510, 6325
- Matériel: acier inoxydable

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d (mm)	d1 G (inch)	l1 (mm)	l2 (mm)	⊙
¼	8	8349.080	350 830 191	0,080	52	¼	19	35	17

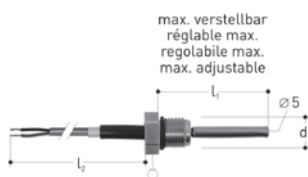


Sonde de température PT 1000, PN 10

- Température: Max. 0 - 105°C

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 G (inch)	l1 (mm)	l2 (mm)	⊙
¼	8	6326.001	350 830 182	0,072	¼	46	1000	16


Accessoires/Raccords vissés

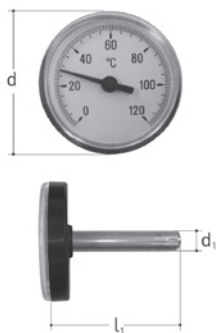

Thermomètre

- Description: pour 8348.080
- Matière: laiton, synthétique


d (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 (mm)	l1 (mm)
52	8348.001	350 830 194	0,030	9	62



Doigt de gant

- Description: pour 8348.001
- Matériel: acier inoxydable, EPDM

GN (inch)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 G (inch)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	⊙
¼	8348.080	350 830 192	0,030	¼	9	15	35	13




JRG LegioStop Robinet de vidange, PN 16

- Température: max. 90°C (réglable à 45°C)
 - Matériel: laiton
 - Raccord: filetage mâle
- *pour 5120

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 R (inch)	d2 (mm)	d3 (mm)	h (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
¼	8	7301.080	350 896 020	0,053	¼	30	14	45	46	25	38


Accessoires/Raccords vissés



Robinet pour prélèvement d'échantillons, PN 16

- Description: pour l'analyse microbiologique de l'eau avec indicateur de température
- Température: max. 90°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM
- Raccord: filetage mâle


GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 R (inch)	d3 (mm)	h (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	○1	○3	○2
¼	8	7306.080	351 110 365	0,190	¼	8	65	35	16	125	20	14	5



Raccord, PN 10

- Description: pour 3600, 6320, 6325
- Température: max. 90°C
- Raccord: filetage intérieur
- Consiste en: robinet d'arrêt à bille, écrou libre

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 Rp (inch)	d2 G (inch)	l (mm)	○1	○2	○3	z (mm)
½	15	8339.240	350 887 710	0,170	½	¾	55	30	27	6	43
¾	20	8339.320	350 887 911	0,260	¾	1	55	37	32	6	47




Raccord avec soupape de retenue

- Matière: Laiton, plastique, EPDM
- Raccord: filetage mâle

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	○1	○2
½	15	8208.240	351 055 901	0,090	½	¾	40	34	6	19	30	19
¾	20	8208.320	351 056 001	0,150	¾	1	44	37	7	20	37	24

Notes

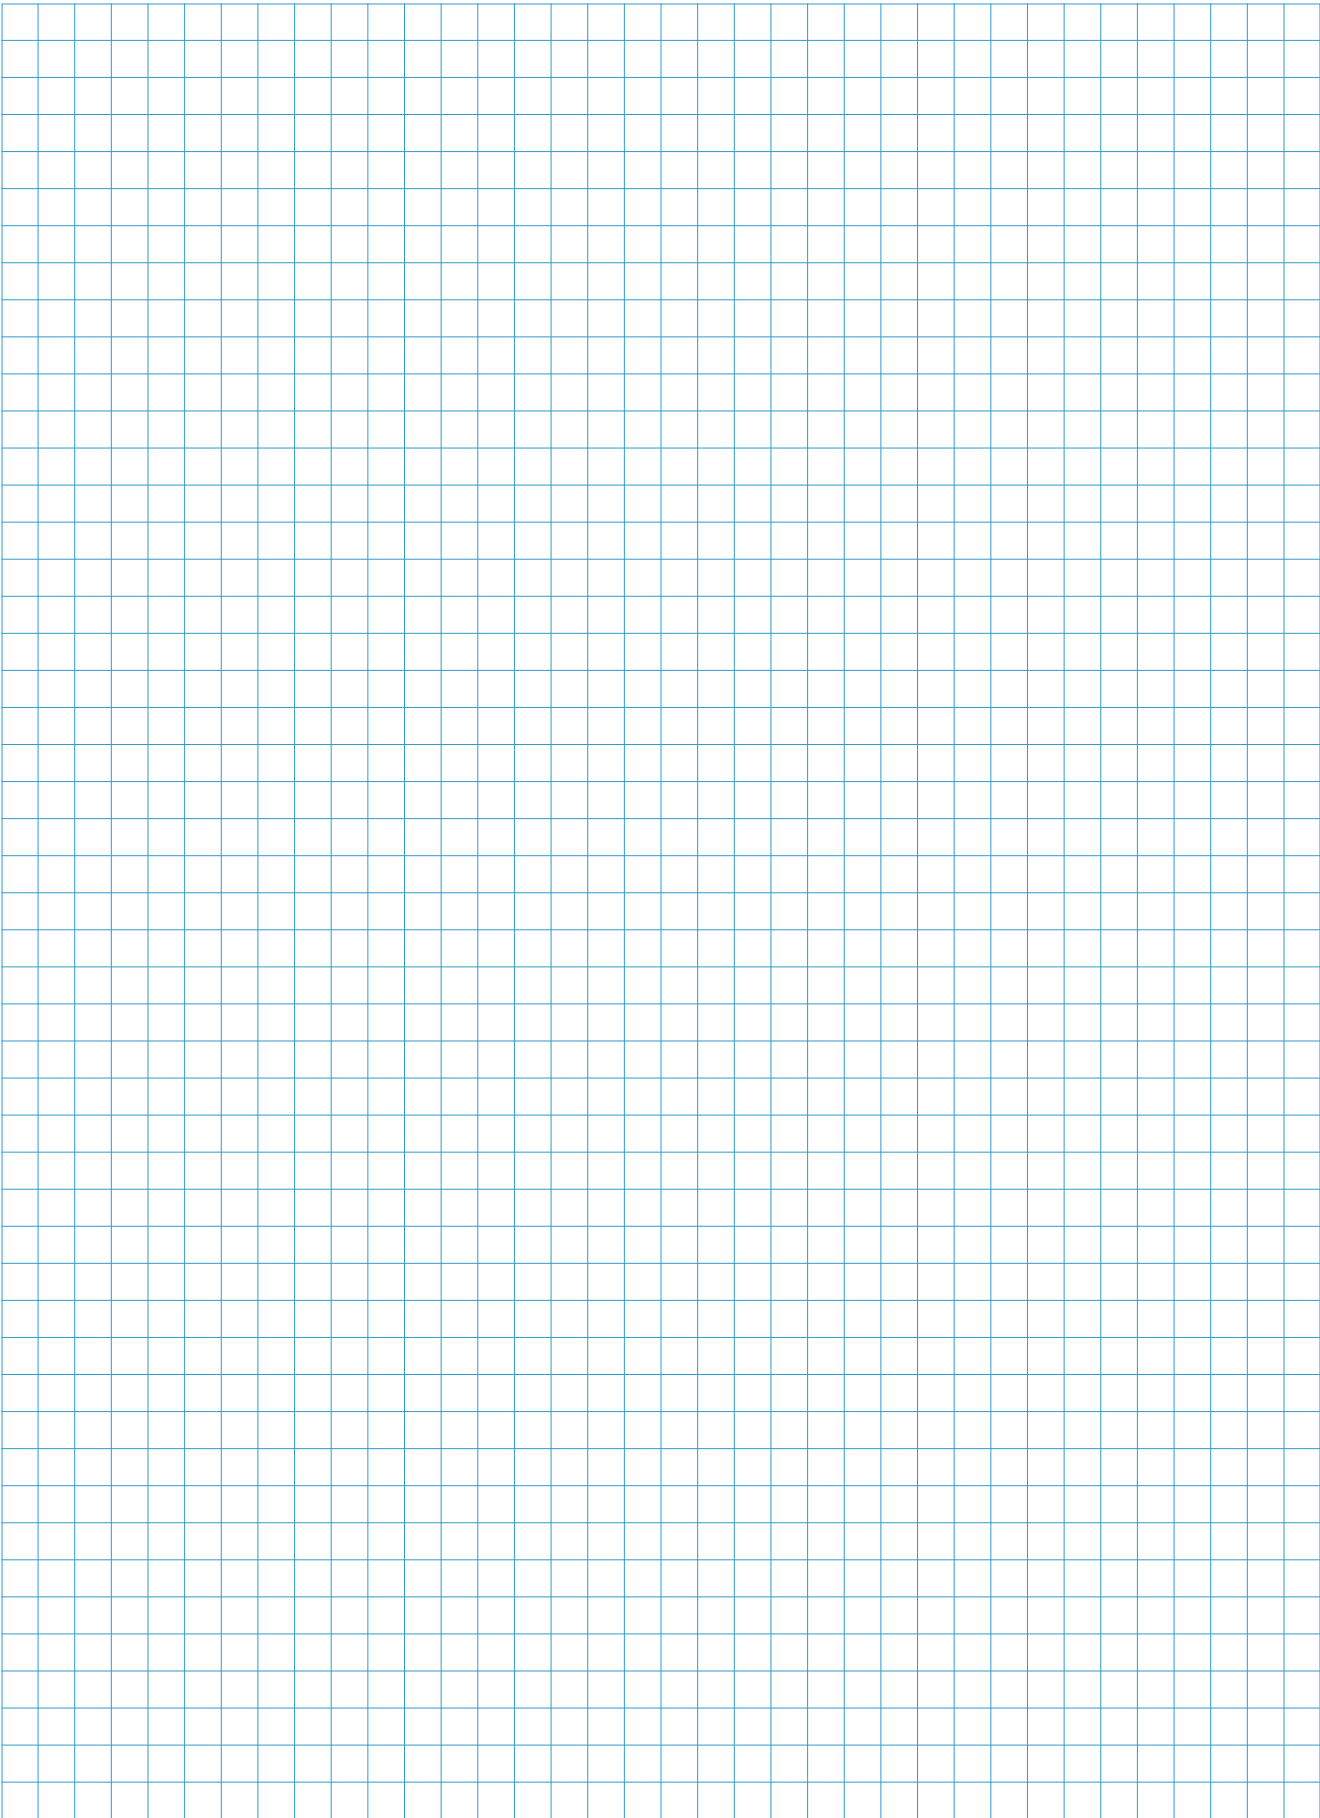

Hycleen Automation System

Révolution dans l'automatisation sanitaire
et sécurisation de l'hygiène de l'eau



Commande simple et pratique de toutes les vannes par l'intermédiaire d'un Master

L'Hycleen Automation System de GF Piping Systems propose un ensemble ingénieux destiné à l'automatisation des installations d'eau potable. Les capteurs et Controllers intégrés aux vannes saisissent les valeurs requises. Le Master contrôle l'ensemble des processus et aide, grâce à ses applications, à obtenir une installation d'eau potable optimisée, à l'hygiène irréprochable - protocole et reporting inclus. Les composants parfaitement synchronisés sont connectés à l'aide d'un câblage simple à réaliser.

Hycleen Automation Master

Commande centralisée de toutes les vannes du système d'eau potable. Ecran tactile doté d'une interface utilisateur à commande claire et intuitive. Applications pour l'automatisation de l'hygiène de l'eau potable.

Tablette externe / Smartphone

Applications pour appareils mobiles. Accès aux données à tout moment et n'importe où. Messages push en cas d'anomalies et de dysfonctionnements.

Vanne

Temps de réaction rapide. Capteur de température intégré. Position de la vanne toujours connue.

jusqu'à 50
Controllers


Controller

Vannes et capteurs pilotés via un contrôleur intégré. Connexion Bluetooth pour tablettes ou smartphone.

Connexions
Courant électrique, USB et Ethernet.

Câble d'alimentation et de communication pour l'Hycleen Automation System
Un seul câble pour l'électricité et les données. Câblage exempt d'erreur par simple connecteur.

Ordinateur externe
Possibilité de connexion à un ordinateur externe.

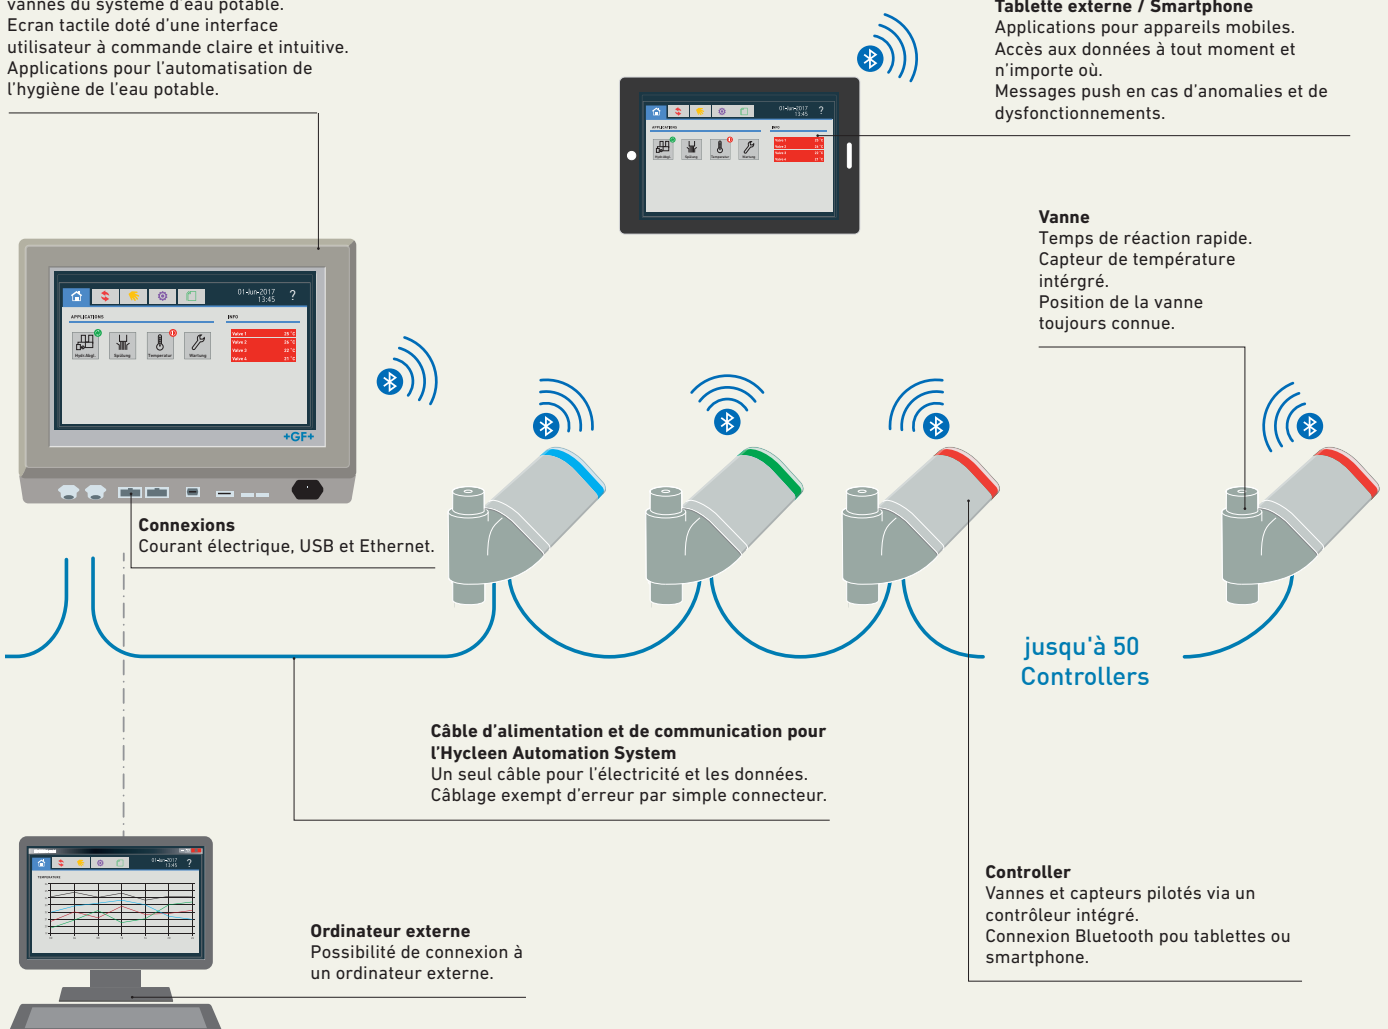

Les avantages

+ Hygiène

Niveau de température constant et renouvellement régulier de l'eau

Evite la formation d'un biofilm et le risque de légionellose par équilibrage hydraulique et rinçage automatique.

+ Automatisation

Commande centrale et indicateur d'état

Commande aisée de la technique du bâtiment par l'intermédiaire d'une interface utilisateur centralisée sans contact manuel avec les vannes et les capteurs.

+ Surveillance et sécurité

Protocole et reporting

Surveillance et sauvegarde des données relatives à la température dans les rapports établis de manière automatique.

Possibilité d'accès aux données par l'intermédiaire du système d'exploitation du bâtiment.

Surveillance à distance

Possibilité de surveillance par l'intermédiaire d'appareils externes tels que smartphone, tablette ou ordinateur.

+ Bureau d'étude

Planification sûre et rapide

Dimensionnement du système selon des règles simples. Programmation aisée des applications et de tous les paramètres à l'aide du Master. Equilibrage hydraulique sans calculs complexes.

+ Installateur

Plug & Play

Installation aisée avec un seul câble pour l'électricité et les données. Mise en service rapide assistée par logiciel. Reconnaissance automatique par le Master du type et de l'identification (ID) de tous les Controllers raccordés.

Facilité d'utilisation

Interface utilisateur claire et intuitive. Possibilité de connexion Bluetooth au système depuis un smartphone ou une tablette.

+ Exploitant

Système d'eau potable à entretien minime

Processus automatique de maintenance des vannes d'équilibrage.

Sécurité d'exploitation

Surveillance et consignation des données liées à l'hygiène. Accès sécurisé aux données par reconnaissance des appareils externes autorisés.

Prestations de service


Assistance à la planification et à la mise en service. Evaluation des données et conseils en cours de fonctionnement. Lecture des données et mises à jour des logiciels.

Installation d'eau potable sûre et optimisée en matière d'hygiène

Les services d'approvisionnement d'eau vérifient régulièrement la qualité de l'eau potable, ils ne sont néanmoins responsables que jusqu'à l'entrée du bâtiment. A l'intérieur du bâtiment, la responsabilité incombe à l'exploitant. Des températures inadéquates, la stagnation et le biofilm favorisent le risque de prolifération des bactéries. Dans ce contexte, il convient d'accorder le plus grand soin à la planification, à la construction et à l'exploitation des installations d'eau potable dans les bâtiments.

+ Concept d'hygiène


"Hycleen – en 4 étapes pour une hygiène optimale de l'eau potable"

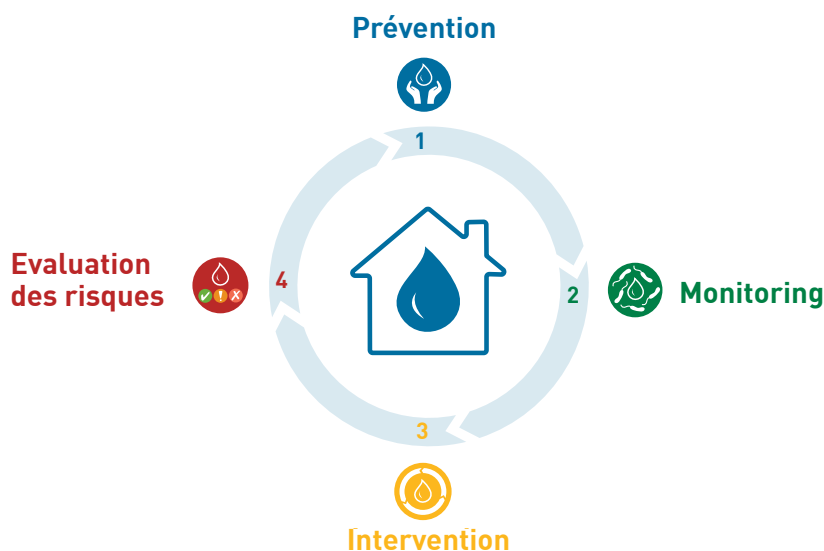

A l'aide de l'Hycleen Automation System, GF Piping Systems assiste les bureaux d'études, les installateurs et les exploitants de multiples manières, afin de mettre en oeuvre le concept "Hycleen – en 4 étapes pour une hygiène optimale de l'eau potable".

La gestion centralisée des données, la commande par le Master, l'efficacité des vannes LegioTherm et capteurs, l'utilisation simplifiée des logiciels et l'ingéniosité des applications LegioTherm permettent une automatisation réussie des plus importantes mesures d'hygiènes.

	Prévention	Circulation suffisante dans toutes les sections de l'installation Garantie d'une température minimale conforme à la norme spécifique au pays Equilibrage hydraulique constant dans toutes les phases d'exploitation Renouvellement régulier de l'eau par rinçage automatique
	Monitoring	Surveillance fiable de la température Enregistrement des données de mesure et consignation des mesures d'hygiène effectuées
	Intervention	Désinfection thermique ou chimique régulière
	Evaluation des risques	Vaste base de données pour l'évaluation de l'état et la détection des risques

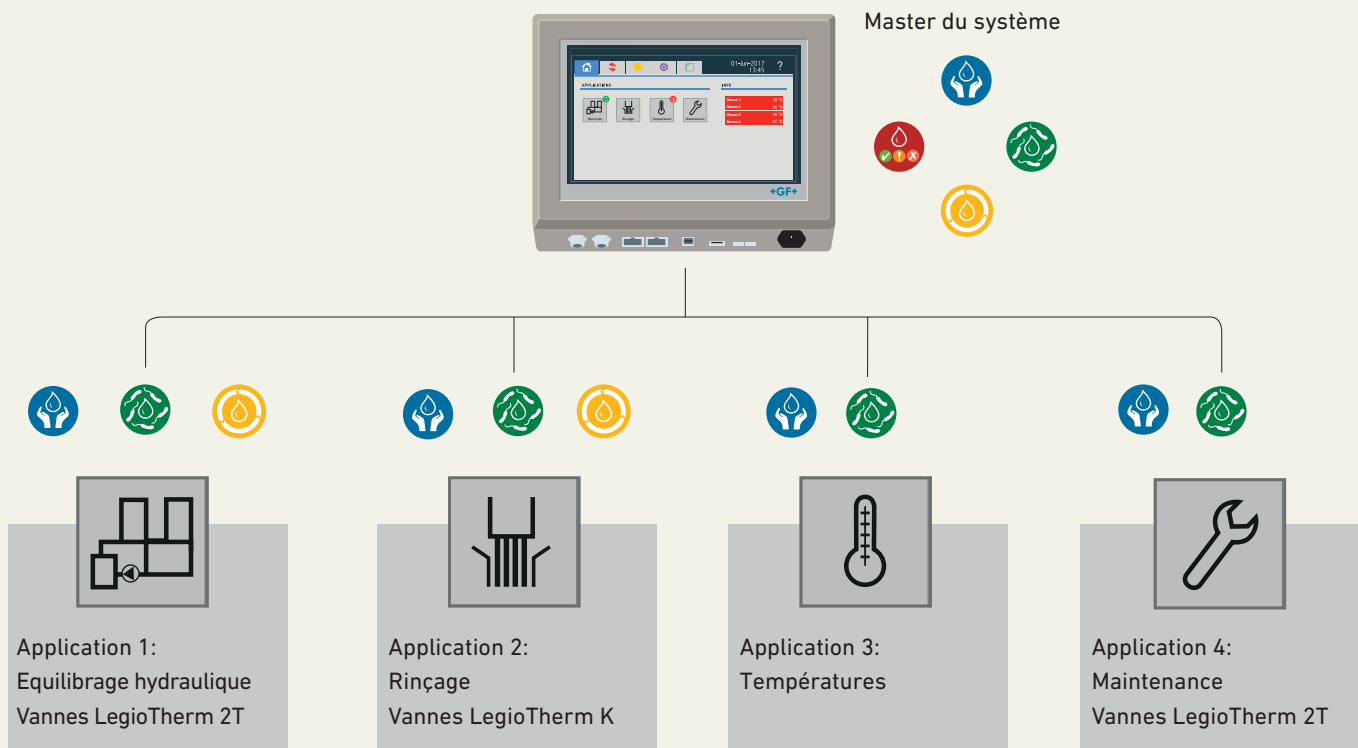

+ Hyclen Automation System Applications

L'Hyclen Automation System propose des applications polyvalentes, immédiatement prêtes à l'emploi pour une installation d'eau potable sûre et optimisée en matière d'hygiène.

Outre les applications standard fournies, des applications supplémentaires pourront à l'avenir être définies librement, programmation en fonction du temps, des valeurs des capteurs ou des données externes.

Tous les programmes et fonctionnalités peuvent être commandés de manière intuitive par l'intermédiaire de l'écran tactile de l'Hyclen Automation Master. Le Master est relié aux Controllers qui commandent les différentes vannes ainsi que les capteurs. Tous les capteurs sont soumis à une surveillance permanente et les éventuelles anomalies sont immédiatement signalées.

Hyclen Automation Master

- Un seul Master pour toutes les applications doté d'un concept de commande intuitif
- Fonctions de surveillance et de reporting individuellement adaptables avec sauvegarde des données

Application 1: Equilibrage hydraulique – LegioTherm 2T

- Equilibrage hydraulique pour l'eau froide et l'eau chaude en fonction de la température
- Désinfection thermique
- Surveillance de la température
- Débit de fuite réglable

Application 2: Rinçage – LegioTherm K

- Rinçage du système d'eau froide et d'eau chaude
- Surveillance de la température


Application 3: Températures

- Affichage de toutes les températures en temps réel
- Représentation graphique claire
- Sauvegarde de toutes les températures des vannes dans les protocoles

Application 4: Maintenance – LegioTherm 2T

- Maintenance automatique 1 fois par semaine
- Empêche l'immobilisation ou l'obstruction des vannes

Schéma d'installation

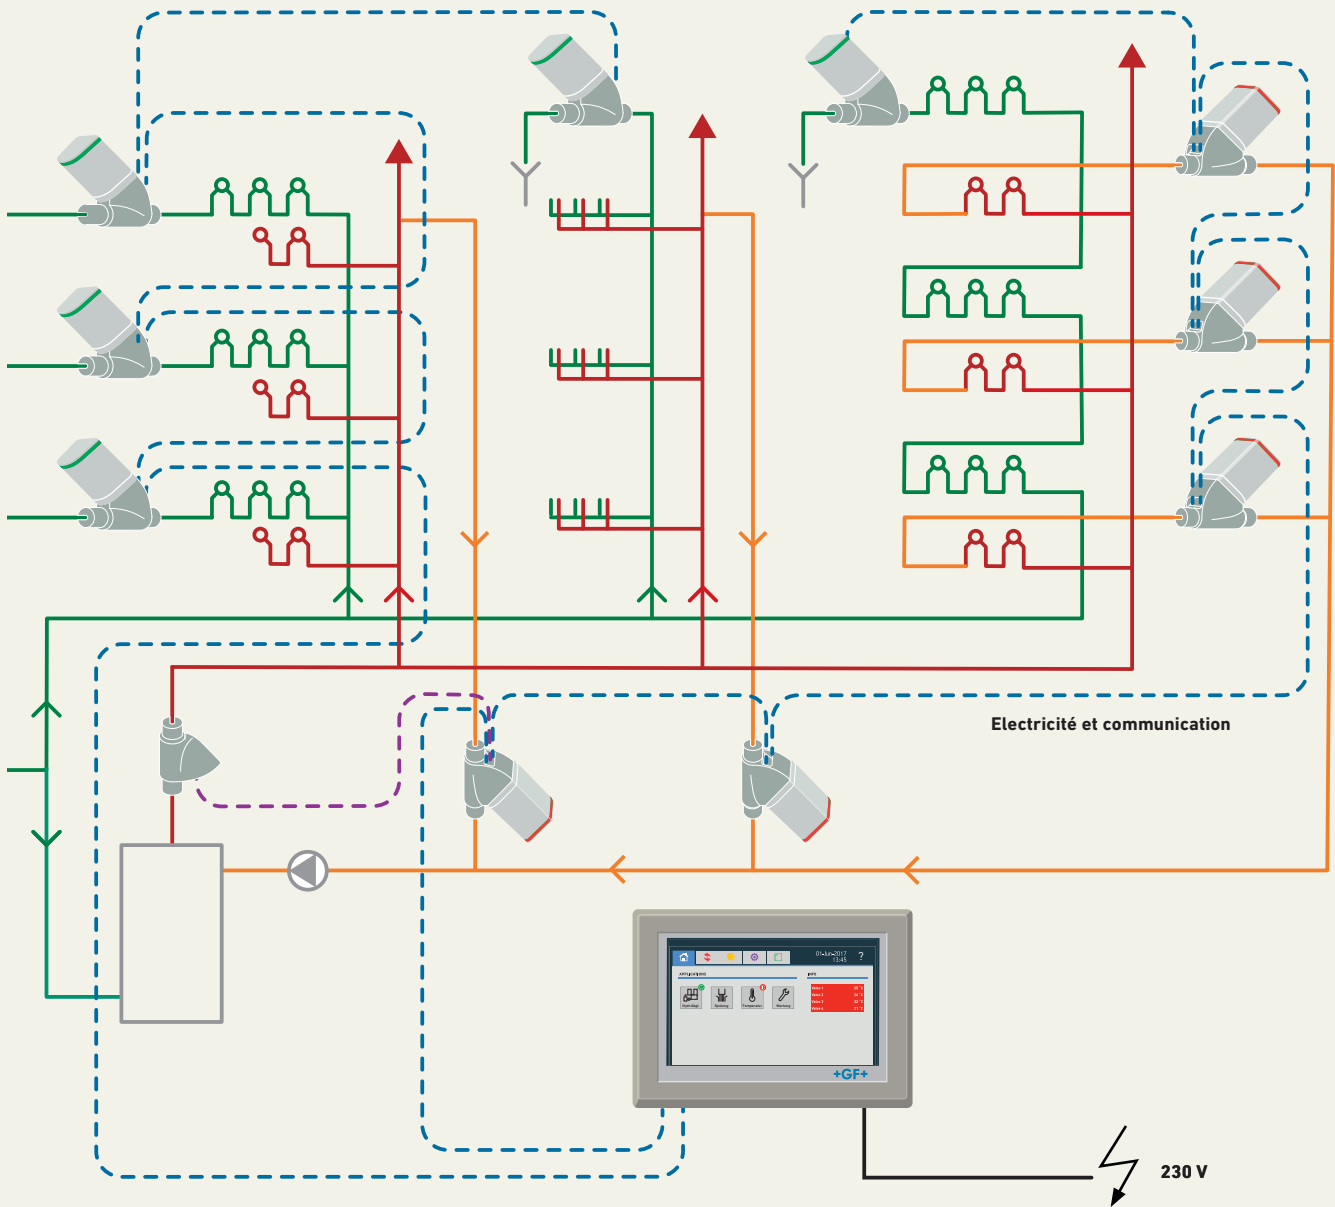

Composants du système



Vanne LegioTherm 2T
Equilibrage hydraulique

LegioTherm K valve
Rinçage à l'eau

Capteur T
Mesure de la température



Master

--- Câble de capteur

--- Câble d'alimentation et de communication

Equilibrage hydraulique en fonction de la température

Tout particulièrement dans les grands systèmes de distribution d'eau chaude, tels que les hôpitaux, les hôtels et les maisons de retraite, la stagnation, les surfaces rugueuses et les températures se situant en dessous de 50 °C favorisent grandement la formation d'un biofilm et ainsi la prolifération de légionelles. Des températures suffisamment élevées et un renouvellement régulier de l'eau jouent un rôle essentiel en matière de prévention contre les légionelles.


La bonne circulation de l'eau chaude dans l'ensemble du réseau de tuyauterie engendre un effort de calcul considérable pour le bureau d'étude. En outre, les données théoriques ne correspondent que rarement aux conditions d'installation réelles.

De ce fait l'Hycleen Automation System offre plusieurs possibilités pour un équilibrage hydraulique automatisé. Ainsi, les capteurs de températures intégrés dans les vannes d'équilibrage se chargent du travail de réglage qui incombait à l'installateur.

Equilibrage hydraulique dynamique en fonction de la température

Les vannes d'équilibrage avec sondes de température s'ouvrent et se referment automatiquement, réglant ainsi le débit en fonction de la température de l'eau. Si la température s'élève au-dessus de la température d'équilibrage préprogrammée (réglage d'usine 57 °C), la vanne d'équilibrage se referme jusqu'au débit de fuite (débit minimal). Dès que la température chute au-dessous de la température d'équilibrage, la vanne s'ouvre à nouveau. Grâce à l'équilibrage permanent dans tous les régulateurs de circulation, une température constante de l'eau supérieure à 55 °C est maintenue, empêchant ainsi le développement des bactéries.


Equilibrage hydraulique dynamique

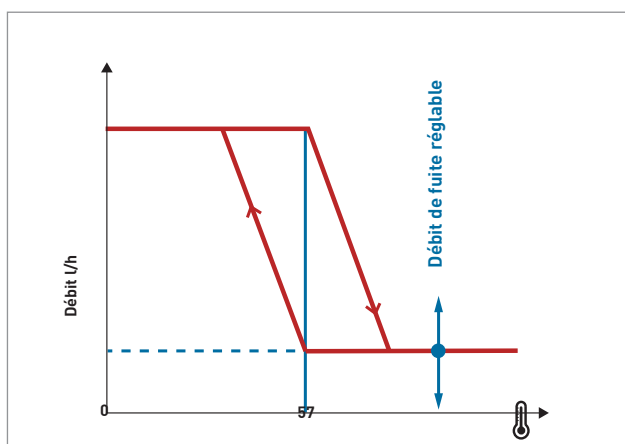

Equilibrage hydraulique statique en fonction de la température

Une fois par jour et à une période de la journée bien déterminée, l'Hycleen Automation Master recherche le volume de débit idéal pour chaque vanne d'équilibrage et ceci jusqu'à ce que toutes les vannes atteignent la température souhaitée. Les régulateurs de circulation se maintiennent dans cette position jusqu'au prochain processus d'équilibrage hydraulique. Une réalisation pendant la nuit lorsque la consommation d'eau est la plus faible est recommandée.

Ainsi, un pré-réglage manuel des régulateurs de circulation lors de la mise en service est superflu, ce qui représente pour l'installateur un gain de temps lors de la mise en service.

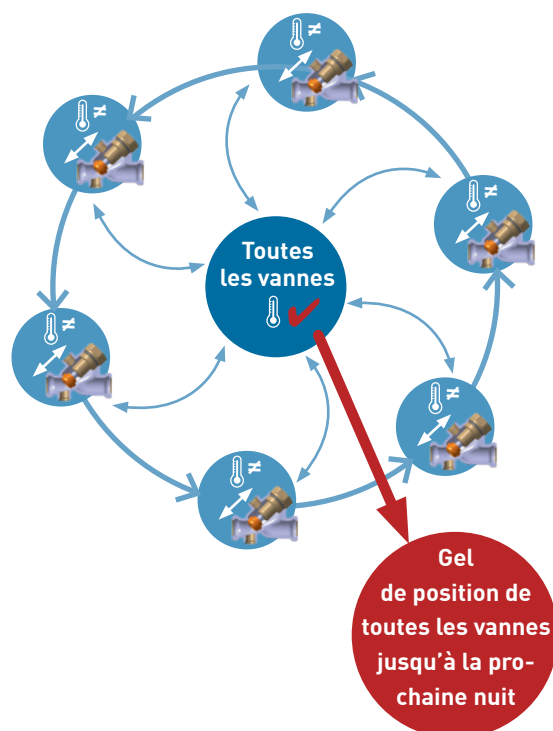

Désinfection thermique

La désinfection thermique démarre automatiquement lorsque la température de l'eau chaude du chauffe-eau atteint la température de démarrage pré-réglée pour éliminer les légionelles (réglage d'usine 70 °C) ou à une période déterminée et programmée.

Toutes les vannes d'équilibrage réduisent le débit au débit de fuite. La première vanne à avoir mesuré la température de consigne reste ouverte pour une durée de 3 minutes (réglage d'usine) et se referme ensuite au débit de fuite. Si pendant ce laps de temps, la température d'équilibrage pour la désinfection thermique (réglage d'usine 75 °C) est atteinte, le régulateur de circulation se referme avant l'expiration des trois minutes. Ce processus se répète pour chaque régulateur de circulation en cascade.

L'équilibre hydraulique est également maintenu pendant la désinfection thermique. Après expiration de la désinfection thermique, le système commute à nouveau en mode de fonctionnement normal avec équilibre hydraulique.

Si une sonde de température est installée à la sortie du chauffe-eau potable et que celle-ci est sélectionnée pour la détection de la température de démarrage, le Master ouvre entièrement la première vanne. Ceci ainsi que l'ouverture en cascade des vannes diminuent la durée totale nécessaire à la désinfection thermique et, en comparaison aux systèmes de circulation pour lesquels toutes les vannes sont ouvertes pendant la désinfection thermique, permettent une économie d'énergie et des coûts.

Sécurité grâce au monitoring de la température

Le monitoring durable de la température et la maintenance automatique renforcent encore le degré de sécurité.

Une alarme est émise si la température diminue dans le système d'eau potable en-dessous d'une température limite pré-réglée (réglage d'usine 50 °C). Afin de compenser la baisse de température, la vanne s'ouvre automatiquement pour permettre l'équilibrage hydraulique statique.



Maintenance automatique pour les deux modes d'équilibrage hydraulique

Dans le but d'empêcher les dépôts de particules telles que le calcaire et le sable ainsi que la formation d'un biofilm, un processus de maintenance est mis en marche une fois par semaine. Celui-ci procède au rinçage minutieux de tous les tronçons de conduite. Tous les régulateurs de circulation réduisent le débit à un volume minimal. Ensuite chaque vanne d'équilibrage se ferme et s'ouvre successivement pendant une minute et puis revient au débit de fuite.

Les vannes retournent dans la position enregistrée pour l'équilibrage hydraulique aussi bien après une alarme de température qu'après une maintenance automatique.

L'équilibrage automatique redémarre si les valeurs de température ne correspondent plus aux valeurs enregistrées.

Désinfection thermique

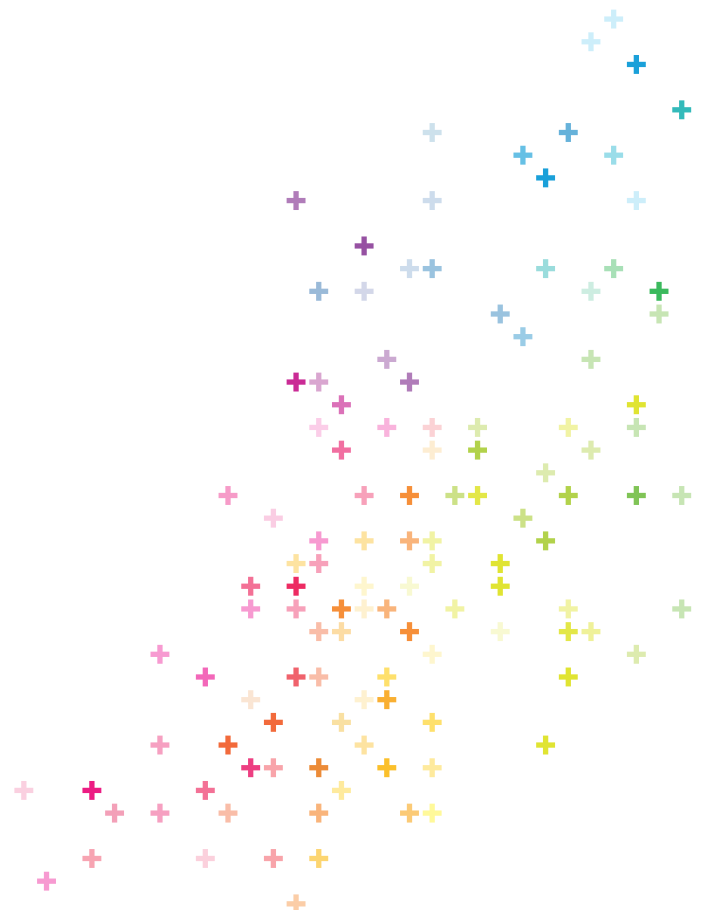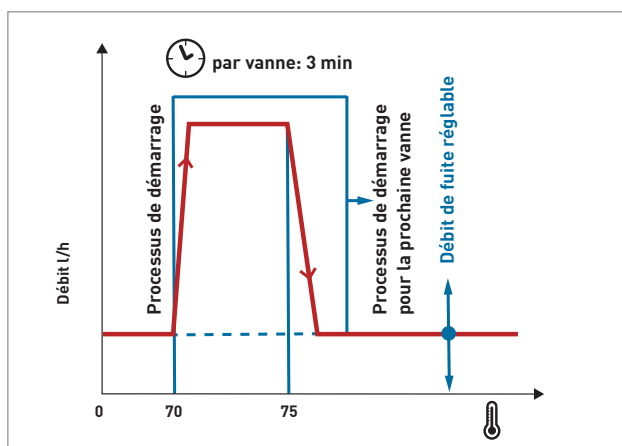

Rinçage automatique

en fonction de la température ou programmé

En cas de stagnation de l'eau pendant une longue période, des bactéries peuvent proliférer jusqu'à atteindre une concentration dangereuse. Si dans un laps de temps de trois jours, le volume complet de l'eau est renouvelé dans la distribution d'eau potable (eau froide et eau chaude), les bactéries sont purgées de l'installation d'eau potable et la concentration bactérienne s'abaisse à un niveau ne constituant aucun risque pour la santé. L'Hycleen Automation System permet un rinçage automatique de la conduite d'alimentation en eau chaude et en eau froide en fonction de la température ou d'une certaine heure de la journée bien définie (minuterie).


Rinçage en fonction de la température

Dès que la température limite d'une sonde de vanne de rinçage LegioTherm K est dépassée (eau froide) ou inférieure (eau chaude), la vanne de rinçage s'ouvre et se referme après un temps préprogrammé lorsque la température correspondante est atteinte.


Rinçage programmé

Toutes les vannes de rinçage LegioTherm K s'ouvrent aussitôt que l'heure préprogrammée est atteinte et se referment une fois la durée de rinçage fixée atteinte. L'intervalle entre deux cycles de rinçage peut être réglé de manière flexible, de façon à ce que plusieurs rinçages par jour soient également possibles. Chaque processus de rinçage est consigné.

Rinçage en fonction de la température

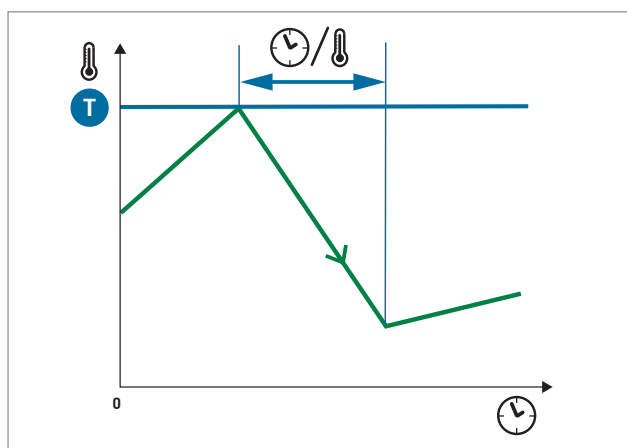

Rinçage programmé

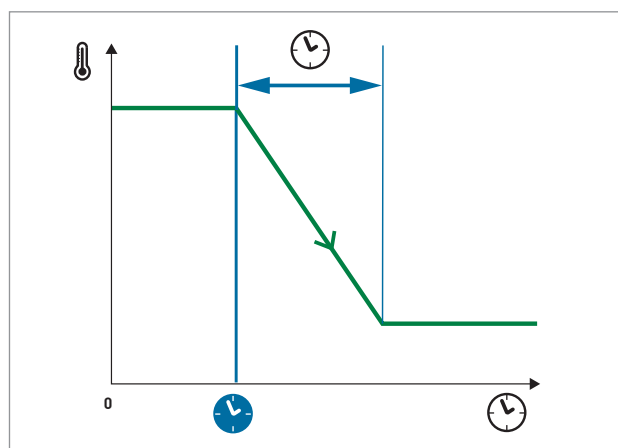

Hycleen Automation System – Gamme Le Master

L'Hycleen Automation Master pilote jusqu'à 50 Controllers par deux faisceaux de câble (jusqu'à 500 m chacun).

Lors de la mise en service, le Master détecte toutes les vannes et les capteurs, ID et type compris et les attribue aux applications appropriées.

Le système est ensuite immédiatement prêt au démarrage avec les valeurs prédéfinies. Toutefois, tous les paramètres peuvent aussi aisément être adaptés aux besoins individuels, ceci non seulement par le biais du Master, mais également par l'intermédiaire de la connexion avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Si un module d'alimentation sans interruption (ASI) est connecté au Master, toutes les vannes se mettent dans une position prédéfinie en cas de panne de courant.

Applications

Equilibrage hydraulique, rinçage, température, maintenance...

Information complémentaire par le biais de l'écran actuel

Un seul câble pour l'électricité et la transmission des données

Le câble d'alimentation et de communication préassemblé de l'Hycleen Automation System est proposé en plusieurs longueurs. Les raccords de câble permettent de prolonger la longueur de câble sans problème.


Lors du raccordement du câble à la vanne, celle-ci détecte automatiquement l'entrée et la sortie. Toutes les fiches de connexion (M12) sont conçues de manière à exclure toute erreur d'installation.

Connexion Bluetooth



Application courante

Les valeurs actuelles des vannes et des capteurs raccordés sont affichées en temps réel.

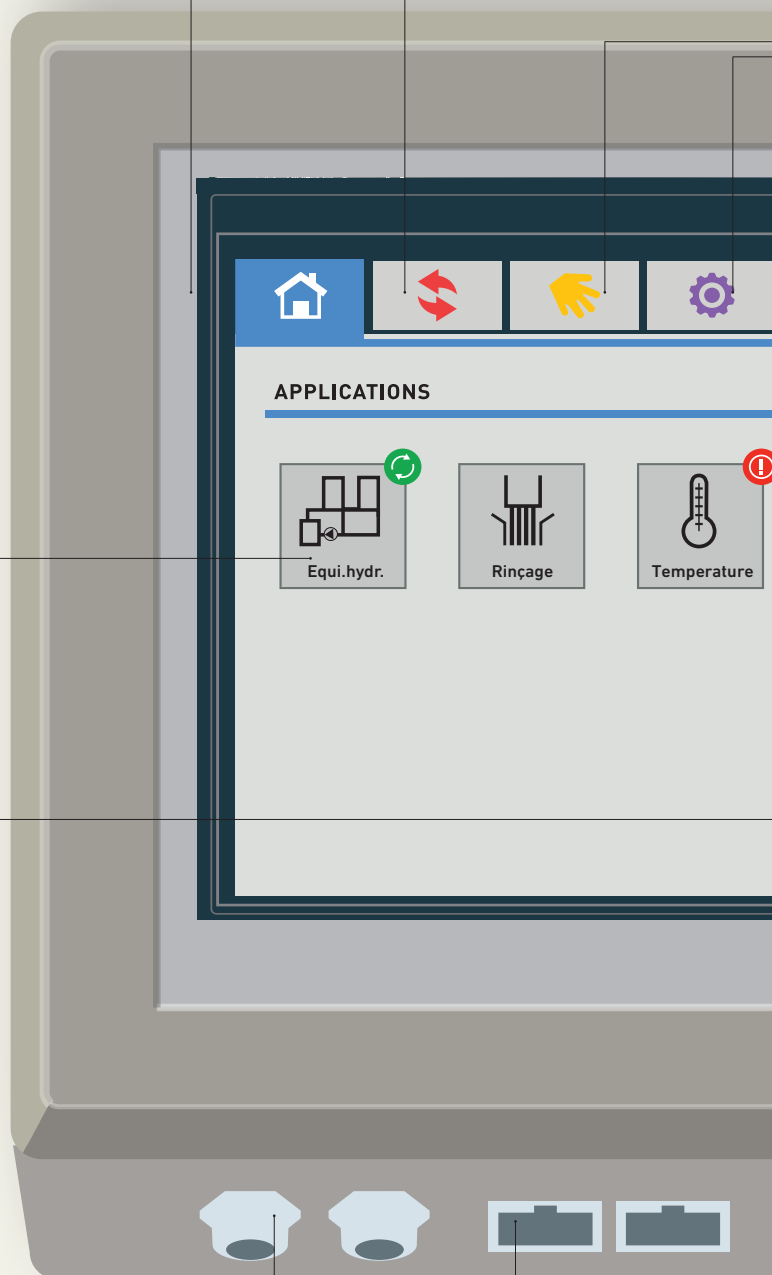

Connecteur pour le câble d'alimentation et de communication



Connexion Ethernet et GLT



Mode manuel

Les vannes peuvent être commandés en direct.




Paramètres

Les paramètres du système (date, heure, unités de mesure et langue) peuvent être adaptés à tout moment.



Protocoles

Etablissement automatique des protocoles, p. ex. la courbe de température ou la désinfection thermique peuvent être affichées et exporté.

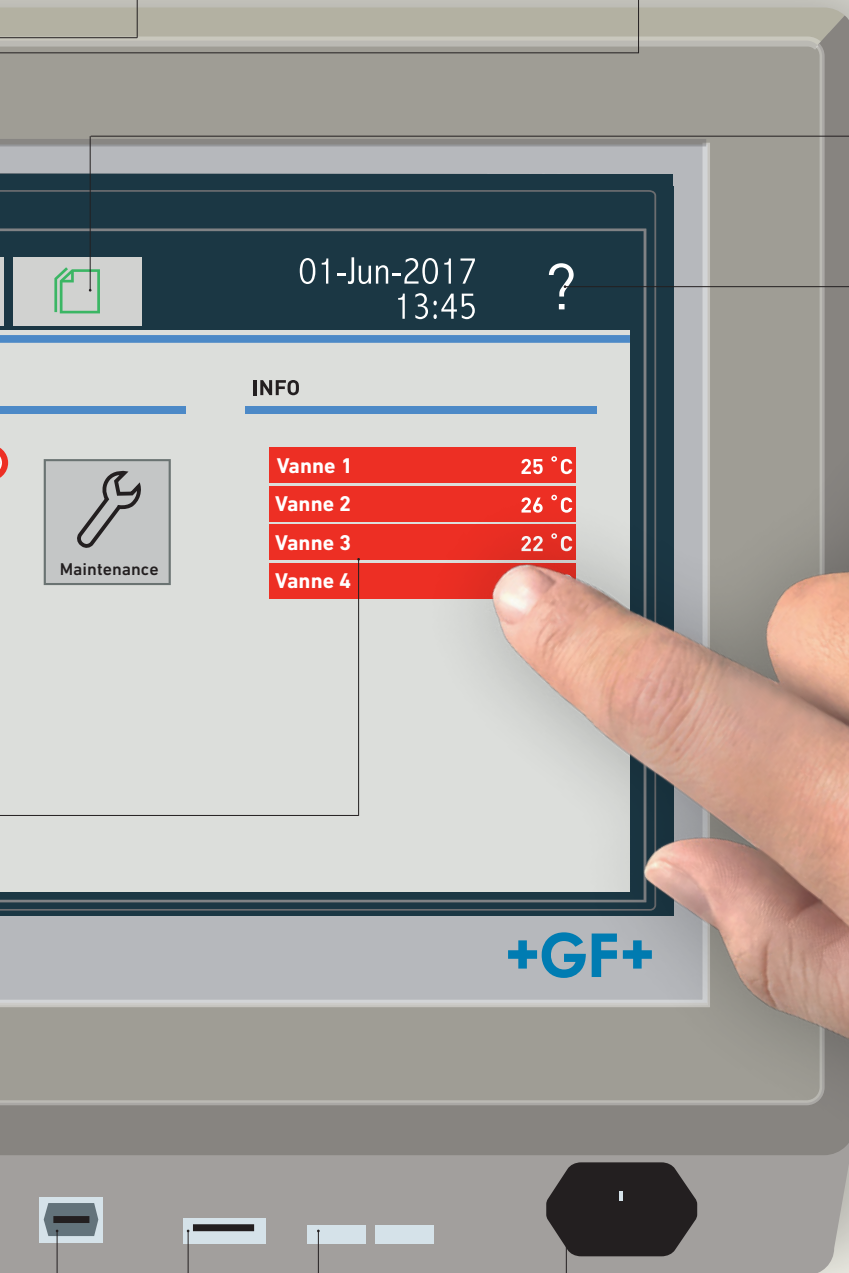

Aide contextuelle



Vanne 1	25 °C
Vanne 2	26 °C
Vanne 3	22 °C
Vanne 4	

+GF+



Connexion ASI



Connexion USB



Contact sec



230 V

Protocoles des données et des rapports

Pour l'exploitant, la surveillance de la température constitue l'instrument le plus important, permettant d'évaluer l'état de l'installation d'eau potable et de détecter les risques de manière fiable et rapide. De cette manière, les responsables sont de surcroît en mesure de démontrer que toutes les mesures nécessaires à l'obtention d'une hygiène impeccable de l'alimentation en eau froide et chaude ont été respectées dans le bâtiment.

L'Hycleen Automation Master n'enregistre pas seulement la température de toutes les vannes, mais émet des rapports complémentaires préprogrammés, comprenant des données de mesure clairement représentées. Même un non spécialiste est aisément en mesure de lire les tendances et de réagir immédiatement en cas d'anomalie.

Protocoles de la température

En fonction de la précision désirée, les valeurs de température peuvent être enregistrées toutes les 5, 15, 30 ou 60 minutes.

Rapports préprogrammés

Les rapports suivants sont disponibles:

- Température pour l'équilibrage hydraulique
- Température pour le rinçage
- Désinfection thermique
- Rinçage automatique
- Message d'erreur

L'intervalle pour un rapport est réglable: un par jour, par semaine, ou par mois. Les données sont évaluées individuellement pour chaque vanne et les informations les plus importantes sont représentées sous forme de tableau ou de diagramme. Tous les rapports sont exportables aux formats PDF et XML. Les informations sont reproduites sur trois niveaux en différents degrés de précision.

Niveau 1

Monitoring et température limite

Vanne avec température extérieure

number	number (how often under Tmin)	cumulative time (hours)	number (how often over Tmax)	cumulative time (hours)
3	5	4	4	2
12	1	1	0	0
15	10	24	0	0
22	8	2	0	0

Niveau 2

Evaluation des variations de température et limites


DEVICES BOX PLOT



Niveau 3

Courbe de température exacte

Cette représentation indique la courbe de température exacte pour chaque vanne et fournit des informations détaillées pour la résolution du problème, p. ex. quand un problème s'est manifesté.

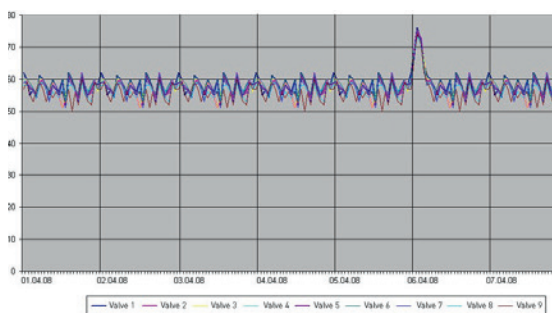

Toutes les données sont exportables.

La vanne


Associées au Master, les vannes LegioTherm 2T et LegioTherm K constituent le cœur de L'Hycleen Automation System. La température de l'eau est en permanence mesurée par les vannes et les valeurs obtenues sont transmises au Master. Les vannes sont commandées par les paramètres préprogrammés. Lors de la mise en service, le Master détecte automatiquement toutes les vannes grâce à leur ID.

Vanne d'équilibrage LegioTherm 2T

- Débit de fuite réglable: volume de débit en cas de vanne fermée
- Linéarité supérieure et meilleure régulation grâce au profil conique
- Application: équilibrage hydraulique, désinfection thermique, rinçage pour la maintenance (1 fois par semaine)

Vanne de rinçage LegioTherm K

- Course d'ouverture réglable: volume du débit en cas de vanne ouverte
- Application: rinçage de l'installation d'eau froide et chaude

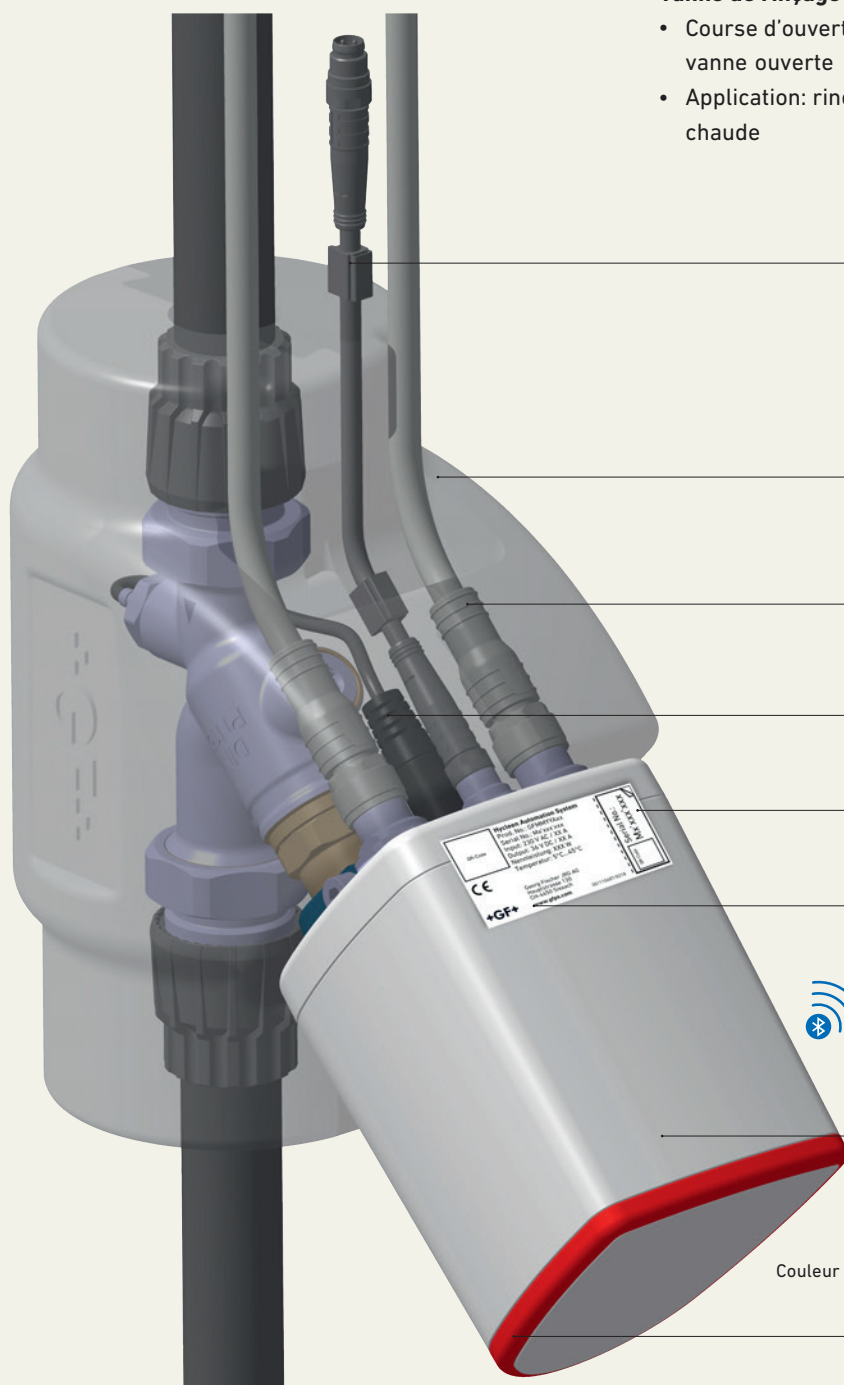

Connexion (M8) pour capteur externe
4 à 20 mA entrée, directe avec la vanne

Isolation

Câblage rapide et exempt d'erreur
Détection automatique de l'entrée et de la sortie lors de la mise en service

Capteur de température PT1000
Intégré dans la vanne et entièrement immergé dans l'eau

Etiquette détachable
Portant le numéro de série de la vanne, à coller sur le plan d'installation

Plaque signalétique
Munie de l'ID de la vanne et du QR code avec de plus amples informations

Connexion Bluetooth
À une tablette / smartphone externe
Activable et désactivable



Contrôler avec servomoteur et encodeur
Connaissance permanente de la position de la vanne
Court temps d'ouverture et de fermeture de 15 s

Affichage de l'activité (anneau lumineux)
Couleur de l'anneau lumineux en fonction du type de la vanne, rouge (LegioTherm 2T) ou verte (LegioTherm K)
Etat de la vanne (ouverte / fermée)

Champs d'application

La surveillance et la prévention de l'installation d'eau potable en matière d'hygiène exige une attention toute particulière dans les bâtiments sensibles. Mais l'hygiène de l'eau potable constitue également un défi de taille dans tous les bâtiments ayant une consommation d'eau fluctuante tels que les hôtels, les bâtiments publics à forte fréquentation, les écoles ou les administrations.

Les erreurs de planification tout comme une exploitation inappropriée peuvent engendrer une stagnation ainsi que des températures défavorables dans le système de tuyauterie. Ceci peut provoquer une contamination microbiologique de l'eau potable par des légionelles et autres agents pathogènes. La conséquence: il est souvent très difficile de garantir une excellente qualité de l'eau dans les grands bâtiments.

Avec le durcissement des lois pour les exploitants d'ouvrages, il convient justement ici de prendre des mesures visant à prévenir des plaintes, des rapports négatifs, une diminution du chiffre d'affaires ou même des sanctions pénales.

L'Hycleen Automation System assiste de façon fiable et facile la planification, l'installation, l'exploitation et la maintenance des installations d'eau potable dans les grands complexes de bâtiments:

- L'équilibrage hydraulique garantit des températures suffisamment élevées et empêche la formation d'un biofilm.
- Les rinçages automatisés empêchent la stagnation et assurent un renouvellement régulier de l'eau dans la distribution d'eau froide et d'eau chaude.
- La surveillance permanente de la température constitue l'indicateur le plus important pour garantir l'hygiène de l'eau potable.
- Une désinfection thermique régulière permet d'éliminer les germes présents.
- Protocoles de toutes les valeurs de mesure pour une documentation sans faille des données d'exploitation et modèle pour l'organe de surveillance.



Maisons de retraite

L'hygiène est prioritaire dans les maisons de retraite, car des personnes âgées souvent immunodéprimées y séjournent. Par conséquent, la propreté de l'eau potable y est d'une importance capitale. Il est dès lors conseillé aux exploitants de maisons de retraite d'accorder une attention toute particulière à l'hygiène de l'installation d'eau potable, de manière à exclure autant que possible les risques pour la santé des résidents.

Hôtels

Dans de nombreux hôtels, les chambres et les raccords d'eau ne peuvent être utilisés en continu. Surtout en cas de courts séjours, il est conseillé d'accorder une attention toute particulière à l'hygiène dans les installations d'eau potable et de les vérifier régulièrement. La plus haute qualité de l'eau potable est importante, car de nombreuses personnes présentent des états de santé différents – un point important pour les exploitants, afin que tous les clients se sentent à l'aise.

Hôpitaux

L'hygiène hospitalière doit répondre aux exigences les plus élevées. L'hygiène dans l'approvisionnement en eau en constitue une partie importante. L'eau potable est utilisée à tous les niveaux – pour se laver les mains avant une opération, pour nettoyer les instruments chirurgicaux et les équipements hospitaliers, dans les zones de restauration, et jusqu'au nettoyage des locaux ou du linge.

Rien ne fonctionne sans une hygiène de l'eau optimale. Les règles de conduite dans les hôpitaux aident à lutter contre la propagation des infections. Notre concept d'hygiène assure une protection efficace contre la contamination dans le système de tuyauterie et une protection durable contre les infections aidant à prévenir les maladies nosocomiales.


Made for you




Données techniques

+ Nomogramme


Perte de charge LegioTherm 2T DN15

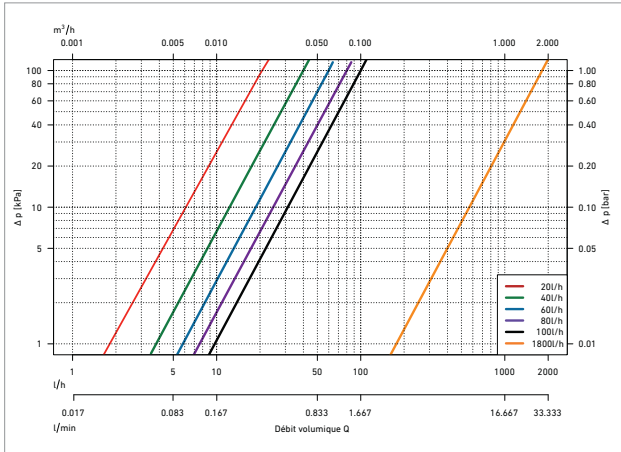


Perte de charge LegioTherm 2T DN20

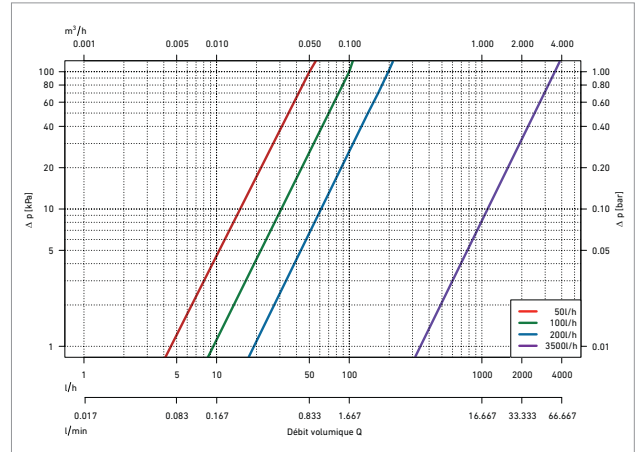

Débit de rinçage LegioTherm K DN15

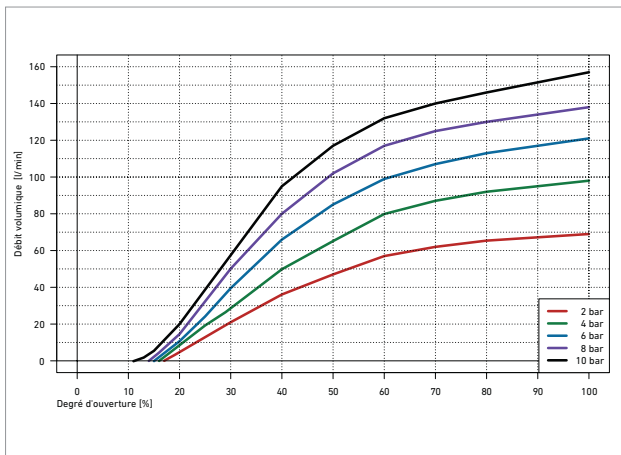

Débit de rinçage LegioTherm K DN20

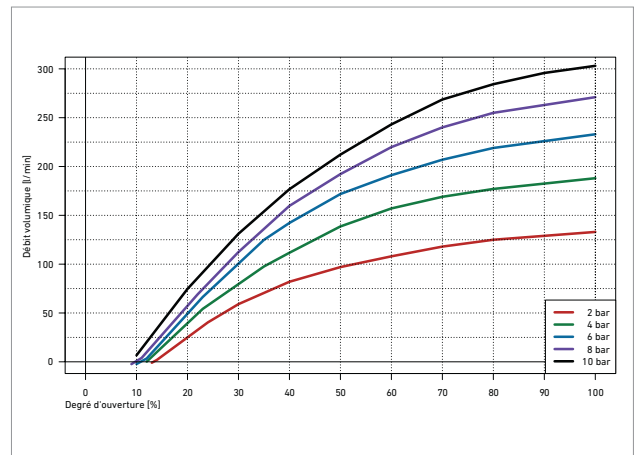

Produits



Hycleen Automation Master

- Description: Master pour max. 50 Controller
- Comprenant: écran tactile 10.1", alimentation électrique, connection Bluetooth, 2 fiches M12 pour 2x 300m câble (500m avec Powerbox), 2 Rj45 connecteur (Ethernet), 2 connexions USB (lire / écrire), USB connexion (lecture seule), sortie relais, vis


Tension	JRG Code	GF Code	poids (kg)	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Version
230V / 36V	9900.000	351 110 656	2,300	326	84	214	EU
230V / 36V	9900.001	351 110 655	2,300	326	84	214	CH



Hycleen Automation Powerbox

- Description: alimentation électrique de l'Hycleen Automation System pour étendre de 300m à 500m par faisceau de câbles
- Comprenant: 2m de câble d'alimentation, vis


Tension	JRG Code	GF Code	poids (kg)	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Version
230V / 36V	9901.000	351 110 626	1,000	244	64	164	EU
230V / 36V	9901.001	351 110 625	1,000	244	64	164	CH

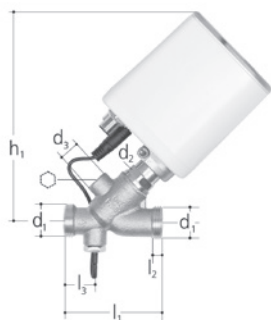

JRG LegioTherm 2T Régulateur de circulation avec contrôleur, PN 10


- Température: Max. 90°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine: 57°C (réglable 0 - 90°C) désinfection thermique 70°C (réglable 60 - 90°C)
- Connection: filetage mâle (écrou de raccordement à joint plat)

DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)
15	9910.015	351 110 550	0,820
20	9910.020	351 110 590	1,050
25	9910.025	351 110 630	1,400



DN (mm)	d1 (inch)	G (inch)	d2 (inch)	G (inch)	d3 (inch)	Rp (inch)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	⊙
15	3/4	1/2	1/4	75	6	24	173	90	162	50	6			
20	1	3/4	1/4	87	7	24	206	92	169	54	6			
25	1 1/4	1	1/4	99	8	24	233	100	179	56	6			

Produits

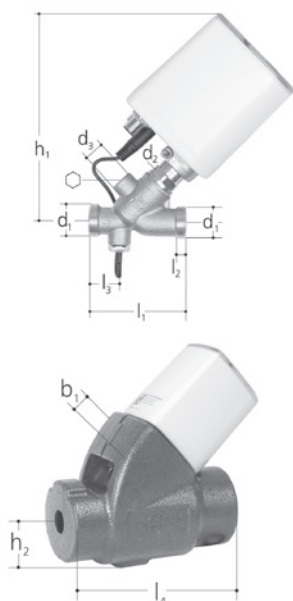

JRG LegioTherm K vanne de rinçage avec contrôleur, PN 10

- Température: Max. 90°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine: 20°C (réglable 0 - 90°C)
- Connection: filetage mâle (écrou de raccordement à joint plat)

DN (mm)	JRG Code	GF Code	poids (kg)
15	9920.015	351 110 600	0,810
20	9920.020	351 110 610	1,020

DN (mm)	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)	b (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	⊙
15	3/4	1/2	3/4	75	6	24	173	90	162	50	6
20	1	3/4	3/4	87	7	24	206	92	169	54	6



Hycleen Automation alimentation électrique et câble du communication

- Description: pour la connexion série des composants de l'Hycleen Automation System (Master, Controller), incl. 2x M12 fiches, ROHS


L (m)	Tension	JRG Code	GF Code	poids (kg)	d (mm)	d1 (mm)
1.5	36V	9940.001	351 110 581	0,110	14,5	6,8
5	36V	9940.005	351 110 582	0,300	14,5	6,8
10	36V	9940.010	351 110 583	0,630	14,5	6,8
20	36V	9940.020	351 110 584	1,240	14,5	6,8
50	36V	9940.050	351 110 585	3,200	14,5	6,8



Hycleen Automation Couplage

- Description: Couplage entre 2 câbles d'alimentation électrique et de communication de l'Hycleen Automation System
- Connection: Prise M12

JRG Code	poids (kg)	GF Code	l (mm)	h (mm)
9941.000	0,100	351 110 586	58	14




Hycleen Automation Retrofit jeu de câble

- Description: Adapteur jeu de câble pour JRG LegioTherm câble

d	JRG Code	poids (kg)	GF Code	l (mm)	l1 (mm)
M12	9942.000	0,090	351 110 588	350	300

Produits



T-Sensor

- Description: Senseur de température PT 1000
- Température: Max. 90°C
- Matériel: bronze
- Raccordement: filetage mâle, prise M8

d (mm)	JRG Code	poids (kg)	GF Code	d1 G (inch)	d2 G (inch)	d3 G (inch)	d4 Rp (inch)	l (mm)	l1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)
15	9951.015	0,460	351 110 535	¾	½	¾	¼	173	75	50	162
20	9951.020	0,570	351 110 661	1	¾	1	¼	206	87	52	168



T-Sensor

- Description: Senseur de température PT 1000
- Température: Max. 90°C
- Connection: Prise M8

Pouces (inch)	Code	JRG poids Code (kg)	G (inch)	l (m)	⊙
¼	351 110 611	9952.000	0,150	¼	1 17




Extension du câble pour T-Sensor

- Description: Connection entre le senseur et le contrôleur
- Connection: Prise M8

GF Code	JRG poids Code (kg)	l (m)	l1 (mm)	l2 (mm)
351 110 662	9943.005	0,110	5	34 42

Notes

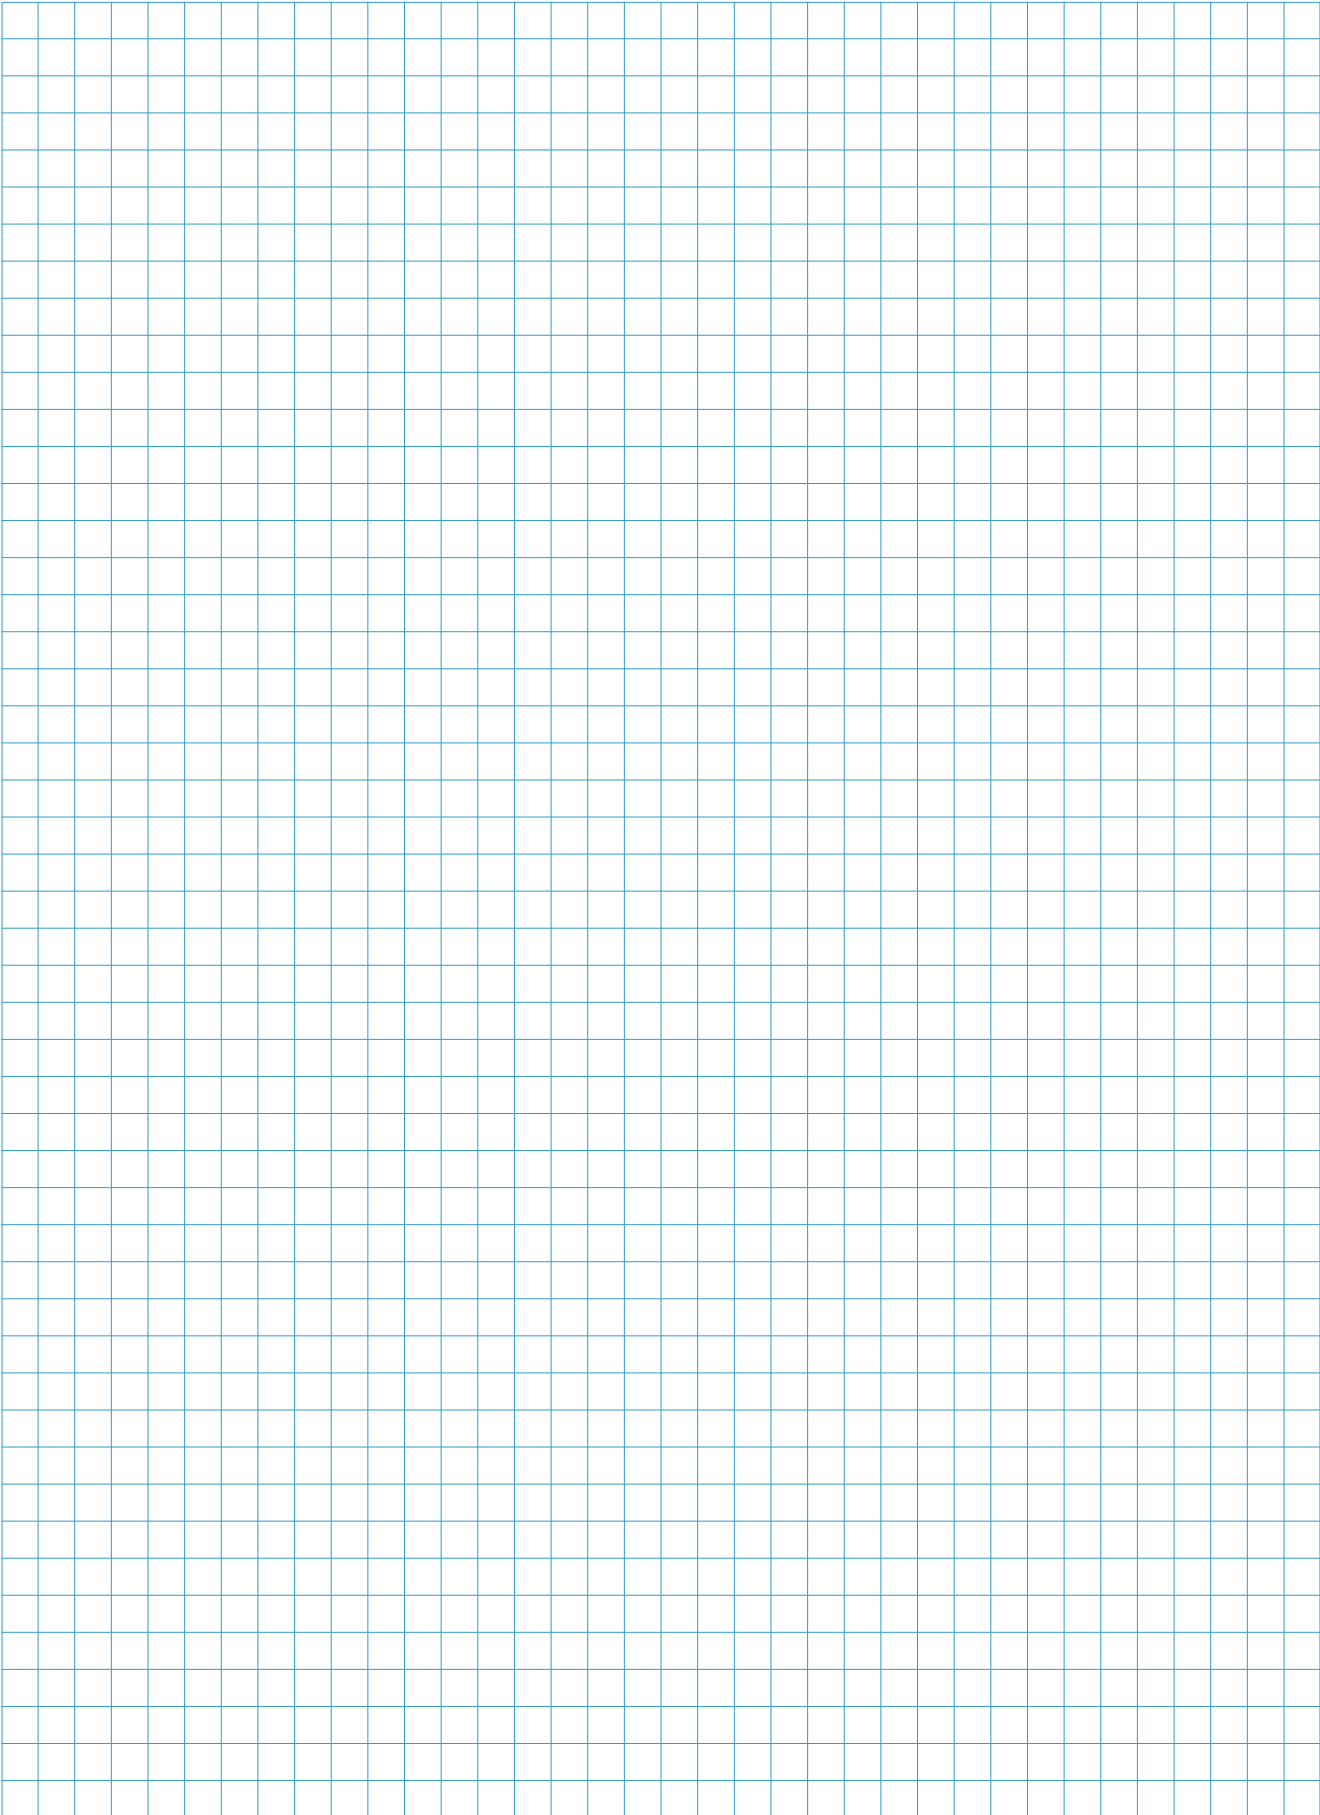

Calcul de circulation

Le calcul de la perte de chaleur et de pression a pour but de maintenir les différences entre la perte de charge des différents circuits de circulation et la pression de pompe disponible aussi petite que possible, afin que la vanne d'équilibrage puisse compenser la différence.

Lors de la planification des systèmes de circulation, veuillez noter!

- Même avec l'utilisation de vannes thermostatiques de circulation, le calcul du réseau de conduites est la base nécessaire au bon fonctionnement du système de circulation.
- Plus les différences de longueur entre les différents tronçons de circulation sont faibles, plus le calcul et la régulation des boucles de circulation d'un système de circulation sont facilités.
- L'équilibrage hydraulique de nombreuses boucles de circulation avec des tronçons courts est généralement difficile! Au mieux, un pré réglage approximatif peut être effectué avec des vannes de régulation mécaniques supplémentaires.
- Plus un système de circulation est étendu et ramifié, plus il est important de connaître les valeurs de réglage exactes de chaque vanne. (Débit volumique, chute de pression et température). De cette manière, il est possible de vérifier si la vanne peut réduire la différence entre la perte de charge du système et la pression de pompe disponible.
- Après un calcul détaillé du système de circulation, ni le système de tuyauterie ni la nature des conduites ne peuvent être changées. Cela conduirait inévitablement à un nouveau calcul.
- Le calcul hydraulique pour un système de circulation dans une installation d'eau potable est effectué lors d'un état de fonctionnement au cours duquel aucun soutirage d'eau potable n'a lieu.

Pour calculer un système d'eau chaude avec circulation, nous recommandons la procédure suivante:

Calcul simplifiée	Le débit volumique correspondant doit être déterminé à l'aide des pertes de chaleur de l'installation d'eau chaude! (Dans le cas d'installations de grande envergure, il peut être nécessaire de prendre en compte différentes pertes de chaleur de la distribution au sous-sol, des colonnes montantes ou des étages!)
	Il doit y avoir une différence de température entre la sortie du chauffe-eau et le retour de la circulation dans le chauffe-eau. La différence doit être comprise entre 2 et 5 Kelvin au maximum, en fonction de la taille de l'installation. (Selon W3 2013 paragraphe 1.4.2, un maximum de 5 Kelvin.)
Calcul détaillée	Selon le système de conduite utilisé, il convient de définir les vitesses d'écoulement pour le dimensionnement du circuit de circulation le plus défavorable et pour déterminer la différence de pression de la pompe. (Selon le système de tuyauterie, des vitesses d'écoulement pouvant atteindre 1,0 m / s peuvent être attendues.)
	Avec la détermination des diamètres de tuyaux dans la circulation par le calcul, nous essayons d'obtenir un équilibrage hydraulique le plus précis possible.
	Les différences hydrauliques qui ne pouvaient pas être égalisées par le calcul seront ensuite compensées par les vannes thermostatiques de la circulation.

Calcul de circulation

Les informations suivantes doivent être disponibles pour un calcul:

- Température de sortie d'eau chaude du chauffe-eau en °C. Seront déterminés avec le propriétaire et les autres planificateurs de la technique du bâtiment!
- Température de retour de circulation au Chauffe-eau désirée en °C. C'est une hypothèse et dépend du genre et de la grandeur de l'installation.
- Différence de température désirée entre Aller et retour en °K. C'est une hypothèse et dépend du genre et de la grandeur de l'installation.
(Selon directives W3 2013, chapitre 1.4.2, maximum 5° Kelvin)
- Perte de température par mètre en W/m. Peut-être une supposition, pour les petits systèmes de circulation et dépend de l'isolation de tuyau, du système de tuyauterie, de la température de l'eau et la température ambiante des locaux traversés. Doit être calculée en détail selon l'équation 3 pour les grandes installations.

Valeurs bases de calcul "Kurz und Bündig", 2011

Circulation conventionnelle 14 W/m

Circulation TàT 10 W/m

Circulation TeT 8 W/m

Seules les longueurs des conduites de retour seront considérées!

Instruction de calcul simplifiée

1. Déterminer la perte de chaleur de la totalité de l'installation.

Equilibrage 1

$$\dot{Q}_{Gesamt} = \dot{Q}_{Rohr} \times l$$

\dot{Q}_{Gesamt}	Pertes de chaleur de l'installation	W ou J/S
\dot{Q}_{Rohr}	Perte de chaleur par mètre d'installation	W/m
l	Longueur de la boucle de circulation, aller et retour	m

2. Déterminer le débit nécessaire de la pompe de circulation.

Equilibrage 2

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}_{Gesamt} \times 3.6}{\Delta t \times c \times \rho}$$

\dot{V}	Débit de la pompe	m ³ /h
Δt	Différence de température aller-retour en °C	K
c	$c \approx 4.187 \text{ kJ}/(\text{kg} \times \text{K})$	kJ/kg × K
ρ	$\rho \approx 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$	kg/m ³


3. Déterminer la perte de charge du tronçon le plus défavorable (long) de la boucle de circulation.

Avec le débit de pompe calculé ci-dessus, calculez la perte de charge Δp de la conduite de circulation dans le cas le plus défavorable. Les valeurs Zêta actuelles selon SN EN 1267 du système de tuyauterie correspondant doivent être utilisées. De plus, la pression d'ouverture du dispositif anti-retour doit également être prise en compte. Les données doivent être demandées aux fabricants respectifs! Systèmes GF JRG voir annexe!

4. Déterminer la pompe de circulation.

Avec le débit de refoulement de la pompe déjà déterminé et la perte de charge Δp du circuit de circulation dans le cas le plus défavorable, une pompe de circulation appropriée peut maintenant être sélectionnée. Si aucune pompe appropriée n'est disponible, sélectionnez toujours le type immédiatement supérieur. Idéalement, utilisez une pompe capable de réguler la vitesse. Attention: ne pas utiliser de pompes à autorégulation!

Exemple de calcul simplifié

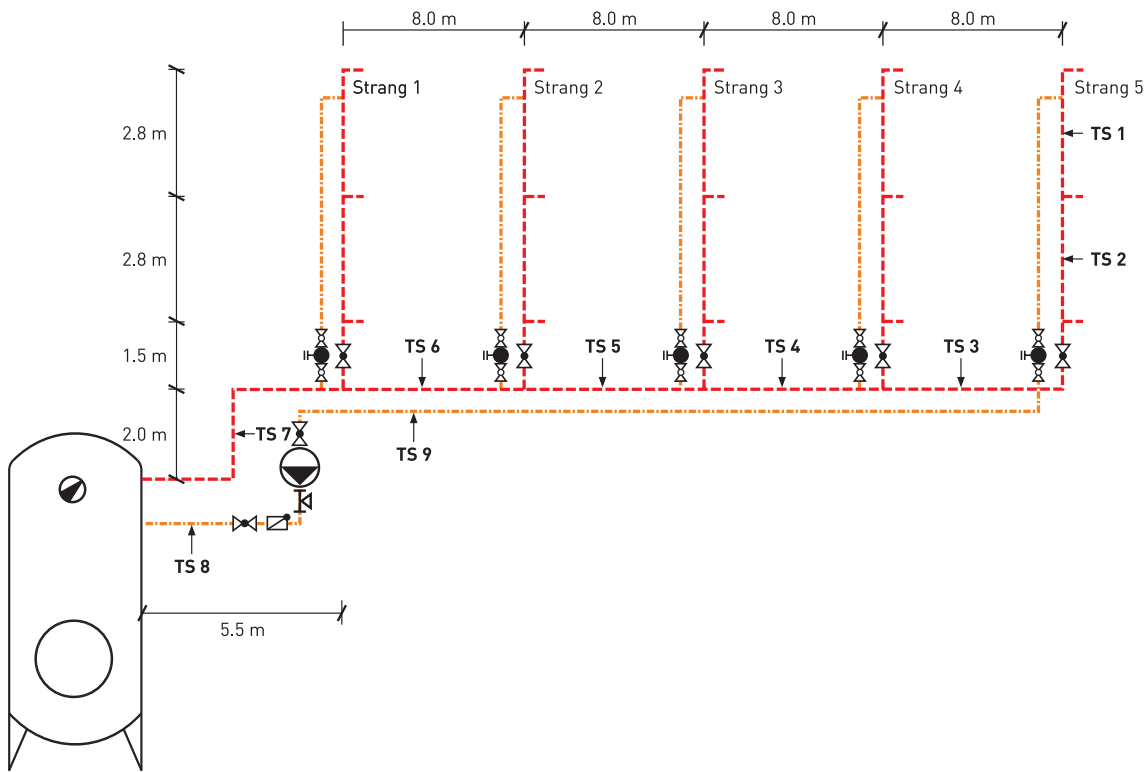

1. Déterminer la perte de chaleur de la totalité de l'installation.

Température de sortie du chauffe-eau: 60°C
 Température d'entrée du chauffe-eau: 57°C (hypothèse)
 Différence de température: 3 K (hypothèse)
 Perte de chaleur système TàT: 10 W/m (hypothèse)

Calcul avec l'équilibrage 1	Longueur de tube (m)	Perte de chaleur par mètre (W/m)	Perte de chaleur par tronçon (W)
Tronçon 1	7.1	10	71
Tronçon 2	7.1	10	71
Tronçon 3	7.1	10	71
Tronçon 4	7.1	10	71
Tronçon 5 le plus défavorable	46.6	10	466
Installation complète			750

2. Déterminer le débit nécessaire de la pompe de circulation.

Calcul avec l'équilibrage 2

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}_{Gesamt} \times 3.6}{\Delta t \times c \times \rho} = \frac{750 \text{ W} \times 3.6}{3 \text{ K} \times 4.187 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0.215 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{ou } 0.06 \text{ l/s})$$

3. Déterminer la perte de charge du tronçon le plus défavorable (long) de la boucle de circulation.

Perte de charge du fluide							
Objet:	Exemple 1			Données:	Fluide:	Eau	
Calcul simplifié					Densité:	983.24 kg/m ³	
Perte de charge totale:	231.0 mbar						
Voie d'écoulement:							

Tronçon	Diamètre mm	Système	Long. m	Valeur Zeta	Débit l/s	Vitesse m/s	Perte de charge mbar
TS 1	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	2.8	0.3	0.060	0.19	0.9
TS 2	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	2.8	0.3	0.060	0.19	0.9
TS 3	32 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	9.5	3.4	0.060	0.11	1.0
TS 4	32 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.2	0.060	0.11	0.7
TS 5	40 x 3.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.3	0.060	0.07	0.2
TS 6	40 x 3.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.3	0.060	0.07	0.2
TS 7	40 x 3.5	GF JRG Sanipex MT	7.5	5.0	0.060	0.07	0.3
TS 8	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	7.5	9.4	0.060	0.34	14.1
TS 9	20 x 2.8	GF JRG Sanipex	39.1	4.4	0.060	0.57	212.7

Total 231.0

Pression d'ouverture du clapet 1" :


50 mbar (selon données du fabricant)

Pression de la pompe nécessaire:

50 mbar + 231 mbar = **281 mbar** (2.8 MwS)

Comme le montre le calcul ci-dessus, les pertes de charge dans le flux (TS1 à TS7) ne sont pas pertinentes. Ces faibles valeurs sont dues au faible débit lors de la circulation et à la taille plus grande des conduites.

4. Déterminer la pompe de circulation.

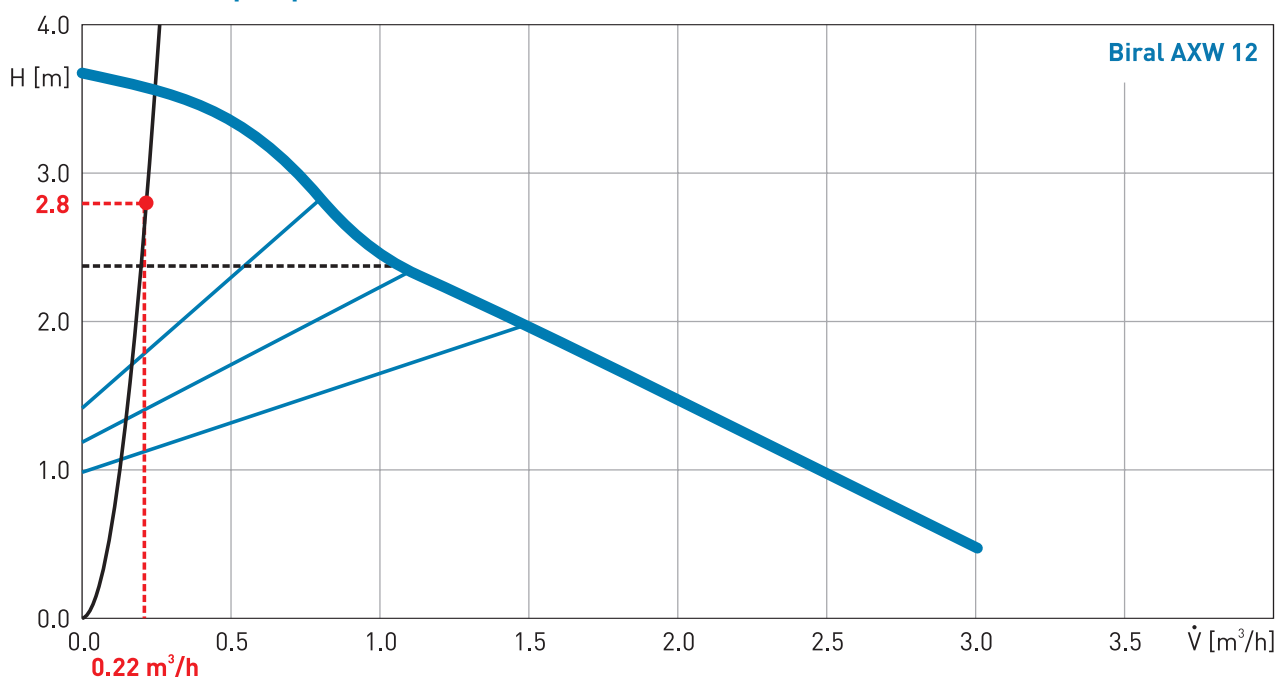

Point rouge: Point de dimensionnement de la circulation

Instruction de calcul détaillée

Plus un système de circulation est large et ramifié, plus il est important de connaître avec précision les valeurs de réglage de chaque vanne de régulation de circulation. Cela signifie que la perte de chaleur correspondante doit être déterminée pour chaque circuit de circulation et que, de ce fait, le débit volumétrique peut être déterminé! Avec la perte de pression dans la vanne, il est maintenant possible de déterminer, à l'aide du diagramme du fabricant, si la vanne de régulation de la circulation est appropriée pour créer les différences de pression requises.

1. Déterminer la perte de chaleur d'un tube isolé.

Il convient de noter que dans différentes parties du bâtiment (par exemple, les caves, les colonnes montantes, la dérivation d'étage, etc.), différentes températures prévalent, ce qui entraîne également des pertes de chaleur différentes!

Équation 3

$$\dot{Q}_{Rohr} = k_R \times \Delta t$$

\dot{Q}_{Rohr}	Pertes de chaleur du tube isolé par mètre	W/m
k_R	Coefficient de transfert de chaleur du tuyau y compris l'isolation	W/(m × K)
Δt	Différence entre la température de l'eau chaude et la température ambiante	K

2. Déterminer la perte de chaleur de la totalité de l'installation.

Le calcul est analogue au „calcul simplifié“, mais avec les pertes de chaleur spécialement calculées dans les différentes parties du bâtiment.

Équation 1

$$\dot{Q}_{Gesamt} = \dot{Q}_{Rohr} \times l$$

\dot{Q}_{Gesamt}	Perte de chaleur de l'installation	W ou J/S
\dot{Q}_{Rohr}	Perte de chaleur par mètre d'installation	W/m
l	Longueur aller et retour de la boucle de circulation	m

3. Déterminer le débit de la pompe de circulation.

Équation 2

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}_{Gesamt} \times 3.6}{\Delta t \times c \times \rho}$$


\dot{V}	Débit de la pompe	m ³ /h
Δt	Différence de température aller et retour en	K
c	Chaleur massique de l'eau ($c \approx 4.187 \text{ kJ}/[\text{kg} \cdot \text{K}]$)	kJ/kg × K
ρ	Densité de l'eau ($\rho \approx 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$)	kg/m ³

$$\dot{V} = \frac{\text{J} \times \text{m}^3 \times \text{kg} \times \text{K} \times 3.6}{\text{s} \times \text{kg} \times \text{kJ} \times \text{K}} = \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad 3.6 \quad \text{Facteur de correction kJ en J et h en s}$$

4. Déterminer les débits des différents circuits de circulation.

Le calcul dans les différents circuits de circulation est analogue à l'équation 1, les pertes thermiques étant déterminées par l'équation 3.

Comme la différence de température entre un tronçon et le chauffe-eau doit toujours être la même dans les deux sens d'écoulement, on peut simplifier de la manière suivante:



$$\frac{\dot{Q}_a}{\dot{Q}_d} = \frac{\dot{V}_a}{\dot{V}_d}$$

De plus, l'équation suivante s'applique à chaque tronçon:

$$\dot{V} = \dot{V}_a + \dot{V}_d$$

Ainsi, avec les équations suivantes, les flux volumétriques de chaque circuit de circulation peuvent être calculés. Le calcul du débit volumétrique commence par la première section située derrière le chauffe-eau. Ce débit est identique au débit de refoulement de la pompe déterminé dans l'équation 2.

Équation 4

$$\dot{V}_a = \dot{V} \times \frac{\dot{Q}_a}{\dot{Q}_a + \dot{Q}_d}$$

Équation 5

$$\dot{V}_d = \dot{V} \times \frac{\dot{Q}_d}{\dot{Q}_d + \dot{Q}_a}$$

\dot{V}_a/d Débit volumique de la sortie/passage

\dot{Q}_a/d Perte de chaleur de la sortie/passage

5. Calcul détaillé des pertes de charge.

Avec les débits déterminés des différents circuits de circulation, il est maintenant possible de déterminer avec précision la dimension de la conduite du système. Les valeurs zêta actuelles selon SN EN 1267 du système de tuyauterie correspondant doivent être utilisées. Les données sont disponibles auprès des fabricants respectifs! La détermination de la taille de la conduite a pour but de réduire au maximum la différence entre les pertes de charge dans les différentes sections!

Dans les systèmes de tuyauterie sans restriction de section, des vitesses maximales de 1,0 m / s sont autorisées!

La perte de pression dans le circuit de circulation le plus défavorable (le plus long) se traduit par la hauteur de refoulement de la pompe nécessaire à la conception de la pompe de circulation. De plus, la pression d'ouverture du clapet antiretour doit également être prise en compte. Les valeurs correspondantes doivent être demandées aux fournisseurs! Systèmes GF JRG voir annexe.

6. Détermination de la pompe de circulation.

Avec le débit de refoulement de la pompe déjà déterminé et la perte de charge Δp du circuit de circulation dans le cas le plus défavorable, une pompe de circulation appropriée peut maintenant être sélectionnée. Si aucune pompe appropriée n'est disponible, sélectionnez toujours le type immédiatement supérieur. Idéalement, utilisez une pompe capable de réguler la vitesse.

Attention: ne pas utiliser de pompes à autorégulation!

7. Déterminer la chute de température de chaque tronçon de circulation.

Les températures de consigne calculées des vannes de régulation de circulation peuvent être utilisées pour un préréglage plus précis du système de circulation!

<p style="text-align: center; margin: 0;">Équation 6</p> $\Delta t_{TS} = \frac{l \times \dot{Q}_{TS}}{\dot{V}_{TS} \times \rho \times c}$	Δt_{TS}	Différence de température entre le début et la fin d'un tronçon	K
	$l \times \dot{Q}_{TS}$	Perte de chaleur du tronçon	W ou J/s
\dot{V}_{TS}	Débit du tronçon		m ³ /h
$\Delta t_{TS} = \frac{J \times h \times m^3 \times kg \times K}{s \times m^3 \times kg \times kJ} = K$	c	Chaleur massique de l'eau (c = 4.187 kJ/(kg x K))	kJ/kg x K
	ρ	Densité de l'eau $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$	kg/m ³

<p style="text-align: center; margin: 0;">Équation 7</p> $t_W = t_{WWS} - \sum \Delta t_{TS}$	t_W	Température à la fin du tronçon	°C
	$\sum \Delta t_{TS}$	Différence de température jusqu'au point de calcul	K
	t_{WWS}	Température de sortie du chauffe-eau	°C

8. Contrôle des vannes de régulation de circulation sélectionnées

Lorsque la vanne de régulation de circulation est réglée, il est nécessaire d'égaliser la différence de pression Δp_{TS} des boucles de circulation respectives sur la ligne de circulation dans le cas le plus défavorable.


Avec le débit TS et la différence de pression Δp_{TS} , il est maintenant possible de vérifier dans le diagramme du régulateur de circulation concerné si les valeurs se situent dans la plage de réglage recommandées.

Vous pouvez également calculer la valeur kV de la vanne de régulation de la circulation à l'aide de l'équation suivante. Cette valeur calculée doit également être dans la plage de contrôle de la vanne!

<p style="text-align: center; margin: 0;">Équation 8</p> $k_V = \dot{V}_{TS} \times \sqrt{\frac{1000}{\Delta p_{TS}}}$	\dot{V}_{TS}	Débit du tronçon	m ³ /h
	Δp_{TS}	Perte de charge du tronçon	mbar
	k_V	La valeur kV fait référence au débit volumique en m ³ /h pouvant traverser la vanne avec une perte de charge de 1 bar. La plage kV d'une vanne de régulation est spécifiée par le fabricant dans la documentation technique.	m ³ /h

Exemple de calcul détaillée

Plus un système de circulation est large et ramifié, plus il est important de connaître avec précision les valeurs de réglage de chaque vanne de régulation de la circulation. Cela signifie que pour chaque circuit de circulation, il faut déterminer la perte de chaleur correspondante et à partir de là le débit volumétrique! Avec la chute de pression dans la vanne, il est maintenant possible de déterminer, à l'aide du diagramme du fabricant, si la vanne de régulation de la circulation est adaptée à la création des différences de pression requises.

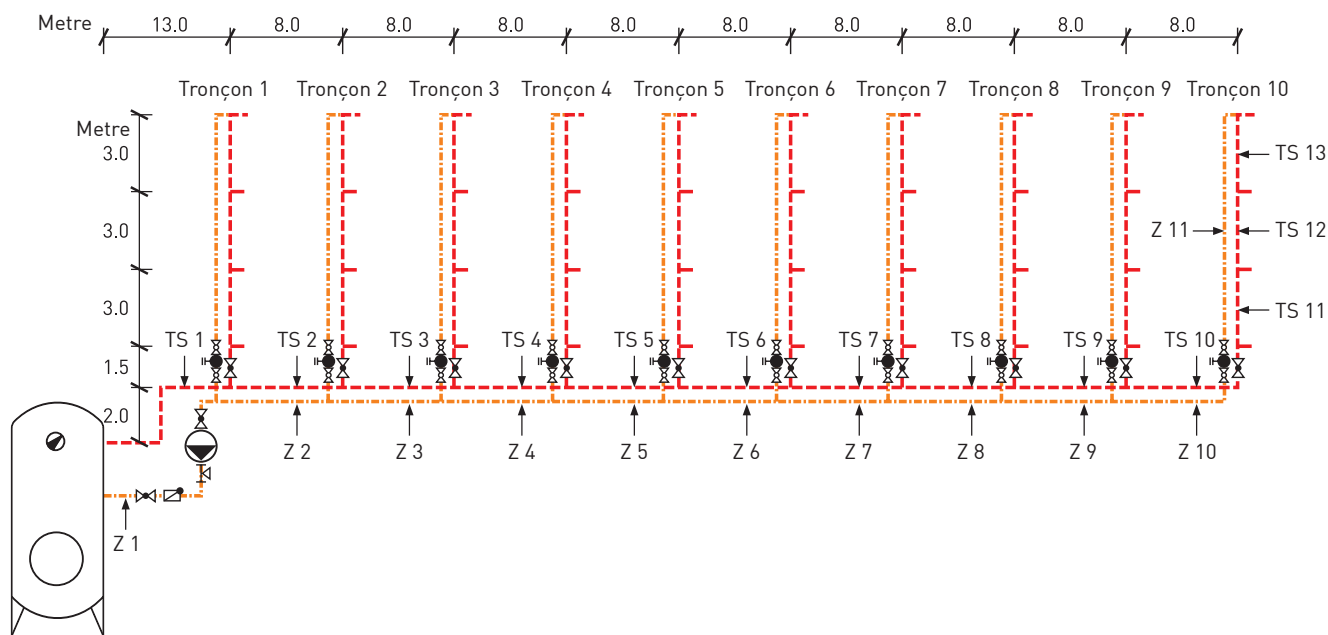

1. Déterminer la perte de chaleur d'un tube isolé.

Il convient de noter que différentes températures prévalent dans différentes parties du bâtiment (par exemple, le sous-sol, les gaines de colonnes montantes, les dérivations d'étage, etc.), ce qui entraîne également des pertes de chaleur différentes! Les pertes de chaleur des différentes pièces de l'installation peuvent être déterminées à l'aide de l'équation 1 ou plus précisément à l'aide de l'équation 3!

2. Détermination de la perte de chaleur de toute l'installation d'eau chaude.

Le calcul est analogue au „calcul simplifié“, mais avec les pertes de chaleur spécialement calculées dans les différentes parties du bâtiment.

Pour l'exemple de calcul, nous utilisons les données suivantes:

Température de sortie du chauffe-eau:	60°C
Température de retour au chauffe-eau:	55°C (Admis)
Différence de température:	5 K (Admis)
Pertes de chaleur sous-sol système TeT:	14 W/m (Admis)
Pertes de chaleur tubes séparés:	10 W/m (Admis)

	Longueur en m	W/m	W/total
Tronçon 1	10.5	10	105
Tronçon 2	10.5	10	105
Tronçon 3	10.5	10	105
Tronçon 4	10.5	10	105
Tronçon 5	10.5	10	105
Tronçon 6	10.5	10	105
Tronçon 7	10.5	10	105
Tronçon 8	10.5	10	105
Tronçon 9	10.5	10	105
Tronçon 10	10.5	10	105
TS1 à TS10	87.0	14	1218
Perte de chaleur de l'installation			2268 W

3. Détermination du débit de la pompe de circulation.

Calcul avec l'équation 2

$$\dot{V} = \frac{\dot{Q}_{Gesamt} \times 3.6}{\Delta t \times c \times \rho} = \frac{2268 \text{ W} \times 3.6}{5 \text{ K} \times 4.187 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \times \text{K}} \times 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = \mathbf{0.390 \text{ m}^3/\text{h}} \text{ (ou } 0.11 \text{ l/s)}$$

4. Détermination du débit des différents circuits de circulation.

Le calcul des pertes thermiques dans les différents circuits de circulation s'effectue maintenant avec les équations 4 et 5

Débit des différents circuits de circulation

1	2	3	4	5	6	7
Tronçon	\dot{Q}_a	\dot{Q}_d	$\dot{Q}_a + \dot{Q}_d$	$\dot{V}_a + \dot{V}_d$	\dot{V}_a	\dot{V}_d
	W	W	W	l/h	l/h	l/h
Tronçon 1	105	1953	2058	390.01	19.90	370.11
Tronçon 2	105	1736	1841	370.11	21.11	349.00
Tronçon 3	105	1519	1624	349.00	22.56	326.44
Tronçon 4	105	1302	1407	326.44	24.36	302.07
Tronçon 5	105	1085	1190	302.07	26.65	275.42
Tronçon 6	105	868	973	275.42	29.72	245.70
Tronçon 7	105	651	756	245.70	34.12	211.57
Tronçon 8	105	434	539	211.57	41.22	170.36
Tronçon 9	105	217	322	170.36	55.55	114.81
Tr.10 + TS10	217	0	217	114.81	114.81	0.00

- 1 Tronçon à la dérivation
- 2 Pertes de chaleur dans le tronçon
- 3 Pertes de chaleur dans la dérivation
- 4 Pertes de chaleur après le passage
- 5 Débit de circulation nécessaire avant le tronçon
- 6 Débit volumique requis dans les tronçons individuels (équation 4)
- 7 Débit de circulation nécessaire dans le passage

Débit des différents circuits de circulation

	8	9	
Tronçon	$\dot{Q}_a + \dot{Q}_d$	\dot{V}_{Ts}	\dot{V}_{Ts}
	W	m ³ /h	l/s
Z 01	2268	0.39	0.11
Z 02	1953	0.34	0.09
Z 03	1736	0.30	0.08
Z 04	1519	0.26	0.07
Z 05	1302	0.22	0.06
Z 06	1085	0.19	0.05
Z 07	868	0.15	0.04
Z 08	651	0.11	0.03
Z 09	434	0.07	0.02
Z 10 + Z 11	217	0.04	0.01

8 Perte de chaleur du passage

9 Débit du tronçon [équation 2]

5. Calcul détaillé des pertes de charge.

Avec les débits calculés avec la perte de chaleur dans les différents tronçons, la perte de charge de la boucle de circulation la plus défavorable peut être calculée. Dans le calcul de la perte de charge, il convient d'utiliser les valeurs zêta actuelles du système de tuyauterie correspondant, conformément à SN EN 1267. Les données sont disponibles auprès des fabricants respectifs!

Systèmes GF JRG voir annexe!

Perte de charge de la boucle la plus défavorable (Z 01 à Z 11)							
Objet:		Exemple 2		Données:		Fluide: Eau 55°C	
Calcul détaillé						Densité 985.73 kg/m ³	
Perte de charge totale:		122.6 mbar					
Boucle:		Z 11 bis Z 01					
Tronçon	Dimension mm	Système	Long. m	Valeur Zeta	Débit l/s	Vitesse m/s	Perte de charge mbar
Z 11	20 x 2.8	GF JRG Sanipex	10.5	3.4	0.01	0.12	2.5
Z 10	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	2.7	0.01	0.11	1.6
Z 09	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.5	0.02	0.17	3.0
Z 08	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.5	0.03	0.23	4.8
Z 07	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.5	0.04	0.34	9.9
Z 06	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.5	0.05	0.45	16.4
Z 05	20 x 2.5	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.5	0.06	0.57	24.3
Z 04	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.3	0.07	0.35	7.3
Z 03	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.3	0.08	0.41	9.8
Z 02	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	8.0	0.3	0.09	0.48	12.5
Z 01	26 x 3.0	GF JRG Sanipex MT	15.0	3.9	0.11	0.51	30.5

Total 122.6

Pression d'ouverture du clapet de retenue: 50 mbar (valeur moyenne admise)

Pression de la pompe: 50 mbar + 122.6 mbar = **172.6 mbar**

Il suffit de calculer la perte de charge du retour d'eau chaude! Avec les gros diamètres dans la distribution d'eau chaude aller et les faibles volumes dans le mode circulation, les valeurs sont si petites qu'elles peuvent être négligées!

Perte de charge (tronçons 1-10)

Objet: Exemple 2

Données:

Fluide:

Eau 55°C

Calcul détaillé

Densité:


985.73 kg/m³

Pertes de charge totales:

Boucle: Perte par tronçon

Tronçon	Dimension mm	Système	Long. m	Valeur Zeta	Débit l/s	Vitesse m/s	Perte de charge mbar
1	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
2	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
3	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
4	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
5	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
6	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
7	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
8	16 x 2.2	GF JRG Sanipex	10.5	3.2	0.01	0.09	1.3
9	20 x 2.8	GF JRG Sanipex	10.5	4.1	0.02	0.12	2.5
10	20 x 2.8	GF JRG Sanipex	18.5	5.9	0.03	0.18	9.0

6. Détermination de la pompe de circulation.

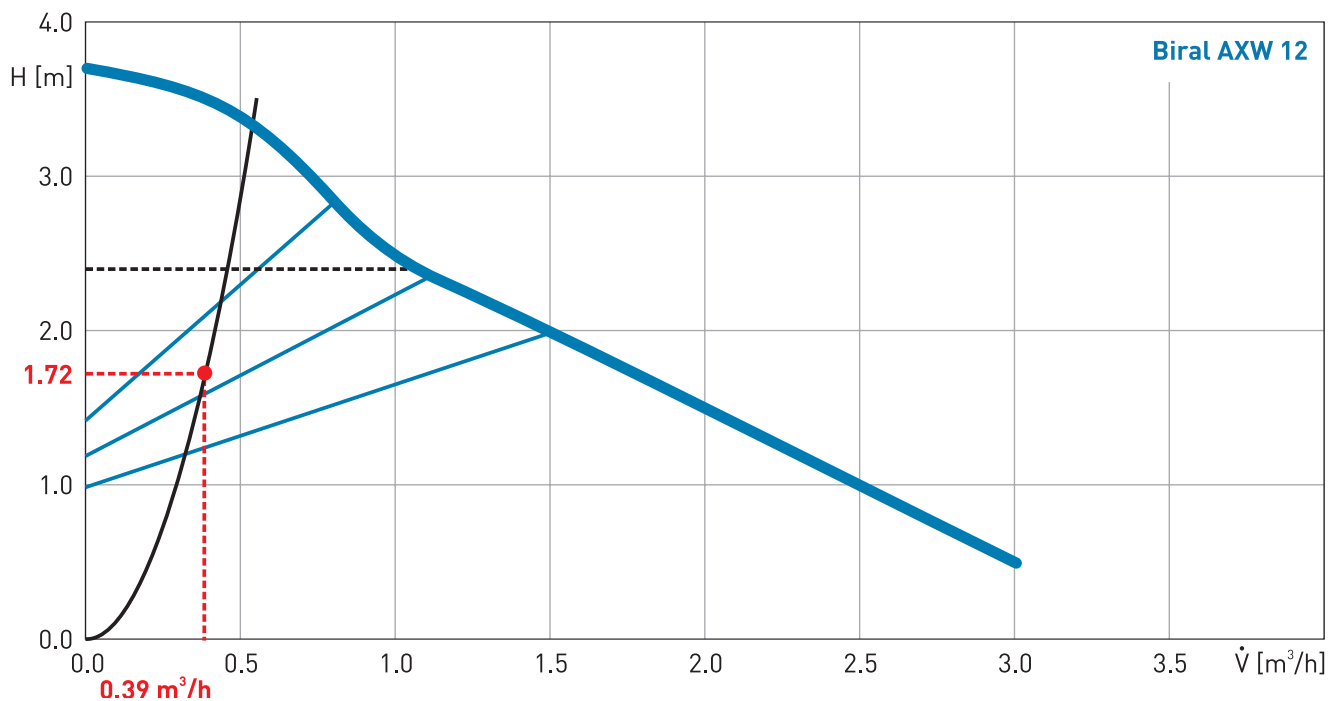

Point rouge: point de calcul de la circulation.

7. Déterminer la perte de chaleur de chaque boucle de circulation.

Les températures de consigne des régulateurs individuels peuvent être calculées à l'aide des équations 6 et 7.

Elles sont nécessaires pour un éventuel pré réglage des vannes de régulation de la circulation.

1	2	2	3	4	5	6
TS	\dot{V}	\dot{V}	\dot{Q}	Diff. de temp.	Somme des dif.	Temp.
	l/h	m ³ /h	W (J/s)	K	K	°C
Chauffe-eau						60.00
TS 1	390.01	0.39	210	0.13	0.13	59.87
TS 2	335.84	0.34	112	0.08	0.21	59.79
TS 3	298.52	0.30	112	0.09	0.30	59.70
TS 4	261.21	0.26	112	0.10	0.40	59.60
TS 5	223.89	0.22	112	0.12	0.52	59.48
TS 6	186.58	0.19	112	0.14	0.66	59.34
TS 7	149.26	0.15	112	0.18	0.84	59.16
TS 8	111.95	0.11	112	0.24	1.08	58.92
TS 9	74.63	0.07	112	0.38	1.46	58.54
TS 10-13	37.32	0.04	217	1.30	2.76	57.24
Z 11	18.06	0.02	105	1.25	4.01	55.99
Z 10	19.26	0.02	112	1.34	4.10	55.90
Z 9	74.63	0.07	112	0.38	4.48	55.52
Z 8	111.95	0.11	112	0.24	4.72	55.28
Z 7	149.26	0.15	112	0.18	4.90	55.10
Z 6	186.58	0.19	112	0.14	5.04	54.96
Z 5	223.89	0.22	112	0.12	5.16	54.84
Z 4	261.21	0.26	112	0.10	5.26	54.74
Z 3	298.52	0.30	112	0.09	5.35	54.65
Z 2	335.84	0.34	112	0.08	5.43	54.57
Z 1	390.01	0.39	210	0.13	5.56	54.44

- 1 Tronçon
- 2 Débit du tronçon
- 3 Pertes de chaleur du tronçon
- 4 Chute de température du tronçon (équation 6)
- 5 Somme des chutes de température des tronçons
- 6 Température à ce point de l'installation (équation 7)

La petite différence entre la différence de température calculée dans le système d'eau chaude de 5,56 Kelvin et l'hypothèse initiale de 5 Kelvin, peut être négligée!


8. Contrôle des vannes de régulation de circulation sélectionnées.

Pression différentielle par les vannes de régulation de circulation


1	2	3	4	5	6	7
Somme des tronçons	Perte de charge	Tronçon	Perte de charge	ST + tronçon	Différence de pression	Débit
	mbar		mbar	mbar	mbar	l/h
Z01-Z11	122.6			122.6	0.0	108.0
Z01-Z10	120.1					72.0
Z01-Z09	118.5	9	2.5	121.0	1.60	36.0
Z01-Z08	115.5	8	1.3	116.8	5.80	36.0
Z01-Z07	110.7	7	1.3	112.0	10.60	36.0
Z01-Z06	100.8	6	1.3	102.1	20.50	36.0
Z01-Z05	84.4	5	1.3	85.7	36.90	36.0
Z01-Z04	60.1	4	1.3	61.4	61.20	36.0
Z01-Z03	52.8	3	1.3	54.1	68.50	36.0
Z01-Z02	43.0	2	1.3	44.3	78.30	36.0
Z01	30.5	1	1.3	31.8	90.80	36.0

- 1 Somme des tronçons
- 2 Pertes de chaleur dans le retour de circulation
- 3 Pertes de charge dans la boucle de circulation
- 4 Pertes de chaleur après le passage
- 5 Somme des pertes de charge tronçons respectifs
- 6 Différence de pression de à Z01-Z11 à compenser par la vanne de régulation de circulation
- 7 Volumenstrom über Zirkulationsregulierventil

Avec le débit volumétrique et la perte de charge des différentes sections, il est maintenant possible de vérifier dans le diagramme de la vanne de régulation de circulation correspondante si les valeurs sont conformes à la valeur recommandée.

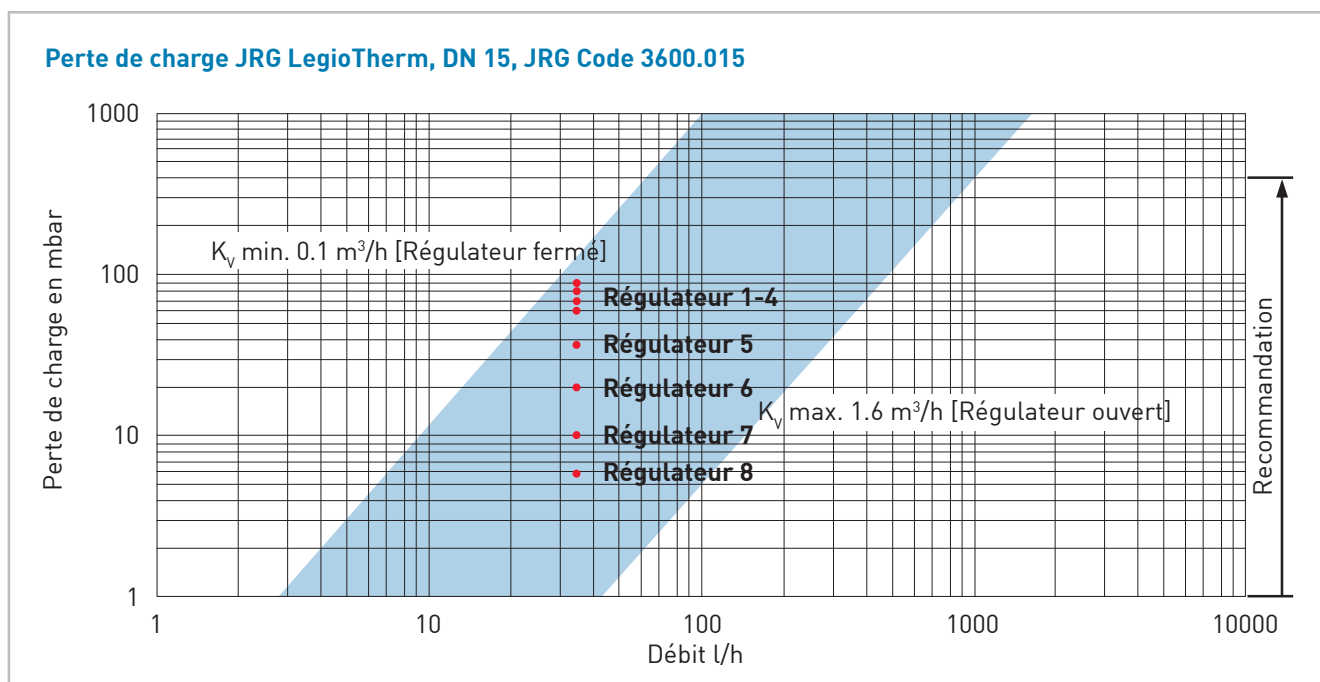

Perte de charge JRG LegioTherm, DN 20, JRG Code 3600.020

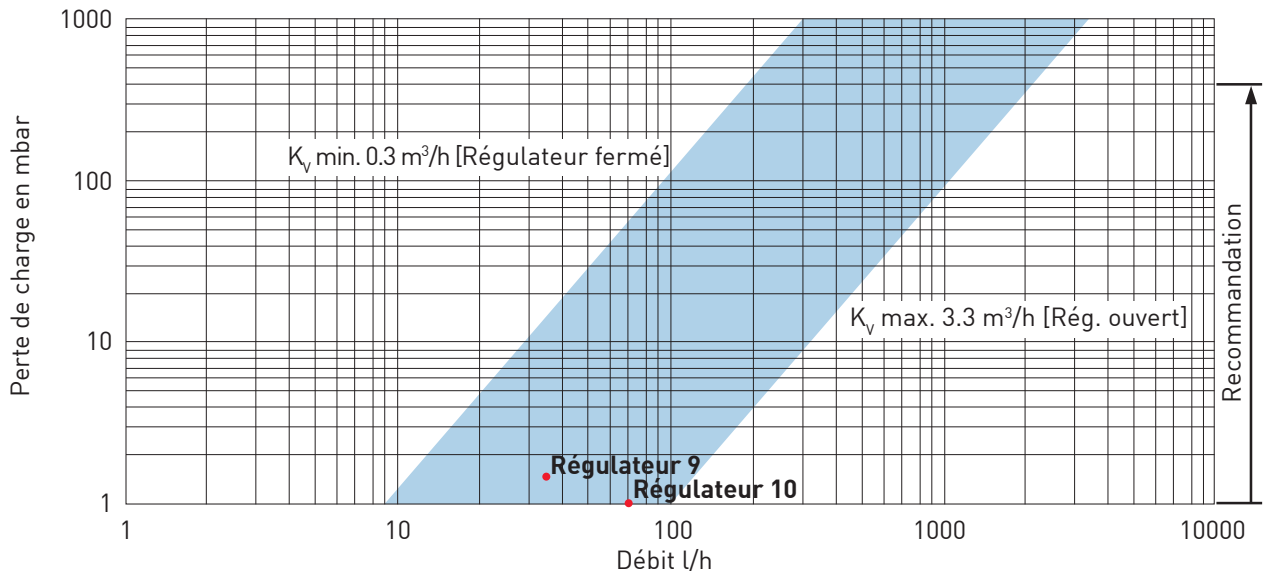

Vous pouvez également utiliser l'équation 8 pour calculer la valeur k_V de la vanne de régulation de la circulation. Cette valeur calculée doit également être dans la plage de contrôle de la vanne!

Valeur k_V des régulateurs de circulation

8	9	10	11	12
Tronçon	\dot{V} l/h	\dot{V} m ³ /h	Différence de pression mbar	k_V m ³ /h
1	36.0	0.036	90.8	0.12
2	36.0	0.036	78.3	0.13
3	36.0	0.036	68.5	0.14
4	36.0	0.036	61.2	0.15
5	36.0	0.036	36.9	0.19
6	36.0	0.036	20.5	0.25
7	36.0	0.036	10.6	0.35
8	36.0	0.036	5.8	0.47
9	72.0	0.072	1.6	1.80
10	108.0	0.108	0.0	

9/10 Débit à travers la vanne de régulation de circulation

11 Différence de pression à compenser par la vanne de régulation de circulation

12 Valeur k_V de la vanne de régulation de la circulation (équation 8)

- Si la valeur k_V est trop grande pour la vanne sélectionnée, la dimension immédiatement supérieure doit être utilisée!
- Si la valeur k_V est trop petite pour la vanne sélectionnée et qu'il n'y a pas de vanne plus petite, une perte de pression supplémentaire doit être générée dans ce tronçon! (dimension de tube plus petites, ou pré-régulation avec une vanne de régulation de circulation mécanique)

Pertes de charge dans les pièces du système JRG Sanipex (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
5400 5401 5402	Boîte simple Sanipex à 90°		1/2"-d12	1.2	0.35
1/2"-d16			1.2	0.55	
1/2"-d20			1.2	0.70	
3/4"-d20			1.5	0.95	
5404	Boîte double Sanipex à 90°	Sortie 	1/2"-d16-d12	2.3	0.83
			1/2"-d16-d16	2.4	1.10
			1/2"-d20-d16	2.9	1.80
		Passage 	1/2"-d16-d12	1.3	0.45
			1/2"-d16-d16	1.4	0.60
			1/2"-d20-d16	1.0	0.65
5415	Raccord de robinetterie simple		1/2"-d12-35mm	2.1	0.60
			1/2"-d16-35mm	2.2	1.05
			1/2"-d20-35mm	3.0	1.85
			1/2"-d20-50mm	2.1	1.30
5416	Raccord de robinetterie double	Sortie 	1/2"-d16-50mm	2.6	1.20
		Passage 	1/2"-d16-50mm	2.0	0.90
5421 - 5427	Distributeur y c. raccord	Sortie 	3/4"-d12	1.2	0.35
			3/4"-d16	1.0	0.45
			3/4"-d20	0.8	0.50
		Passage 	3/4"	0.5	0.35
5520 - 5525	Coude à 90°		d12	2.7	0.75
			d16	0.8	0.35
			d20	0.9	0.55
5463 - 5471	Té (égal et réduit)	Passage 	d12	2.4	0.65
			d16	0.4	0.20
			d20	0.7	0.45
5463 - 5471	Té (égal et réduit)	Dérivation 	d12	3.4	0.95
			d16	1.2	0.55
			d20	1.6	1.00
5510	Union		d12	1.8	0.50
			d16	0.3	0.15
			d20	0.3	0.20

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

JRG Sanipex (10°C)

Druckverlustdiagramm für Sanipex Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 10°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00131 Pa·s
Dichte ρ	= 999.70 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
max. 3.0 m/s für Apparategruppen
max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux Sanipex:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 10°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00131 Pa·s
Densité ρ	= 999.70 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi Sanipex:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 10°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00131 Pa·s
Densità ρ	= 999.70 kg/m ³

Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

max. 4.0 m/s per linee di getto
max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
max. 3.0 m/s per linee di piano
max. 2.0 m/s per linee di distribuzione

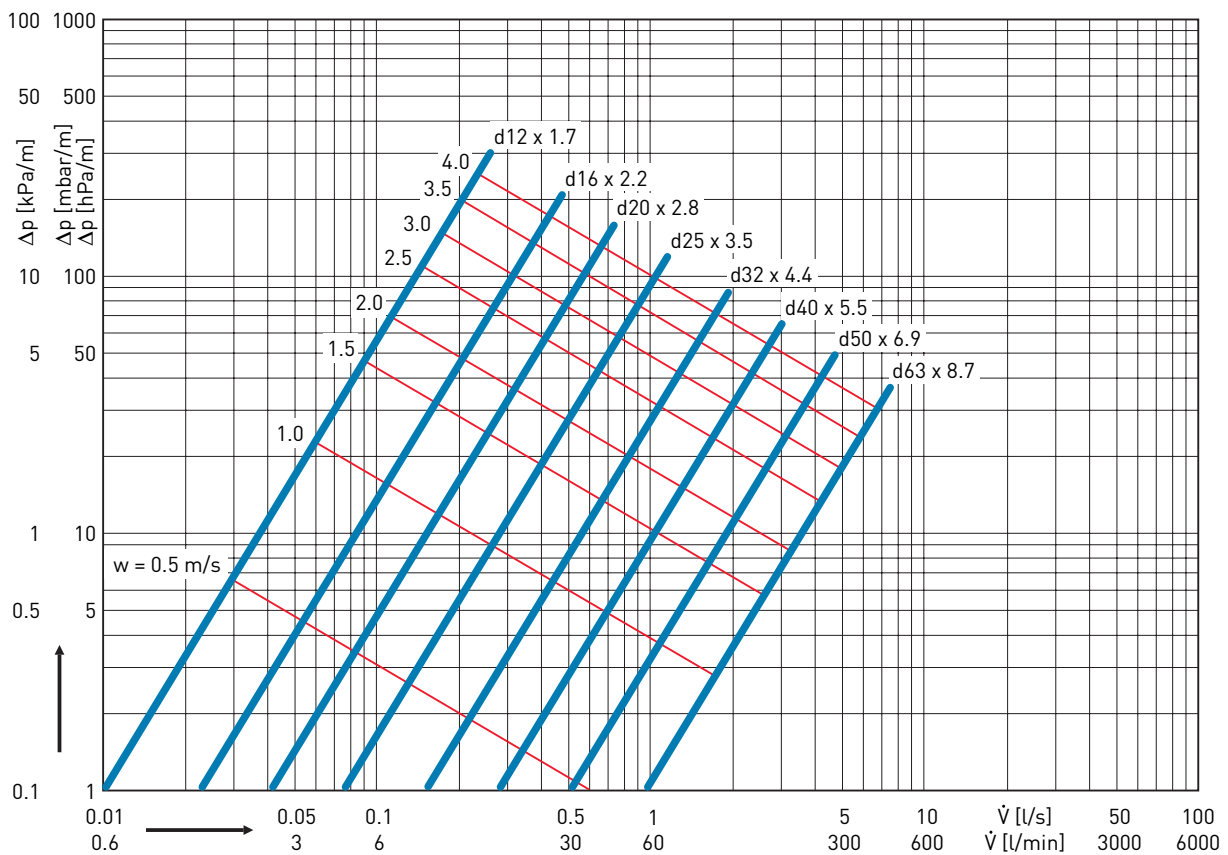

d	12		16		20		25		32		40		50		63	
DN	8		12		15		20		25		32		40		50	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.2	1.0	0.1	0.2	0.1	0.1										
0.02	0.3	3.3	0.2	0.8	0.1	0.3	0.1	0.1								
0.03	0.5	6.8	0.3	1.6	0.2	0.6	0.1	0.2								
0.04	0.7	11.3	0.4	2.7	0.2	1.0	0.2	0.3								
0.05	0.9	16.7	0.5	4.0	0.3	1.4	0.2	0.5	0.1	0.1						
0.06	1.0	23.0	0.6	5.5	0.4	1.9	0.2	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1				
0.07	1.2	30.2	0.7	7.2	0.4	2.5	0.3	0.9	0.2	0.3	0.1	0.1				
0.08	1.4	38.2	0.8	9.1	0.5	3.2	0.3	1.1	0.2	0.3	0.1	0.1				
0.09	1.5	46.9	0.9	11.2	0.6	4.0	0.4	1.4	0.2	0.4	0.1	0.1				
0.10	1.7	56.5	0.9	13.4	0.6	4.8	0.4	1.6	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1		
0.15	2.6	115.1	1.4	27.4	0.9	9.7	0.6	3.3	0.4	1.0	0.2	0.3	0.1	0.1		
0.20	3.4	190.8	1.9	45.3	1.2	16.1	0.8	5.5	0.5	1.6	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1
0.25	4.3	282.3	2.4	67.1	1.5	23.8	1.0	8.1	0.6	2.4	0.4	0.8	0.2	0.3	0.2	0.1
0.30	5.2	388.8	2.8	92.4	1.8	32.7	1.2	11.2	0.7	3.3	0.5	1.1	0.3	0.4	0.2	0.1
0.35			3.3	121.1	2.1	42.9	1.4	14.7	0.8	4.3	0.5	1.5	0.3	0.5	0.2	0.2
0.40			3.8	153.1	2.5	54.2	1.6	18.6	0.9	5.5	0.6	1.9	0.4	0.6	0.2	0.2
0.45			4.3	188.3	2.8	66.7	1.8	22.8	1.1	6.8	0.7	2.3	0.4	0.8	0.3	0.3
0.50			4.7	226.6	3.1	80.2	2.0	27.5	1.2	8.1	0.8	2.8	0.5	1.0	0.3	0.3
0.55			5.2	267.9	3.4	94.9	2.2	32.5	1.3	9.6	0.8	3.3	0.5	1.1	0.3	0.4
0.60					3.7	110.5	2.4	37.9	1.4	11.2	0.9	3.8	0.6	1.3	0.4	0.4
0.65					4.0	127.2	2.6	43.6	1.5	12.9	1.0	4.4	0.6	1.5	0.4	0.5
0.70					4.3	144.9	2.8	49.6	1.7	14.7	1.1	5.0	0.7	1.7	0.4	0.6
0.75					4.6	163.5	2.9	56.0	1.8	16.6	1.1	5.7	0.7	2.0	0.5	0.6
0.80					4.9	183.1	3.1	62.7	1.9	18.6	1.2	6.4	0.8	2.2	0.5	0.7
0.85					5.2	203.7	3.3	69.8	2.0	20.6	1.3	7.1	0.8	2.4	0.5	0.8
0.90							3.5	77.1	2.1	22.8	1.4	7.8	0.9	2.7	0.6	0.9
0.95							3.7	84.8	2.2	25.1	1.4	8.6	0.9	3.0	0.6	1.0
1.00							3.9	92.8	2.4	27.4	1.5	9.4	1.0	3.2	0.6	1.1
1.05							4.1	101.1	2.5	29.9	1.6	10.2	1.0	3.5	0.6	1.2
1.10									2.6	32.4	1.7	11.1	1.1	3.8	0.7	1.3
1.15									2.7	35.1	1.7	12.0	1.1	4.1	0.7	1.4
1.20									2.8	37.8	1.8	12.9	1.2	4.5	0.7	1.5
1.25									3.0	40.6	1.9	13.9	1.2	4.8	0.8	1.6
1.30									3.1	43.5	2.0	14.9	1.3	5.1	0.8	1.7
1.35									3.2	46.5	2.0	15.9	1.3	5.5	0.8	1.8
1.40									3.3	49.6	2.1	17.0	1.4	5.9	0.9	1.9
1.45									3.4	52.7	2.2	18.1	1.4	6.2	0.9	2.1
1.50									3.5	55.9	2.3	19.2	1.5	6.6	0.9	2.2
1.55									3.7	59.3	2.3	20.3	1.5	7.0	0.9	2.3
1.60									3.8	62.6	2.4	21.5	1.6	7.4	1.0	2.4
1.65									3.9	66.1	2.5	22.7	1.6	7.8	1.0	2.6
1.70									4.0	69.7	2.6	23.9	1.7	8.2	1.0	2.7
1.75											2.6	25.1	1.7	8.7	1.1	2.9
1.80											2.7	26.4	1.7	9.1	1.1	3.0
1.85											2.8	27.7	1.8	9.5	1.1	3.2
1.90											2.9	29.0	1.8	10.0	1.2	3.3
1.95											3.0	30.4	1.9	10.5	1.2	3.5
2.00											3.0	31.8	1.9	10.9	1.2	3.6
2.10													2.0	11.9	1.3	3.9
2.20													2.1	12.9	1.3	4.3
2.30													2.2	14.0	1.4	4.6
2.40													2.3	15.1	1.5	5.0
2.50													2.4	16.2	1.5	5.3
2.60													2.5	17.4	1.6	5.7
2.70													2.6	18.5	1.7	6.1
2.80													2.7	19.8	1.7	6.5
2.90													2.8	21.0	1.8	6.9
3.00													2.9	22.3	1.8	7.4
3.10													3.0	23.6	1.9	7.8
3.20															2.0	8.2
3.30															2.0	8.7
3.40															2.1	9.2
3.50															2.1	9.7
3.60															2.2	10.1
3.70															2.3	10.6
3.80															2.3	11.2
3.90															2.4	11.7
4.00															2.4	12.2
4.10															2.5	12.7
4.20															2.6	13.3
4.30															2.6	13.9
4.40															2.7	14.4
4.50															2.8	15.0
4.60															2.8	15.6
4.70															2.9	16.2
4.80															2.9	16.8
4.90															3.0	17.4

JRG Sanipex (60°C)

Druckverlustdiagramm für Sanipex Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 60°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00013 Pa·s
Dichte ρ	= 983.19 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
max. 3.0 m/s für Apparategruppen
max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux Sanipex:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 60°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00013 Pa·s
Densité ρ	= 983.19 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi Sanipex:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 60°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00013 Pa·s
Densità ρ	= 983.19 kg/m ³





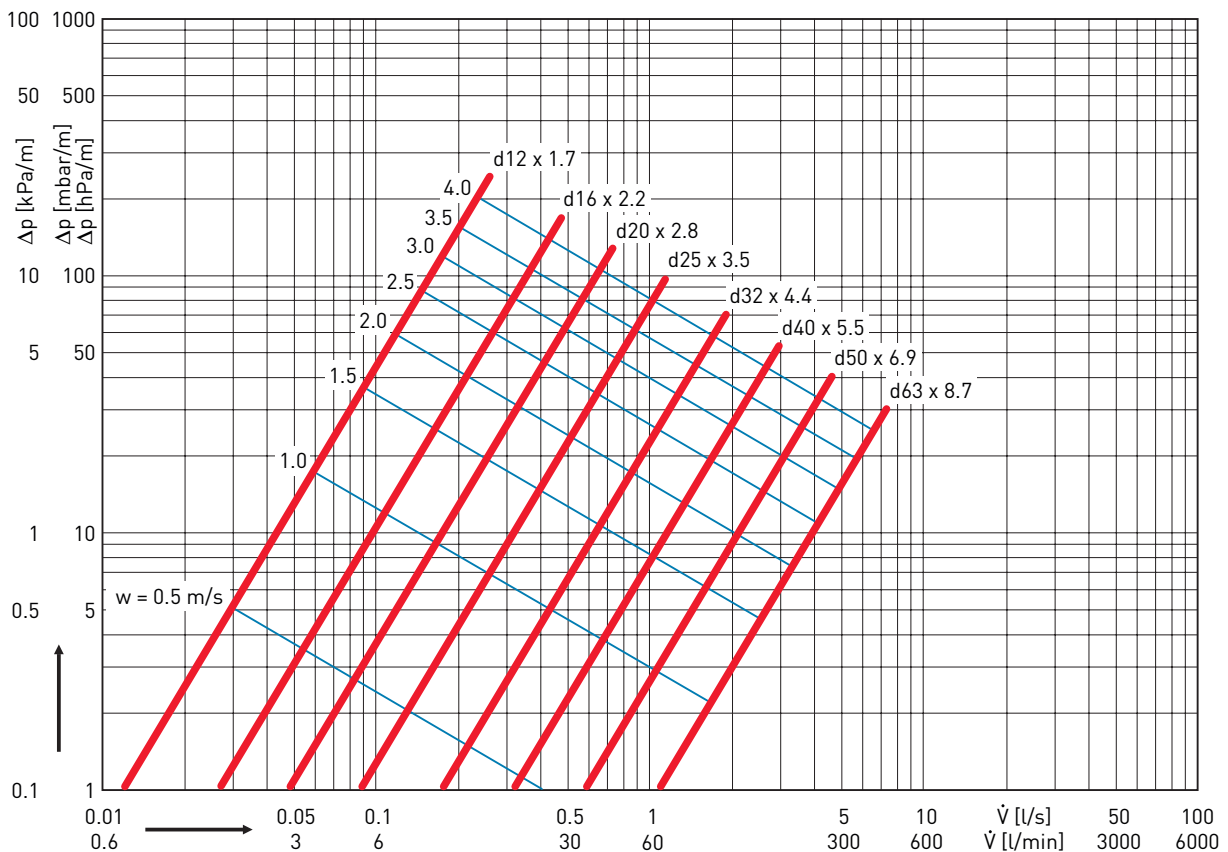




Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

max. 4.0 m/s per linee di getto
max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
max. 3.0 m/s per linee di piano
max. 2.0 m/s per linee di distribuzione








d	12		16		20		25		32		40		50		63	
DN	8		12		15		20		25		32		40		50	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]	[m/s]	[hPalm]
0.01	0.2	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1										
0.02	0.3	2.5	0.2	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1								
0.03	0.5	5.1	0.3	1.2	0.2	0.4	0.1	0.1								
0.04	0.7	8.6	0.4	2.0	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1						
0.05	0.9	12.8	0.5	3.0	0.3	1.1	0.2	0.4	0.1	0.1						
0.06	1.0	17.7	0.6	4.2	0.4	1.5	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1				
0.07	1.2	23.3	0.7	5.5	0.4	1.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1				
0.08	1.4	29.5	0.8	7.0	0.5	2.5	0.3	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1				
0.09	1.5	36.4	0.9	8.6	0.6	3.0	0.4	1.0	0.2	0.3	0.1	0.1				
0.10	1.7	43.9	0.9	10.4	0.6	3.7	0.4	1.3	0.2	0.4	0.2	0.1				
0.15	2.6	90.5	1.4	21.4	0.9	7.6	0.6	2.6	0.4	0.8	0.2	0.3	0.1	0.1		
0.20	3.4	151.1	1.9	35.8	1.2	12.6	0.8	4.3	0.5	1.3	0.3	0.4	0.2	0.1		
0.25	4.3	224.9	2.4	53.2	1.5	18.8	1.0	6.4	0.6	1.9	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1
0.30	5.2	311.3	2.8	73.7	1.8	26.0	1.2	8.9	0.7	2.6	0.5	0.9	0.3	0.3	0.2	0.1
0.35			3.3	97.0	2.1	34.2	1.4	11.7	0.8	3.4	0.5	1.2	0.3	0.4	0.2	0.1
0.40			3.8	123.0	2.5	43.4	1.6	14.8	0.9	4.4	0.6	1.5	0.4	0.5	0.2	0.2
0.45			4.3	151.8	2.8	53.6	1.8	18.3	1.1	5.4	0.7	1.8	0.4	0.6	0.3	0.2
0.50			4.7	183.1	3.1	64.6	2.0	22.1	1.2	6.5	0.8	2.2	0.5	0.8	0.3	0.3
0.55			5.2	217.0	3.4	76.6	2.2	26.2	1.3	7.7	0.8	2.6	0.5	0.9	0.3	0.3
0.60					3.7	89.5	2.4	30.6	1.4	9.0	0.9	3.1	0.6	1.1	0.4	0.3
0.65					4.0	103.2	2.6	35.2	1.5	10.4	1.0	3.5	0.6	1.2	0.4	0.4
0.70					4.3	117.7	2.8	40.2	1.7	11.8	1.1	4.0	0.7	1.4	0.4	0.5
0.75					4.6	133.2	2.9	45.5	1.8	13.4	1.1	4.6	0.7	1.6	0.5	0.5
0.80					4.9	149.4	3.1	51.0	1.9	15.0	1.2	5.1	0.8	1.8	0.5	0.6
0.85					5.2	166.4	3.3	56.8	2.0	16.7	1.3	5.7	0.8	2.0	0.5	0.6
0.90							3.5	62.9	2.1	18.5	1.4	6.3	0.9	2.2	0.6	0.7
0.95							3.7	69.3	2.2	20.4	1.4	7.0	0.9	2.4	0.6	0.8
1.00							3.9	75.9	2.4	22.4	1.5	7.6	1.0	2.6	0.6	0.9
1.05							4.1	82.8	2.5	24.4	1.6	8.3	1.0	2.9	0.6	0.9
1.10									2.6	26.5	1.7	9.1	1.1	3.1	0.7	1.0
1.15									2.7	28.7	1.7	9.8	1.1	3.4	0.7	1.1
1.20									2.8	31.0	1.8	10.6	1.2	3.6	0.7	1.2
1.25									3.0	33.3	1.9	11.4	1.2	3.9	0.8	1.3
1.30									3.1	35.7	2.0	12.2	1.3	4.2	0.8	1.4
1.35									3.2	38.2	2.0	13.0	1.3	4.5	0.8	1.5
1.40									3.3	40.7	2.1	13.9	1.4	4.8	0.9	1.6
1.45									3.4	43.4	2.2	14.8	1.4	5.1	0.9	1.7
1.50									3.5	46.1	2.3	15.7	1.5	5.4	0.9	1.8
1.55									3.7	48.8	2.3	16.7	1.5	5.7	0.9	1.9
1.60									3.8	51.7	2.4	17.7	1.6	6.1	1.0	2.0
1.65									3.9	54.6	2.5	18.6	1.6	6.4	1.0	2.1
1.70									4.0	57.6	2.6	19.7	1.7	6.8	1.0	2.2
1.75											2.6	20.7	1.7	7.1	1.1	2.3
1.80											2.7	21.8	1.7	7.5	1.1	2.5
1.85											2.8	22.9	1.8	7.9	1.1	2.6
1.90											2.9	24.0	1.8	8.2	1.2	2.7
1.95											3.0	25.1	1.9	8.6	1.2	2.8
2.00											3.0	26.3	1.9	9.0	1.2	3.0
2.10													2.0	9.9	1.3	3.2
2.20													2.1	10.7	1.3	3.5
2.30													2.2	11.6	1.4	3.8
2.40													2.3	12.5	1.5	4.1
2.50													2.4	13.4	1.5	4.4
2.60													2.5	14.4	1.6	4.7
2.70													2.6	15.4	1.7	5.1
2.80													2.7	16.4	1.7	5.4
2.90													2.8	17.5	1.8	5.8
3.00													2.9	18.6	1.8	6.1
3.10													3.0	19.7	1.9	6.5
3.20															2.0	6.9
3.30															2.0	7.3
3.40															2.1	7.6
3.50															2.1	8.1
3.60															2.2	8.5
3.70															2.3	8.9
3.80															2.3	9.3
3.90															2.4	9.8
4.00															2.4	10.2
4.10															2.5	10.7
4.20															2.6	11.1
4.30															2.6	11.6
4.40															2.7	12.1
4.50															2.8	12.6
4.60															2.8	13.1
4.70															2.9	13.6
4.80															2.9	14.1
4.90															3.0	14.7

Pertes de charge dans les pièces du système JRG Sanipex MT (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m	
4630	Boîte simple Sanipex MT à 90°		1/2"-d16	1.3	0.55	
			1/2"-d20	1.3	0.85	
			3/4"-d20	1.6	1.00	
4634	Boîte double Sanipex MT à 90°		Sortie	1/2"-d16-d16	4.0	1.85
				1/2"-d20-d16	3.2	1.70
		Passage		1/2"-d16-d16	1.5	0.70
				1/2"-d20-d16	0.7	0.35
4610	Raccord de robinetterie simple		1/2"-d16-35mm	3.0	1.35	
			1/2"-d20-35mm	3.3	2.10	
			1/2"-d20-50mm	2.1	1.30	
			3/4"-d26-50mm	1.7	1.35	
4611	Raccord de robinetterie double		Sortie	1/2"-d16-50mm	2.7	1.25
			Passage	1/2"-d16-50mm	2.1	0.95
4640 4645	Distributeur y c. raccord		Sortie	3/4"-d16	1.0	0.45
				3/4"-d20	0.8	0.50
			Passage	3/4"	0.5	0.35
4670 4671 4672	Equerre à 90°		d16	2.1	0.95	
			d20	1.9	1.25	
			d26	1.8	1.60	
			d32	1.7	1.95	
			d40	1.6	2.45	
			d50	0.8	1.80	
			d63	0.9	2.60	
4676	Equerre à 45°		d20	0.7	0.40	
			d26	0.6	0.55	
			d32	0.6	0.65	
			d40	0.6	0.85	
			d50	0.4	0.95	
			d63	0.5	1.30	


Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charge dans les pièces du système JRG Sanipex MT (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m	
	Cintre à 90° avec outil à main		d16	0.1	0.05	
			d20	0.1	0.06	
			d26	0.1	0.09	
			d32	0.1	0.10	
			d40	0.1	0.12	
			d50	0.1	0.15	
			d63	0.1	0.20	
	Cintre à 45° avec outil à main		d16	0.1	0.05	
			d20	0.1	0.06	
			d26	0.1	0.09	
			d32	0.1	0.10	
			d40	0.1	0.12	
			d50	0.1	0.15	
			d63	0.1	0.20	
4650 4652 4654 4655	Té (égal et réduit)	Passage		d16	0.5	0.20
				d20	0.5	0.30
				d26	0.3	0.25
				d32	0.2	0.25
				d40	0.3	0.50
				d50	0.2	0.45
				d63	0.3	0.75
4650 4652 4654 4655	Té (égal et réduit)	Dérivation		d16	2.4	1.10
				d20	2.1	1.35
				d26	1.9	1.70
				d32	1.8	2.05
				d40	1.7	2.65
				d50	1.2	2.45
				d63	1.2	3.35
4690	Union		d16	0.3	0.10	
			d20	0.3	0.20	
			d26	0.4	0.35	
			d32	0.5	0.50	
			d40	0.5	0.75	
			d50	1.2	2.45	
			d63	1.2	3.20	

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charge dans les pièces du système JRG Sanipex MT (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
4730	Réduction		d20	0.2	0.10
			d26	0.2	0.15
			d32	0.1	0.15
			d40	0.2	0.30
			d50	0.4	0.80
			d63	0.5	1.35

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

JRG Sanipex MT (10°C)

Druckverlustdiagramm für Sanipex MT Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 10°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00131 Pa·s
Dichte ρ	= 999.70 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
max. 3.0 m/s für Apparategruppen
max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux Sanipex MT:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 10°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00131 Pa·s
Densité ρ	= 999.70 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi Sanipex MT:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 10°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00131 Pa·s
Densità ρ	= 999.70 kg/m ³

Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

max. 4.0 m/s per linee di getto
max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
max. 3.0 m/s per linee di piano
max. 2.0 m/s per linee di distribuzione

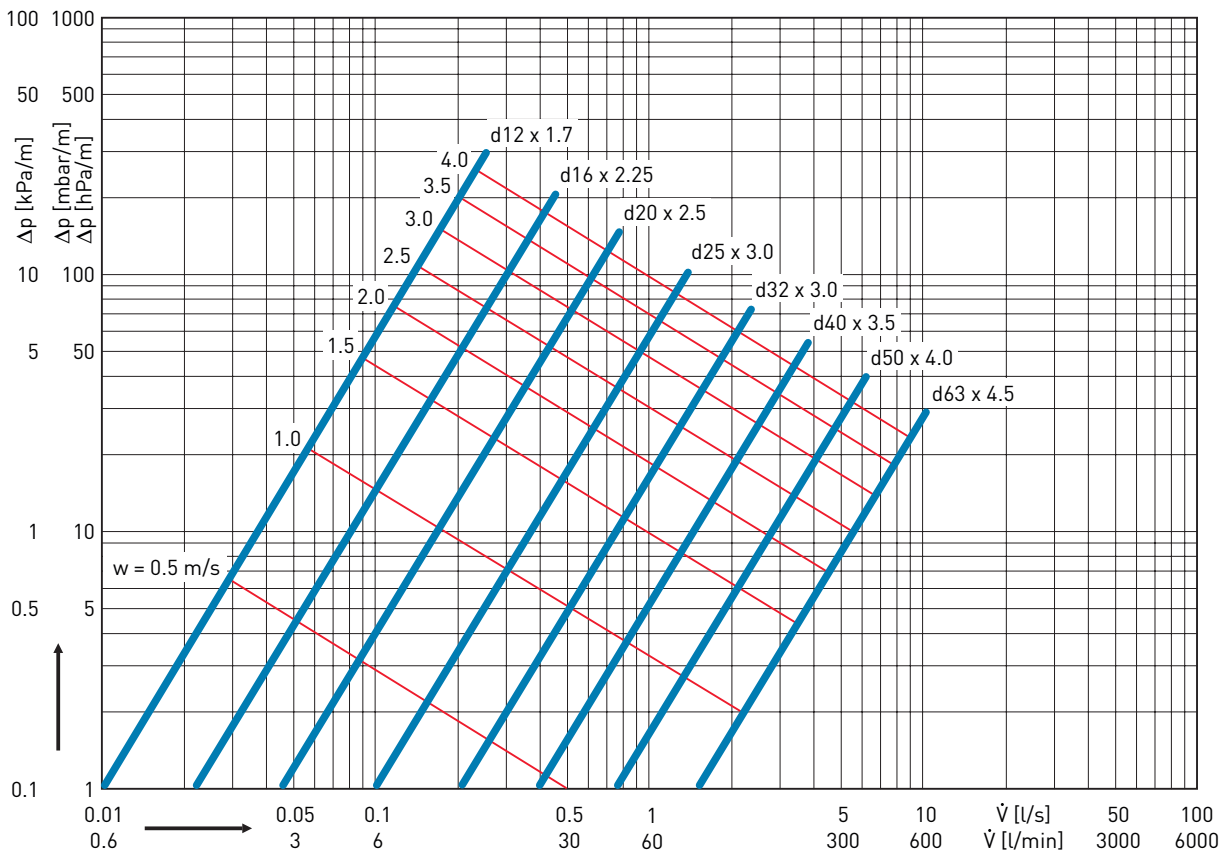

d DN	12		16		20		26		32		40		50		63	
	8		12		15		20		25		32		40		50	
Vs [l/s]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]	v [m/s]	R [hPa/m]
0.01	0.2	1.0	0.1	0.2	0.1	0.1										
0.02	0.3	3.3	0.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1								
0.03	0.5	6.8	0.3	1.7	0.2	0.5	0.1	0.1								
0.04	0.7	11.3	0.4	2.8	0.2	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1						
0.05	0.9	16.7	0.5	4.1	0.3	1.2	0.2	0.3	0.1	0.1						
0.06	1.0	23.0	0.6	5.7	0.3	1.6	0.2	0.4	0.1	0.1						
0.07	1.2	30.2	0.7	7.5	0.4	2.1	0.2	0.5	0.1	0.1						
0.08	1.4	38.2	0.8	9.5	0.5	2.6	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1				
0.09	1.5	46.9	0.9	11.6	0.5	3.2	0.3	0.8	0.2	0.2	0.1	0.1				
0.10	1.7	56.5	1.0	14.0	0.6	3.9	0.3	1.0	0.2	0.3	0.1	0.1				
0.15	2.6	115.1	1.4	28.5	0.8	8.0	0.5	2.0	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1		
0.20	3.4	190.8	1.9	47.3	1.1	13.2	0.6	3.3	0.4	0.9	0.2	0.3	0.1	0.1		
0.25	4.3	282.3	2.4	69.9	1.4	19.5	0.8	4.9	0.5	1.4	0.3	0.4	0.2	0.1		
0.30	5.2	388.8	2.9	96.3	1.7	26.9	1.0	6.8	0.6	1.9	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1
0.35			3.4	126.3	2.0	35.3	1.1	8.9	0.7	2.5	0.4	0.8	0.3	0.3	0.2	0.1
0.40			3.9	159.6	2.3	44.6	1.3	11.2	0.8	3.2	0.5	1.0	0.3	0.3	0.2	0.1
0.45			4.3	196.3	2.5	54.8	1.4	13.8	0.8	3.9	0.5	1.2	0.3	0.4	0.2	0.1
0.50			4.8	236.2	2.8	66.0	1.6	16.6	0.9	4.7	0.6	1.5	0.4	0.5	0.2	0.1
0.55					3.1	78.0	1.8	19.6	1.0	5.6	0.6	1.8	0.4	0.6	0.2	0.2
0.60					3.4	90.8	1.9	22.8	1.1	6.5	0.7	2.1	0.4	0.6	0.3	0.2
0.65					3.7	104.6	2.1	26.3	1.2	7.5	0.8	2.4	0.5	0.7	0.3	0.2
0.70					4.0	119.1	2.2	29.9	1.3	8.5	0.8	2.7	0.5	0.8	0.3	0.3
0.75					4.2	134.4	2.4	33.8	1.4	9.6	0.9	3.1	0.5	1.0	0.3	0.3
0.80					4.5	150.5	2.5	37.8	1.5	10.7	0.9	3.4	0.6	1.1	0.3	0.3
0.85					4.8	167.5	2.7	42.1	1.6	11.9	1.0	3.8	0.6	1.2	0.4	0.4
0.90							2.9	46.5	1.7	13.2	1.1	4.2	0.6	1.3	0.4	0.4
0.95							3.0	51.2	1.8	14.5	1.1	4.6	0.7	1.5	0.4	0.4
1.00							3.2	56.0	1.9	15.9	1.2	5.1	0.7	1.6	0.4	0.5
1.05							3.3	61.0	2.0	17.3	1.2	5.5	0.8	1.7	0.5	0.5
1.10							3.5	66.2	2.1	18.8	1.3	6.0	0.8	1.9	0.5	0.6
1.15							3.7	71.5	2.2	20.3	1.3	6.5	0.8	2.0	0.5	0.6
1.20							3.8	77.1	2.3	21.9	1.4	7.0	0.9	2.2	0.5	0.7
1.25							4.0	82.8	2.4	23.5	1.5	7.5	0.9	2.4	0.5	0.7
1.30									2.4	25.2	1.5	8.0	0.9	2.5	0.6	0.8
1.35									2.5	26.9	1.6	8.6	1.0	2.7	0.6	0.8
1.40									2.6	28.7	1.6	9.1	1.0	2.9	0.6	0.9
1.45									2.7	30.5	1.7	9.7	1.0	3.1	0.6	0.9
1.50									2.8	32.4	1.8	10.3	1.1	3.2	0.7	1.0
1.55									2.9	34.3	1.8	10.9	1.1	3.4	0.7	1.0
1.60									3.0	36.3	1.9	11.5	1.2	3.6	0.7	1.1
1.65									3.1	38.3	1.9	12.2	1.2	3.8	0.7	1.1
1.70											2.0	12.8	1.2	4.0	0.7	1.2
1.75											2.0	13.5	1.3	4.2	0.8	1.3
1.80											2.1	14.2	1.3	4.5	0.8	1.3
1.85											2.2	14.9	1.3	4.7	0.8	1.4
1.90											2.2	15.6	1.4	4.9	0.8	1.5
1.95											2.3	16.3	1.4	5.1	0.9	1.5
2.00											2.3	17.1	1.4	5.4	0.9	1.6
2.10											2.5	18.6	1.5	5.8	0.9	1.7
2.20											2.6	20.2	1.6	6.3	1.0	1.9
2.30											2.7	21.8	1.7	6.9	1.0	2.1
2.40											2.8	23.5	1.7	7.4	1.0	2.2
2.50											2.9	25.3	1.8	7.9	1.1	2.4
2.60											3.0	27.1	1.9	8.5	1.1	2.5
2.70													1.9	9.1	1.2	2.7
2.80													2.0	9.7	1.2	2.9
2.90													2.1	10.3	1.3	3.1
3.00													2.2	10.9	1.3	3.3
3.10													2.2	11.6	1.4	3.5
3.20													2.3	12.2	1.4	3.7
3.30													2.4	12.9	1.4	3.9
3.40													2.5	13.6	1.5	4.1
3.50													2.5	14.3	1.5	4.3
3.60													2.6	15.1	1.6	4.5
3.70													2.7	15.8	1.6	4.7
3.80													2.7	16.6	1.7	5.0
3.90													2.8	17.3	1.7	5.2
4.00													2.9	18.1	1.7	5.4
4.10													3.0	18.9	1.8	5.7
4.20													3.0	19.7	1.8	5.9
4.30													3.1	20.6	1.9	6.2
4.40															1.9	6.4
4.50															2.0	6.7
4.60															2.0	6.9
4.70															2.1	7.2
4.80															2.1	7.5
4.90															2.1	7.7
5.00															2.2	8.0
5.10															2.2	8.3
5.20															2.3	8.6
5.30															2.3	8.9
5.40															2.4	9.2
5.50															2.4	9.5
5.60															2.4	9.8
5.70															2.5	10.1
5.80															2.5	10.4
5.90															2.6	10.7
6.00															2.6	11.0
6.10															2.7	11.4
6.20															2.7	11.7
6.30															2.8	12.0
6.40															2.8	12.4
6.50															2.8	12.7
6.60															2.9	13.1
6.70															2.9	13.4
6.80															3.0	13.8
6.90															3.0	14.1
7.00															3.1	14.5

JRG Sanipex MT (60°C)

Druckverlustdiagramm für Sanipex MT Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 60°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00013 Pa·s
Dichte ρ	= 983.19 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

- max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
- max. 3.0 m/s für Apparategruppen
- max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
- max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux Sanipex MT:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 60°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00013 Pa·s
Densité ρ	= 983.19 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

- max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
- max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
- max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
- max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi Sanipex MT:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 60°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00013 Pa·s
Densità ρ	= 983.19 kg/m ³







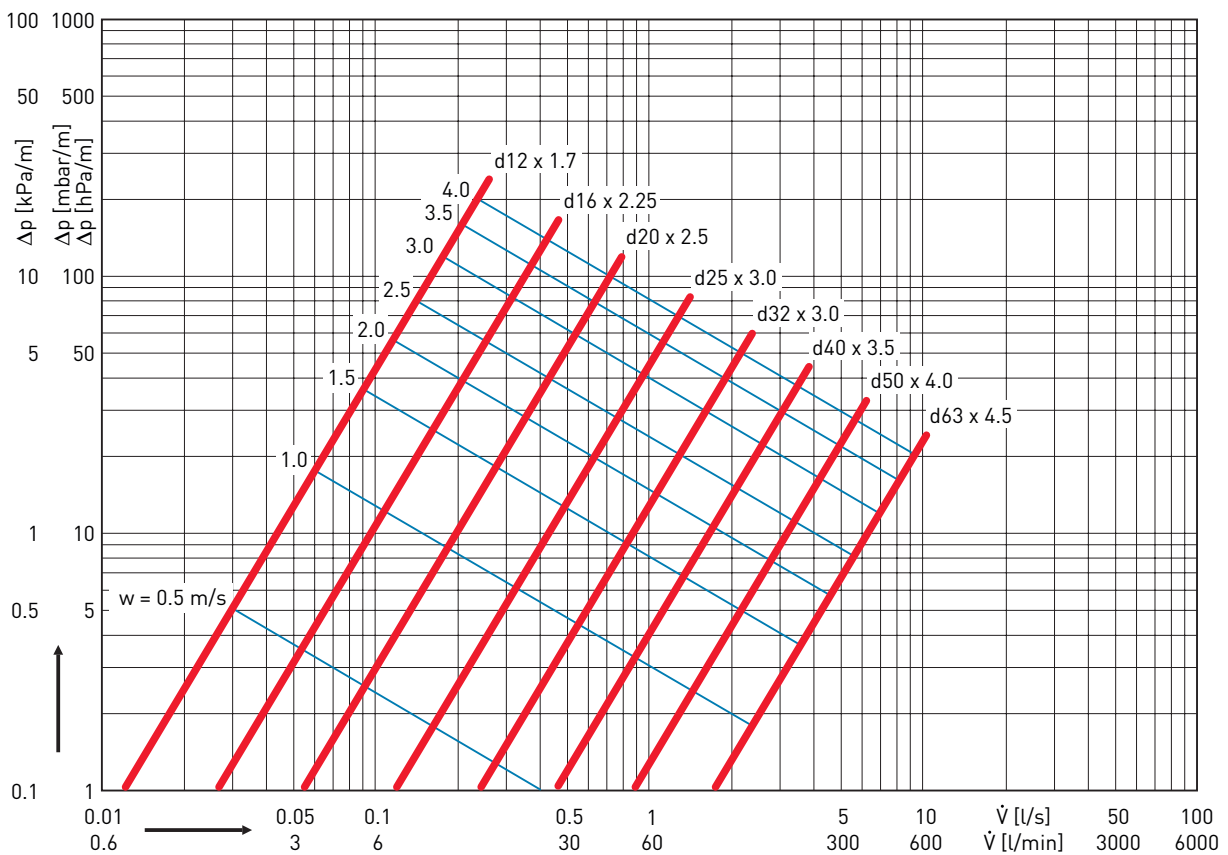






Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

- max. 4.0 m/s per linee di getto
- max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
- max. 3.0 m/s per linee di piano
- max. 2.0 m/s per linee di distribuzione



d	12		16		20		26		32		40		50		63	
DN	8		12		15		20		25		32		40		50	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.2	0.7	0.10	0.2												
0.02	0.3	2.5	0.19	0.6	0.11	0.2										
0.03	0.5	5.1	0.29	1.3	0.17	0.4	0.10	0.1								
0.04	0.7	8.6	0.39	2.1	0.23	0.6	0.13	0.1								
0.05	0.9	12.8	0.48	3.2	0.28	0.9	0.16	0.2	0.09	0.1						
0.06	1.0	17.7	0.58	4.4	0.34	1.2	0.19	0.3	0.11	0.1						
0.07	1.2	23.3	0.67	5.7	0.40	1.6	0.22	0.4	0.13	0.1						
0.08	1.4	29.5	0.77	7.3	0.45	2.0	0.25	0.5	0.15	0.1						
0.09	1.5	36.4	0.87	9.0	0.51	2.5	0.29	0.6	0.17	0.2	0.11	0.1				
0.10	1.7	43.9	0.96	10.8	0.57	3.0	0.32	0.8	0.19	0.2	0.12	0.1				
0.15	2.6	90.5	1.44	22.3	0.85	6.2	0.48	1.6	0.28	0.4	0.18	0.1				
0.20	3.4	151.1	1.93	37.3	1.13	10.4	0.64	2.6	0.38	0.7	0.23	0.2	0.14	0.1		
0.25	4.3	224.9	2.41	55.5	1.41	15.4	0.80	3.9	0.47	1.1	0.29	0.3	0.18	0.1		
0.30	5.2	311.3	2.89	76.8	1.70	21.4	0.95	5.3	0.57	1.5	0.35	0.5	0.22	0.2		
0.35			3.37	101.1	1.98	28.1	1.11	7.0	0.66	2.0	0.41	0.6	0.25	0.2	0.15	0.1
0.40			3.85	128.3	2.26	35.7	1.27	8.9	0.75	2.5	0.47	0.8	0.29	0.3	0.17	0.1
0.45			4.33	158.2	2.55	44.0	1.43	11.0	0.85	3.1	0.53	1.0	0.32	0.3	0.20	0.1
0.50			4.81	190.9	2.83	53.1	1.59	13.3	0.94	3.8	0.58	1.2	0.36	0.4	0.22	0.1
0.55					3.11	62.9	1.75	15.8	1.04	4.5	0.64	1.4	0.40	0.4	0.24	0.1
0.60					3.40	73.5	1.91	18.4	1.13	5.2	0.70	1.7	0.43	0.5	0.26	0.2
0.65					3.68	84.8	2.07	21.2	1.22	6.0	0.76	1.9	0.47	0.6	0.28	0.2
0.70					3.96	96.7	2.23	24.2	1.32	6.8	0.82	2.2	0.51	0.7	0.31	0.2
0.75					4.24	109.4	2.39	27.4	1.41	7.7	0.88	2.5	0.54	0.8	0.33	0.2
0.80					4.53	122.7	2.55	30.7	1.51	8.7	0.94	2.8	0.58	0.9	0.35	0.3
0.85					4.81	136.7	2.71	34.2	1.60	9.7	0.99	3.1	0.61	1.0	0.37	0.3
0.90							2.86	37.9	1.70	10.7	1.05	3.4	0.65	1.1	0.39	0.3
0.95							3.02	41.7	1.79	11.8	1.11	3.7	0.69	1.2	0.41	0.3
1.05							3.34	49.9	1.98	14.1	1.23	4.5	0.76	1.4	0.46	0.4
1.10							3.50	54.2	2.07	15.3	1.29	4.9	0.79	1.5	0.48	0.5
1.15							3.66	58.6	2.17	16.6	1.34	5.3	0.83	1.6	0.50	0.5
1.20							3.82	63.3	2.26	17.9	1.40	5.7	0.87	1.8	0.52	0.5
1.25							3.98	68.0	2.35	19.2	1.46	6.1	0.90	1.9	0.55	0.6
1.30							4.14	73.0	2.45	20.6	1.52	6.5	0.94	2.0	0.57	0.6
1.35									2.54	22.1	1.58	7.0	0.97	2.2	0.59	0.7
1.40									2.64	23.5	1.64	7.5	1.01	2.3	0.61	0.7
1.45									2.73	25.1	1.70	8.0	1.05	2.5	0.63	0.7
1.50									2.83	26.6	1.75	8.4	1.08	2.6	0.65	0.8
1.55									2.92	28.2	1.81	9.0	1.12	2.8	0.68	0.8
1.60									3.01	29.9	1.87	9.5	1.15	3.0	0.70	0.9
1.65									3.11	31.5	1.93	10.0	1.19	3.1	0.72	0.9
1.70									3.20	33.3	1.99	10.6	1.23	3.3	0.74	1.0
1.75									3.30	35.0	2.05	11.1	1.26	3.5	0.76	1.0
1.80									3.39	36.8	2.10	11.7	1.30	3.7	0.79	1.1
1.85									3.48	38.7	2.16	12.3	1.34	3.8	0.81	1.1
1.90									3.57	40.6	2.21	12.9	1.38	4.0	0.83	1.2
1.95									3.66	42.5	2.26	13.5	1.41	4.2	0.85	1.3
2.00									3.75	44.4	2.31	14.1	1.44	4.4	0.87	1.3
2.10									3.84	46.3	2.36	14.7	1.47	4.6	0.89	1.4
2.20									3.93	48.2	2.41	15.3	1.50	4.8	0.92	1.4
2.30									4.02	50.1	2.46	15.9	1.53	5.0	0.94	1.5
2.40									4.11	52.0	2.51	16.5	1.56	5.2	0.96	1.6
2.50									4.20	53.9	2.56	17.1	1.59	5.4	0.98	1.6
2.60									4.29	55.8	2.61	17.7	1.62	5.6	1.00	1.7
2.70									4.38	57.7	2.66	18.3	1.65	5.8	1.02	1.8
2.80									4.47	59.6	2.71	18.9	1.68	6.0	1.04	1.8
2.90									4.56	61.5	2.76	19.5	1.71	6.2	1.06	1.9
3.00									4.65	63.4	2.81	20.1	1.74	6.4	1.08	2.0
3.10									4.74	65.3	2.86	20.7	1.77	6.6	1.10	2.1
3.20									4.83	67.2	2.91	21.3	1.80	6.8	1.12	2.1
3.30									4.92	69.1	2.96	21.9	1.83	7.0	1.14	2.1
3.40									5.01	71.0	3.01	22.5	1.86	7.2	1.16	2.2
3.50									5.10	72.9	3.06	23.1	1.89	7.4	1.18	2.2
3.60									5.19	74.8	3.11	23.7	1.92	7.6	1.20	2.3
3.70									5.28	76.7	3.16	24.3	1.95	7.8	1.22	2.4
3.80									5.37	78.6	3.21	24.9	1.98	8.0	1.24	2.4
3.90									5.46	80.5	3.26	25.5	2.01	8.2	1.26	2.5
4.00									5.55	82.4	3.31	26.1	2.04	8.4	1.28	2.6
4.10									5.64	84.3	3.36	26.7	2.07	8.6	1.30	2.6
4.20									5.73	86.2	3.41	27.3	2.10	8.8	1.32	2.7
4.30									5.82	88.1	3.46	27.9	2.13	9.0	1.34	2.7
4.40									5.91	90.0	3.51	28.5	2.16	9.2	1.36	2.8
4.50									6.00	91.9	3.56	29.1	2.19	9.4	1.38	2.8
4.60									6.09	93.8	3.61	29.7	2.22	9.6	1.40	2.9
4.70									6.18	95.7	3.66	30.3	2.25	9.8	1.42	2.9
4.80									6.27	97.6	3.71	30.9	2.28	10.0	1.44	3.0
4.90									6.36	99.5	3.76	31.5	2.31	10.2	1.46	3.0
5.00									6.45	101.4	3.81	32.1	2.34	10.4	1.48	3.1
5.10									6.54	103.3	3.86	32.7	2.37	10.6	1.50	3.1
5.20									6.63	105.2	3.91	33.3	2.40	10.8	1.52	3.2
5.30									6.72	107.1	3.96	33.9	2.43	11.0	1.54	3.2
5.40									6.81	109.0	4.01	34.5	2.46	11.2	1.56	3.3
5.50									6.90	110.9	4.06	35.1	2.49	11.4	1.58	3.3
5.60									6.99	112.8	4.11	35.7	2.52	11.6	1.60	3.4
5.70									7.08	114.7	4.16	36.3	2.55	11.8	1.62	3.4
5.80									7.17	116.6	4.21	36.9	2.58	12.0	1.64	3.5
5.90									7.26	118.5	4.26	37.5	2.61	12.2	1.66	3.5
6.00									7.35	120.4	4.31	38.1	2.64	12.4	1.68	3.6
6.10									7.44	122.3	4.36	38.7	2.67	12.6	1.70	3.6
6.20									7.53	124.2	4.41	39.3	2.70	12.8	1.72	3.7
6.30									7.62	126.1	4.46	39.9	2.73	13.0	1.74	3.7
6.40									7.71	128.0	4.51	40.5	2.76	13.2	1.76	3.8
6.50									7.80	129.9	4.56	41.1	2.79	13.4	1.78	3.8
6.60									7.89	131.8	4.61	41.7	2.82	13.6	1.80	3.9
6.70									7.98	133.7	4.66	42.3	2.85	13.8	1.82	3.9
6.80									8.07	135.6	4.71	42.9	2.88	14.0	1.84	4.0
6.90									8.16	137.5	4.76	43.5	2.91	14.2	1.86	4.0
7.00									8.25	139.4	4.81	44.1	2.94	14.4	1.88	4.1
7.10									8.34	141.3	4.86	44.7	2.97	14.6	1.90	4.1

Pertes de charge dans les pièces du système iFIT (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m	
762.101.303	Boîte simple 90°		1/2"-d16	5.4	2.56	
762.101.304			1/2"-d20	7.2	4.81	
			3/4"-d16	5.5	2.65	
			3/4"-d20	8.0	5.30	
762.101.305	Boîte double 90°	Sortie		1/2"-d16-d16	6.5	3.08
			1/2"-d20-d16	6.1	2.89	
		Passage		1/2"-d16-d16	4.9	2.32
				1/2"-d20-d16	4.2	1.99
762.101.259 762.101.260	Raccord de robinetterie simple		1/2"-d16	5.5	2.61	
			1/2"-d20	8.8	5.88	
			3/4"-d16	5.6	2.65	
			3/4"-d20	8.1	5.41	
762.101.261	Raccord de robinetterie double	Sortie		1/2"-d16-d16	6.8	3.22
			1/2"-d20-d16	6.0	2.84	
		Passage		1/2"-d16-d16	4.7	2.23
				1/2"-d20-d16	3.8	1.80
762.101.294 762.101.295 762.101.296	Distributeur y c. raccord	Sortie		3/4"-d16	3.0	1.42
				3/4"-d20	4.2	2.80
		Passage		3/4"	0.5	0.35
762.101.046 762.101.179	Equerre à 90°		d16	6.3	2.98	
			d20	8.7	5.81	
			d25	5.2	4.88	
			d32	11.0	12.57	
	Cintre à 90° avec outil à main		d16	0.1	0.05	
			d20	0.1	0.06	
			d25	0.1	0.09	
			d32	0.1	0.10	
762.101.180	Equerre à 45°		d25	3.5	3.29	
			d32	7.4	8.46	
	Cintre à 45° avec outil à main		d16	0.1	0.05	
			d20	0.1	0.06	
			d25	0.1	0.09	
			d32	0.1	0.10	
762.101.042 762.101.181	Té	Passage		d16	3.8	1.80
				d20	4.8	3.21
				d25	2.8	2.36
				d32	6.4	7.32

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charge dans les pièces du système iFIT (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation		Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
762.101.183 762.101.185 762.101.187	Té réduit	Passage		d20-d16	3.1	1.47
				d25-d16	2.5	1.18
				d25-d20	3.4	2.27
				d32-d16	2.5	1.18
				d32-d20	3.4	2.27
				d32-d25	2.6	2.44
762.101.042 762.101.181	Té	Dérivation		d16	6.4	3.03
				d20	9.5	6.34
				d25	5.5	5.16
				d32	12.4	14.17
762.101.183 762.101.185 762.101.187	Té réduit	Dérivation		d20-d16	4.6	2.18
				d25-d16	3.1	1.47
				d25-d20	5.0	3.34
				d32-d16	3.2	1.52
				d32-d20	4.7	3.14
				d32-d25	4.9	4.60
762.101.044 762.101.175	Union			d16	3.7	1.75
				d20	4.7	3.14
				d25	2.8	2.63
				d32	6.7	7.66
762.101.044 762.101.175 762.101.177	Réduction			d20-d16	3.1	1.47
				d25-d16	2.5	1.18
				d25-d20	3.4	2.27
				d32-d16	2.5	1.18
				d32-d20	3.3	2.20
				d32-d25	2.7	2.53

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

iFIT (10°C)

Druckverlustdiagramm für iFIT PB- und ML Röhre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 10°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00131 Pa·s
Dichte ρ	= 999.70 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

- max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
- max. 3.0 m/s für Apparategruppen
- max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
- max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux iFIT PB et ML:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 10°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00131 Pa·s
Densité ρ	= 999.70 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

- max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
- max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
- max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
- max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi sintetici iFIT PB e ML:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 10°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00131 Pa·s
Densità ρ	= 999.70 kg/m ³

Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

- max. 4.0 m/s per linee di getto
- max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
- max. 3.0 m/s per linee di piano
- max. 2.0 m/s per linee di distribuzione

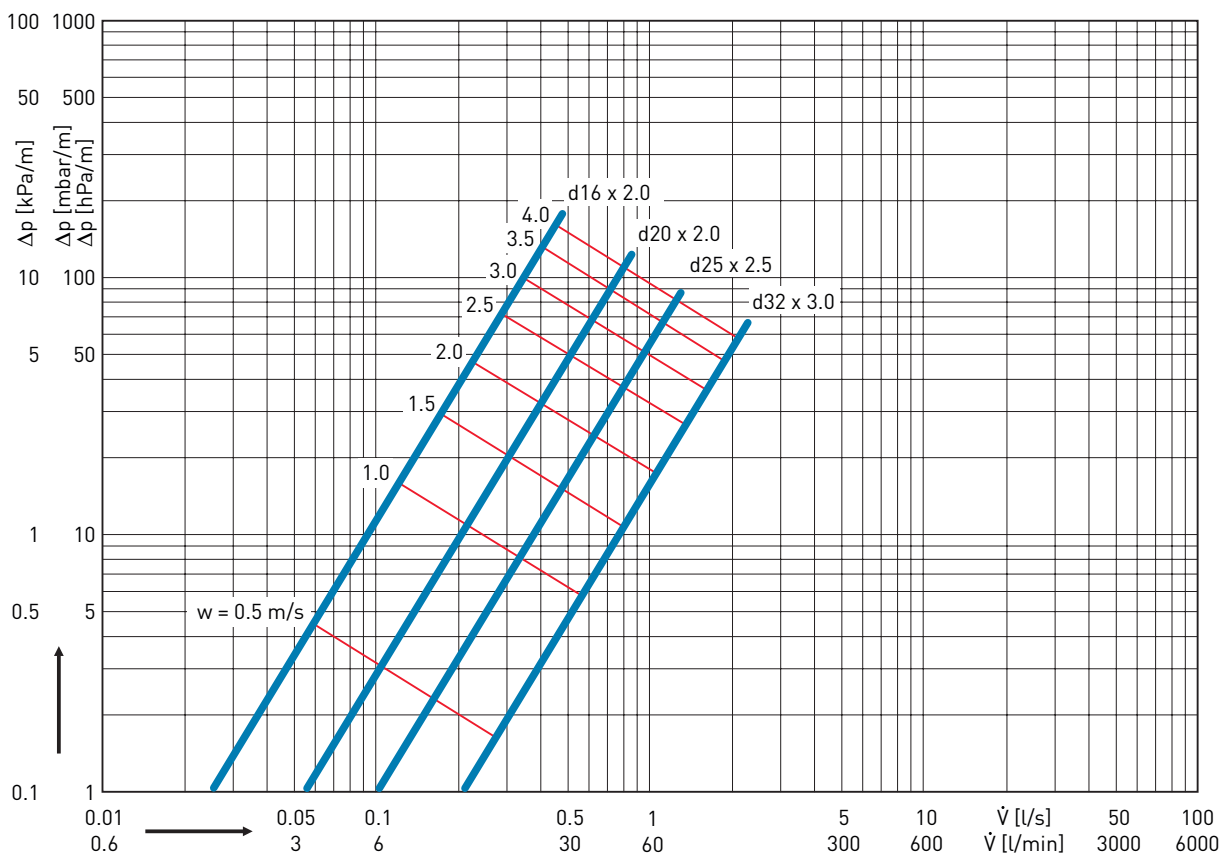

d	16		20		25		32	
DN	12		15		20		25	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.1	0.2	0.0	0.1				
0.02	0.2	0.7	0.1	0.2				
0.03	0.3	1.4	0.1	0.3	0.1	0.1		
0.04	0.4	2.3	0.2	0.6	0.1	0.2		
0.05	0.4	3.4	0.2	0.8	0.2	0.3		
0.06	0.5	4.7	0.3	1.2	0.2	0.4		
0.07	0.6	6.1	0.3	1.5	0.2	0.5	0.1	0.1
0.08	0.7	7.7	0.4	1.9	0.3	0.7	0.2	0.2
0.09	0.8	9.5	0.4	2.4	0.3	0.8	0.2	0.2
0.10	0.9	11.4	0.5	2.9	0.3	1.0	0.2	0.3
0.15	1.3	23.3	0.7	5.8	0.5	2.0	0.3	0.6
0.20	1.8	38.5	1.0	9.7	0.6	3.3	0.4	0.9
0.25	2.2	57.0	1.2	14.3	0.8	4.9	0.5	1.4
0.30	2.7	78.5	1.5	19.7	1.0	6.8	0.6	1.9
0.35	3.1	102.9	1.7	25.9	1.1	8.9	0.7	2.5
0.40	3.5	130.1	2.0	32.7	1.3	11.2	0.8	3.2
0.45	4.0	160.0	2.2	40.2	1.4	13.8	0.8	3.9
0.50			2.5	48.4	1.6	16.6	0.9	4.7
0.55			2.7	57.2	1.8	19.6	1.0	5.6
0.60			3.0	66.6	1.9	22.8	1.1	6.5
0.65			3.2	76.7	2.1	26.3	1.2	7.5
0.70			3.5	87.4	2.2	29.9	1.3	8.5
0.75			3.7	98.6	2.4	33.8	1.4	9.6
0.80			4.0	110.4	2.5	37.8	1.5	10.7
0.85					2.7	42.1	1.6	11.9
0.90					2.9	46.5	1.7	13.2
0.95					3.0	51.2	1.8	14.5
1.00					3.2	56.0	1.9	15.9
1.05					3.3	61.0	2.0	17.3
1.10					3.5	66.2	2.1	18.8
1.15					3.7	71.5	2.2	20.3
1.20					3.8	77.1	2.3	21.9
1.25					4.0	82.8	2.4	23.5
1.30							2.4	25.2
1.35							2.5	26.9
1.40							2.6	28.7
1.45							2.7	30.5
1.50							2.8	32.4
1.55							2.9	34.3
1.60							3.0	36.3
1.65							3.1	38.3
1.70							3.2	40.3
1.75							3.3	42.4
1.80							3.4	44.6
1.85							3.5	46.8
1.90							3.6	49.0
1.95							3.7	51.3
2.00							3.8	53.6
2.10							4.0	58.4

iFIT (60°C)

Druckverlustdiagramm für iFIT PB- und ML Röhre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 60°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00013 Pa·s
Dichte ρ	= 983.19 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

- max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
- max. 3.0 m/s für Apparategruppen
- max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
- max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux iFIT PB et ML:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 60°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00013 Pa·s
Densité ρ	= 983.19 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

- max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
- max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
- max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
- max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi sintetici iFIT PB e ML:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 60°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00013 Pa·s
Densità ρ	= 983.19 kg/m ³


Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

- max. 4.0 m/s per linee di getto
- max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
- max. 3.0 m/s per linee di piano
- max. 2.0 m/s per linee di distribuzione

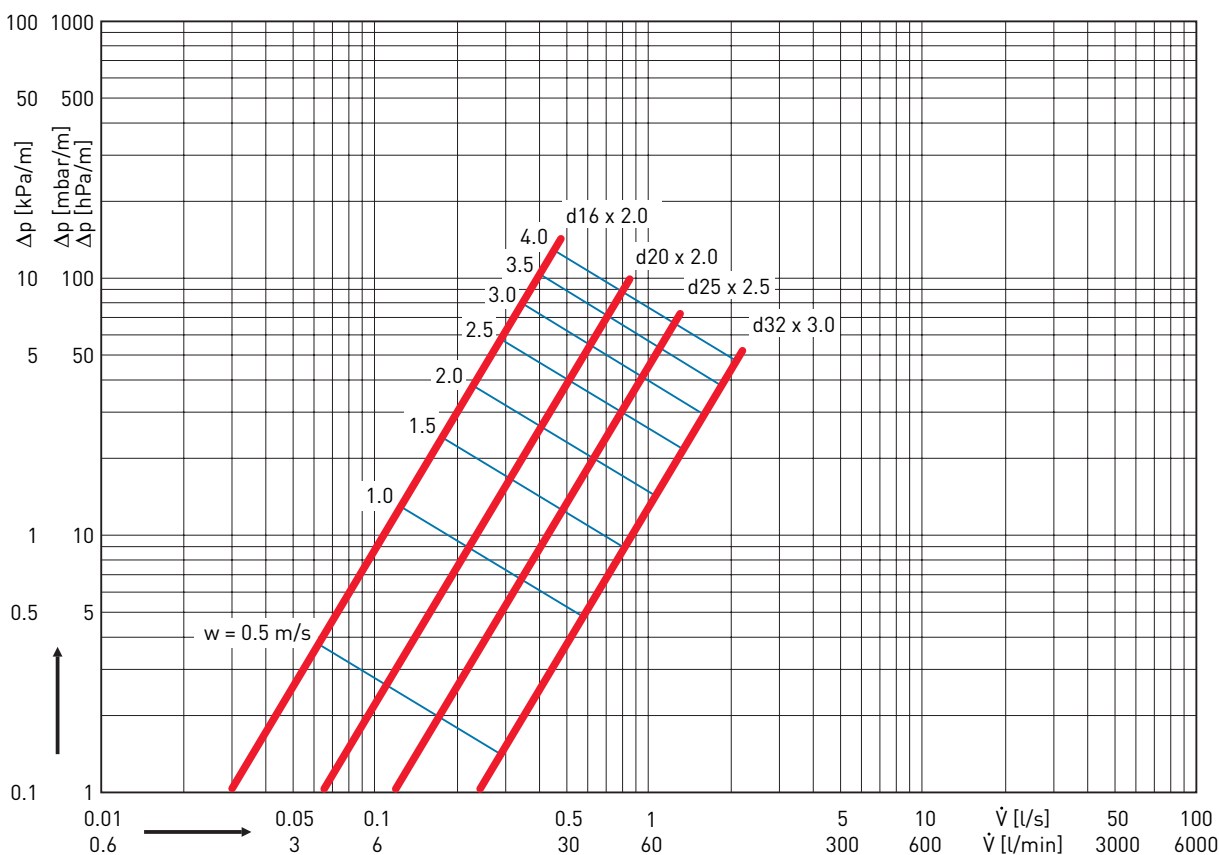

d	16		20		25		32	
DN	12		15		20		25	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.1	0.1						
0.02	0.2	0.5	0.1	0.1				
0.03	0.3	1.0	0.1	0.3	0.1	0.1		
0.04	0.4	1.7	0.2	0.4	0.1	0.1		
0.05	0.4	2.6	0.2	0.6	0.2	0.2		
0.06	0.5	3.6	0.3	0.9	0.2	0.3		
0.07	0.6	4.7	0.3	1.2	0.2	0.4	0.1	0.1
0.08	0.7	5.9	0.4	1.5	0.3	0.5	0.2	0.1
0.09	0.8	7.3	0.4	1.8	0.3	0.6	0.2	0.2
0.10	0.9	8.8	0.5	2.2	0.3	0.8	0.2	0.2
0.15	1.3	18.2	0.7	4.6	0.5	1.6	0.3	0.4
0.20	1.8	30.4	1.0	7.6	0.6	2.6	0.4	0.7
0.25	2.2	45.2	1.2	11.3	0.8	3.9	0.5	1.1
0.30	2.7	62.6	1.5	15.7	1.0	5.3	0.6	1.5
0.35	3.1	82.4	1.7	20.6	1.1	7.0	0.7	2.0
0.40	3.5	104.5	2.0	26.2	1.3	8.9	0.8	2.5
0.45	4.0	128.9	2.2	32.3	1.4	11.0	0.8	3.1
0.50			2.5	38.9	1.6	13.3	0.9	3.8
0.55			2.7	46.1	1.8	15.8	1.0	4.5
0.60			3.0	53.9	1.9	18.4	1.1	5.2
0.65			3.2	62.1	2.1	21.2	1.2	6.0
0.70			3.5	70.9	2.2	24.2	1.3	6.8
0.75			3.7	80.2	2.4	27.4	1.4	7.7
0.80			4.0	89.9	2.5	30.7	1.5	8.7
0.85					2.7	34.2	1.6	9.7
0.90					2.9	37.9	1.7	10.7
0.95					3.0	41.7	1.8	11.8
1.00					3.2	45.7	1.9	12.9
1.05					3.3	49.9	2.0	14.1
1.10					3.5	54.2	2.1	15.3
1.15					3.7	58.6	2.2	16.6
1.20					3.8	63.3	2.3	17.9
1.25					4.0	68.0	2.4	19.2
1.30							2.4	20.6
1.35							2.5	22.1
1.40							2.6	23.5
1.45							2.7	25.1
1.50							2.8	26.6
1.55							2.9	28.2
1.60							3.0	29.9
1.65							3.1	31.5
1.70							3.2	33.3
1.75							3.3	35.0
1.80							3.4	36.8
1.85							3.5	38.7
1.90							3.6	40.6
1.95							3.7	42.5
2.00							3.8	44.4
2.10							4.0	48.5

Pertes de charge dans les pièces du système INSTAFLEX HWS et HMS (Eau 10°C)

Art. N° HWS	Art. N° HMS	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
761.069.200	761.066.660	Manchon	+	d16	0.1	0.05
761.069.201	761.066.661			d20	0.1	0.06
761.069.202	761.066.662			d25	0.1	0.09
761.069.203	761.066.663			d32	0.0	-
761.069.204	761.066.664			d40	0.0	-
761.069.205	761.066.665			d50	0.0	-
761.069.206	761.066.666			d63	0.0	-
761.069.265	761.066.667			d75	0.0	-
761.069.266	761.066.668			d90	0.0	-
761.069.267	761.066.669			d110	0.0	-
761.069.214	761.066.600	Equerre à 90°	└	d16	1.2	0.55
761.069.215	761.066.601			d20	1.2	0.74
761.069.216	761.066.602			d25	1.2	1.08
761.069.217	761.066.603			d32	1.2	1.38
761.069.218	761.066.604			d40	1.1	1.65
761.069.219	761.066.605			d50	1.1	2.22
761.069.220	761.066.606			d63	1.1	2.87
761.069.221	761.066.607			d75	1.1	-
761.069.222	761.066.608			d90	1.1	-
761.069.223	761.066.609			d110	1.1	-
761.069.227	761.066.610	Equerre à 45°	└	d16	0.3	0.14
761.069.228	761.066.611			d20	0.3	0.19
761.069.229	761.066.612			d25	0.3	0.27
761.069.230	761.066.613			d32	0.3	0.34
761.069.231	761.066.614			d40	0.3	0.45
761.069.232	761.066.615			d50	0.3	0.60
761.069.233	761.066.616			d63	0.3	0.78
761.069.234	761.066.617			d75	0.3	-
761.069.235	761.066.618			d90	0.3	-
761.069.236	761.066.619			d110	0.3	-
761.069.237	761.066.620	Té égal à 90°	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Passage  </div>	d16	0.1	0.05
761.069.238	761.066.621			d20	0.1	0.06
761.069.239	761.066.622			d25	0.1	0.09
761.069.240	761.066.623			d32	0.1	0.11
761.069.241	761.066.624			d40	0.0	-
761.069.242	761.066.625			d50	0.0	-
761.069.243	761.066.626			d63	0.0	-
761.069.244	761.066.627			d75	0.0	-
761.069.245	761.066.628			d90	0.0	-
761.069.246	761.066.629			d110	0.0	-

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charge dans les pièces du système INSTAFLEX HWS et HMS (Eau 10°C)

Art. N° HWS	Art. N° HMS	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m	
761.069.237	761.066.620	Té égal à 90°	Dérivation		d16	1.4	0.65
761.069.238	761.066.621				d20	1.4	0.86
761.069.239	761.066.622				d25	1.3	1.17
761.069.240	761.066.623				d32	1.2	1.38
761.069.241	761.066.624				d40	1.2	1.80
761.069.242	761.066.625				d50	1.2	2.42
761.069.243	761.066.626				d63	1.1	2.87
761.069.244	761.066.627				d75	1.1	-
761.069.245	761.066.628				d90	1.1	-
761.069.246	761.066.629				d110	1.1	-
761.069.249	761.066.914	Té réduit à 90°	Passage		d20-16-16	0.1	0.05
761.069.250	761.066.915				d20-16-20	0.1	0.06
761.069.256	761.066.916				d25-20-20	0.3	0.21
761.069.252	761.066.917				d25-20-25	0.1	0.09
761.069.257	761.066.918				d25-25-20	0.2	0.14
761.069.258	761.066.919				d32-25-25	0.2	0.19
761.069.254	761.066.920				d32-25-32	0.1	0.11
761.069.255	761.066.921				d40-25-40	0.0	-
761.069.260	761.066.922				d40-32-40	0.0	-
761.069.261	761.066.923				d50-25-50	0.0	-
761.069.262	761.066.924				d50-32-50	0.0	-
761.069.263	761.066.925				d63-25-63	0.0	-
761.069.264	761.066.926				d63-40-63	0.0	-
761.069.249	761.066.914	Té réduit à 90°	Dérivation		d20-16-16	1.5	0.69
761.069.250	761.066.915				d20-16-20	1.0	0.54
761.069.256	761.066.916				d25-20-20	1.4	0.86
761.069.252	761.066.917				d25-20-25	0.8	0.64
761.069.257	761.066.918				d25-25-20	1.2	0.83
761.069.258	761.066.919				d32-25-25	0.8	0.72
761.069.254	761.066.920				d32-25-32	0.8	0.87
761.069.255	761.066.921				d40-25-40	0.6	0.81
761.069.260	761.066.922				d40-32-40	0.9	1.22
761.069.261	761.066.923				d50-25-50	0.7	1.24
761.069.262	761.066.924				d50-32-50	0.8	1.42
761.069.263	761.066.925				d63-25-63	0.6	1.44
761.069.264	761.066.926				d63-40-63	0.6	1.44
761.069.277	761.066.670	Réduction		d20-16	0.1	0.05	
761.069.279	761.066.672			d25-20	0.2	0.12	
761.069.281	761.066.675			d32-25	0.1	0.09	
761.069.282	761.066.679			d40-32	0.1	0.11	
761.069.283	761.066.684			d50-40	0.1	0.15	
761.069.285	761.066.690			d63-50	0.1	0.20	
761.069.286	761.066.742			d75-63	0.1	0.26	
761.069.288	761.066.745			d90-75	0.1	-	
761.069.291	761.066.748			d110-90	0.1	-	

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charge dans les pièces du système INSTAFLEX HWS et HMS (Eau 10°C)

Art. N° HWS	Art. N° HMS	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
761.069.385		Transition	+	d16-1/2"	2.6	1.20
761.069.387				d20-3/4"	2.0	1.23
761.069.389				d25-1"	1.3	1.04
761.069.390				d32-1"	0.5	0.57
761.069.391				d40-1 1/4"	0.7	1.05
761.069.392				d50-1 1/2"	0.4	0.81
761.069.393				d63-2"	0.3	0.78
761.069.327		Collet à bride	+	d75	0.0	-
761.069.328				d90	0.0	-
761.069.329				d110	0.0	-

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

INSTAFLEX (10°C)

Druckverlustdiagramm für INSTAFLEX PB-Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 10°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00131 Pa·s
Dichte ρ	= 999.70 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
max. 3.0 m/s für Apparategruppen
max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux INSTAFLEX PB:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 10°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00131 Pa·s
Densité ρ	= 999.70 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi sintetici INSTAFLEX PB:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 10°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00131 Pa·s
Densità ρ	= 999.70 kg/m ³

Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

max. 4.0 m/s per linee di getto
max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
max. 3.0 m/s per linee di piano
max. 2.0 m/s per linee di distribuzione

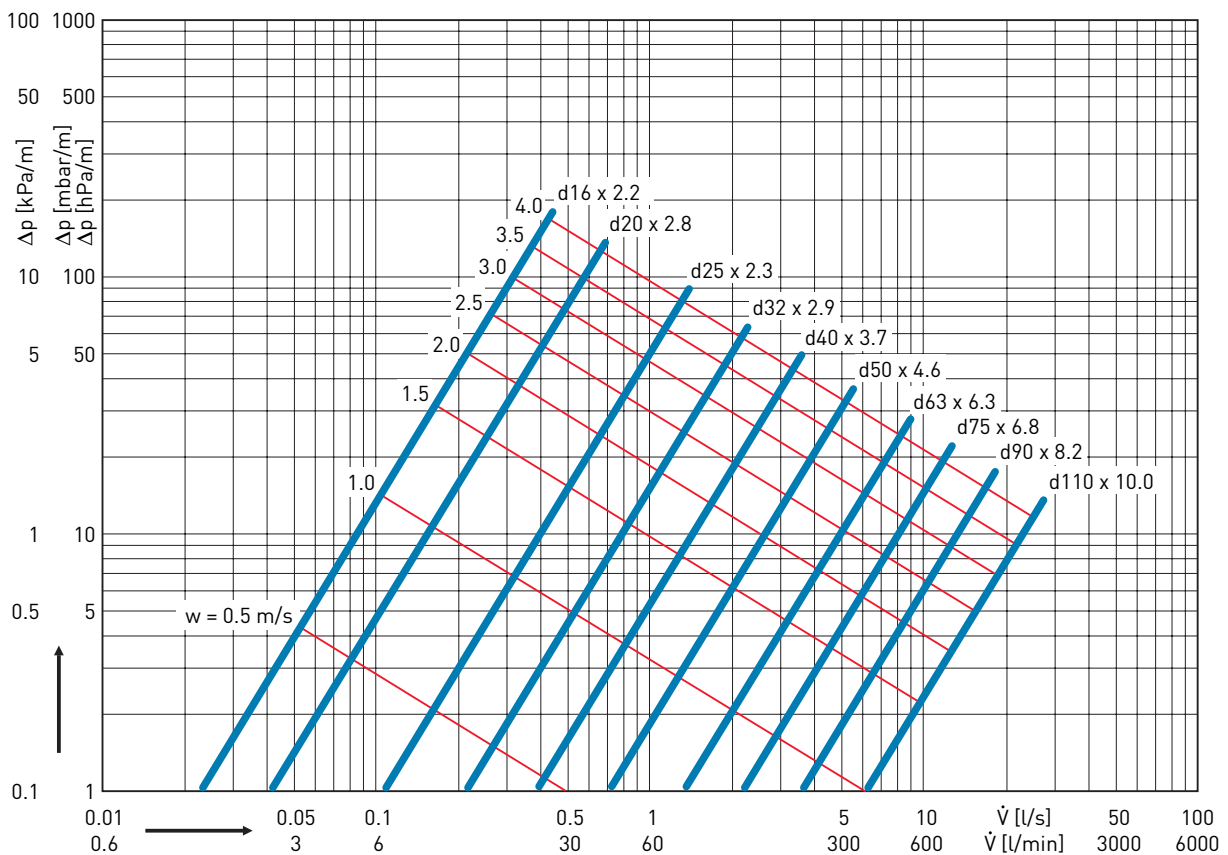

d ₁ x s	16 x 2.2		20 x 2.8		25 x 2.3		32 x 2.9		40 x 3.7		50 x 4.6		63 x 5.8	
d ₂	11.6		14.4		20.4		26.2		32.6		40.8		51.4	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.1	0.2	0.1	0.1										
0.02	0.2	0.8	0.1	0.3	0.1	0.1								
0.03	0.3	1.6	0.2	0.6	0.1	0.1								
0.04	0.4	2.7	0.2	1.0	0.1	0.2	0.1	0.1						
0.05	0.5	4.0	0.3	1.4	0.2	0.3	0.1	0.1						
0.06	0.6	5.5	0.4	1.9	0.2	0.4	0.1	0.1						
0.07	0.7	7.2	0.4	2.5	0.2	0.5	0.1	0.1						
0.08	0.8	9.1	0.5	3.2	0.2	0.6	0.1	0.2						
0.09	0.9	11.2	0.6	4.0	0.3	0.7	0.2	0.2						
0.10	1.0	13.7	0.6	4.8	0.3	0.9	0.2	0.3						
0.15	1.4	27.4	0.9	9.7	0.5	1.8	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1		
0.20	1.9	45.3	1.2	16.1	0.6	3.0	0.4	0.9	0.2	0.3	0.2	0.1		
0.25	2.4	67.1	1.5	23.8	0.8	4.5	0.5	1.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
0.30	2.8	92.4	1.8	32.7	0.9	6.1	0.6	1.8	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1
0.35	3.3	121.1	2.1	42.9	1.1	8.1	0.6	2.4	0.4	0.8	0.3	0.3	0.2	0.1
0.40	3.8	153.1	2.5	54.2	1.2	10.2	0.7	3.1	0.5	1.1	0.3	0.4	0.2	0.1
0.45	4.3	188.3	2.8	66.7	1.4	12.5	0.8	3.8	0.5	1.3	0.3	0.4	0.2	0.1
0.50			3.1	80.2	1.5	15.1	0.9	4.5	0.6	1.6	0.4	0.5	0.2	0.2
0.55			3.4	94.9	1.7	17.8	1.0	5.4	0.7	1.9	0.4	0.6	0.3	0.2
0.60			3.7	110.5	1.8	20.8	1.1	6.2	0.7	2.2	0.5	0.7	0.3	0.2
0.65			4.0	127.2	2.0	23.9	1.2	7.2	0.8	2.5	0.5	0.9	0.3	0.3
0.70					2.1	27.2	1.3	8.2	0.8	2.9	0.5	1.0	0.3	0.3
0.75					2.3	30.7	1.4	9.2	0.9	3.2	0.6	1.1	0.4	0.4
0.80					2.4	34.4	1.5	10.3	1.0	3.6	0.6	1.2	0.4	0.4
0.85					2.6	38.3	1.6	11.5	1.0	4.0	0.7	1.4	0.4	0.5
0.90					2.8	42.3	1.7	12.7	1.1	4.5	0.7	1.5	0.4	0.5
0.95					2.9	46.5	1.8	14.0	1.1	4.9	0.7	1.7	0.5	0.6
1.00					3.1	50.9	1.9	15.3	1.2	5.4	0.8	1.8	0.5	0.6
1.05					3.2	55.4	1.9	16.7	1.3	5.8	0.8	2.0	0.5	0.7
1.10					3.4	60.2	2.0	18.1	1.3	6.3	0.8	2.2	0.5	0.7
1.15					3.5	65.1	2.1	19.6	1.4	6.9	0.9	2.3	0.6	0.8
1.20							2.2	21.1	1.4	7.4	0.9	2.5	0.6	0.8
1.25							2.3	22.7	1.5	7.9	1.0	2.7	0.6	0.9
1.30							2.4	24.3	1.6	8.5	1.0	2.9	0.6	1.0
1.35							2.5	25.9	1.6	9.1	1.0	3.1	0.7	1.0
1.40							2.6	27.6	1.7	9.7	1.1	3.3	0.7	1.1
1.45							2.7	29.4	1.7	10.3	1.1	3.5	0.7	1.2
1.50							2.8	31.2	1.8	10.9	1.1	3.7	0.7	1.2
1.55							2.9	33.0	1.9	11.6	1.2	3.9	0.7	1.3
1.60							3.0	34.9	1.9	12.2	1.2	4.2	0.8	1.4
1.65							3.1	36.9	2.0	12.9	1.3	4.4	0.8	1.5
1.70							3.2	38.9	2.0	13.6	1.3	4.6	0.8	1.5
1.75							3.2	40.9	2.1	14.3	1.3	4.9	0.8	1.6
1.80							3.3	43.0	2.2	15.0	1.4	5.1	0.9	1.7
1.85							3.4	45.1	2.2	15.8	1.4	5.4	0.9	1.8
1.90							3.5	47.2	2.3	16.5	1.5	5.6	0.9	1.9
1.95									2.3	17.3	1.5	5.9	0.9	1.9
2.00									2.4	18.1	1.5	6.2	1.0	2.0
2.10									2.5	19.7	1.6	6.7	1.0	2.2
2.20									2.6	21.4	1.7	7.3	1.1	2.4
2.30									2.8	23.1	1.8	7.9	1.1	2.6
2.40									2.9	24.9	1.8	8.5	1.2	2.8
2.50									3.0	26.8	1.9	9.1	1.2	3.0
2.60									3.1	28.7	2.0	9.8	1.3	3.2
2.70									3.2	30.7	2.1	10.4	1.3	3.4
2.80									3.4	32.7	2.1	11.1	1.3	3.7
2.90									3.5	34.8	2.2	11.8	1.4	3.9
3.00											2.3	12.6	1.4	4.1
3.10											2.4	13.3	1.5	4.4
3.20											2.4	14.1	1.5	4.6
3.30											2.5	14.9	1.6	4.9
3.40											2.6	15.7	1.6	5.2
3.50											2.7	16.5	1.7	5.4
3.60											2.8	17.3	1.7	5.7
3.70											2.8	18.2	1.8	6.0
3.80											2.9	19.0	1.8	6.3
3.90											3.0	19.9	1.9	6.6
4.00											3.1	20.8	1.9	6.9
4.20													2.0	7.5
4.40													2.1	8.1
4.60													2.2	8.8
4.80													2.3	9.5
5.00													2.4	10.2
5.20													2.5	10.9
5.40													2.6	11.6
5.60													2.7	12.4
5.80													2.8	13.2
6.00													2.9	14.0
6.25													3.0	15.0
6.50													3.1	16.1

INSTAFLEX (60°C)

Druckverlustdiagramm für INSTAFLEX PB-Rohre:

Rohrreibungsdruckgefälle in Abhängigkeit vom Volumenstrom

Berechnungsgrundlage:

Wassertemperatur	= 60°C
Oberflächenrauigkeit k	= 0.007 mm
Viskosität	= 0.00013 Pa·s
Dichte ρ	= 983.19 kg/m ³

Empfohlene Fließgeschwindigkeit nach SVGW Richtlinie W3/2013:

- max. 4.0 m/s für Ausstossleitungen
- max. 3.0 m/s für Apparategruppen
- max. 3.0 m/s für Stockwerksverteilungen
- max. 2.0 m/s für Verteilleitungen

Diagramme des pertes de charge dans les tuyaux INSTAFLEX PB:

Perte de charge par frottement dépendant du débit volumique:

Base de calcul:

Température d'eau	= 60°C
Rugosité des parois k	= 0.007 mm
Viscosité	= 0.00013 Pa·s
Densité ρ	= 983.19 kg/m ³

Débit recommandé pour la politique SSIGE W3/2013:

- max. 4.0 m/s pour conduite d'évacuation
- max. 3.0 m/s pour groupe d'appareils
- max. 3.0 m/s pour distribution d'étage
- max. 2.0 m/s pour conduite de distribution

Diagramma della perdita di carico per tubi sintetici INSTAFLEX PB:


Caduta di pressione per attrito del tubo a dipendenza del flusso volumetrico:

Base di calcolo:

Temperatura d'acqua	= 60°C
Rugosità del tubo k	= 0.007 mm
Viscosità	= 0.00013 Pa·s
Densità ρ	= 983.19 kg/m ³






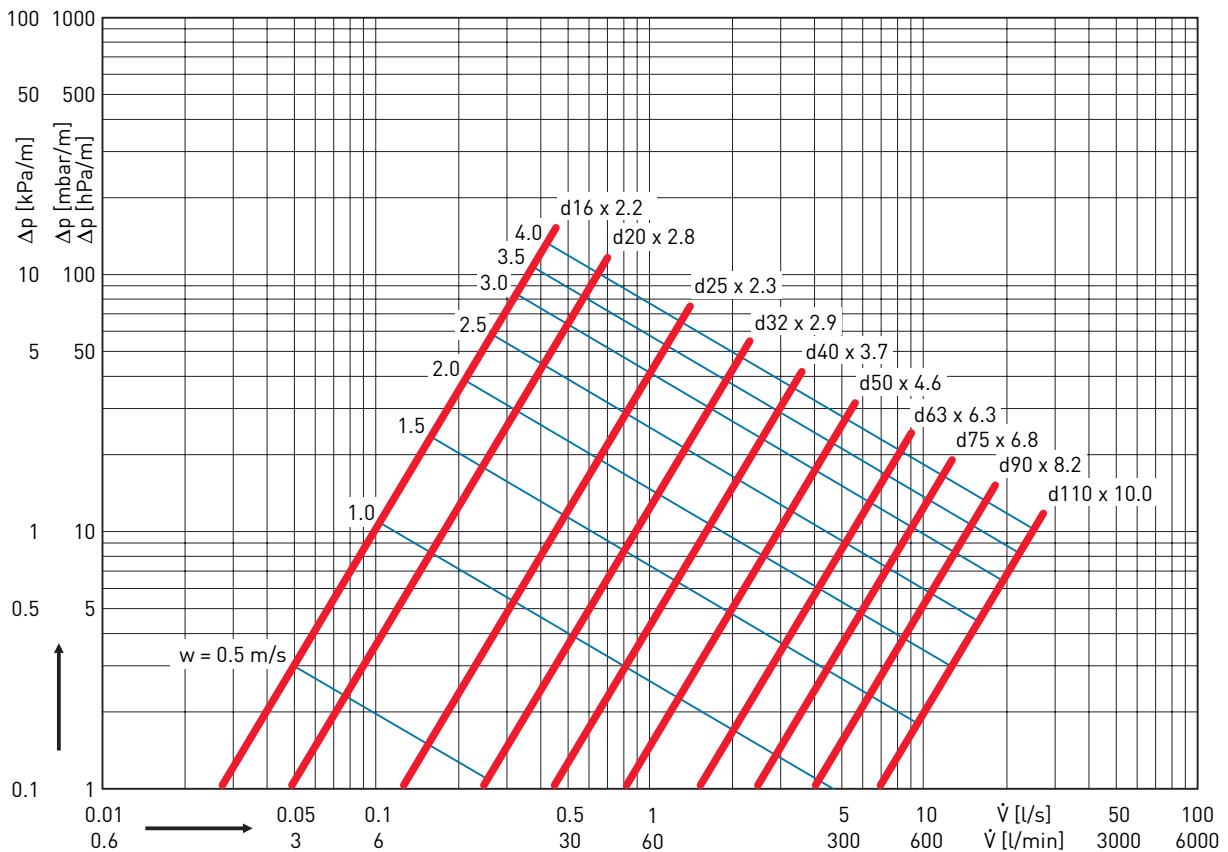







Portata consigliata dal SSIGA politica W3/2013:

- max. 4.0 m/s per linee di getto
- max. 3.0 m/s per gruppi di apparecchiature
- max. 3.0 m/s per linee di piano
- max. 2.0 m/s per linee di distribuzione






d ₁ x s	16 x 2.2		20 x 2.8		25 x 2.3		32 x 2.9		40 x 3.7		50 x 4.6		63 x 5.8	
d ₂	11.6		14.4		20.4		26.2		32.6		40.8		51.4	
Vs	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R	v	R
[l/s]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]	[m/s]	[hPa/m]
0.01	0.1	0.2	0.1	0.1										
0.02	0.2	0.6	0.1	0.2										
0.03	0.3	1.2	0.2	0.4	0.1	0.1								
0.04	0.4	2.0	0.2	0.7	0.1	0.1								
0.05	0.5	3.0	0.3	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1						
0.06	0.6	4.2	0.4	1.5	0.2	0.3	0.1	0.1						
0.07	0.7	5.5	0.4	1.9	0.2	0.4	0.1	0.1						
0.08	0.8	7.0	0.5	2.5	0.2	0.5	0.1	0.1						
0.09	0.9	8.6	0.6	3.0	0.3	0.6	0.2	0.2						
0.10	1.0	10.6	0.6	3.7	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1				
0.15	1.4	21.4	0.9	7.6	0.5	1.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1		
0.20	1.9	35.8	1.2	12.6	0.6	2.4	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1		
0.25	2.4	53.2	1.5	18.8	0.8	3.5	0.5	1.1	0.3	0.4	0.2	0.1		
0.30	2.8	73.7	1.8	26.0	0.9	4.9	0.6	1.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
0.35	3.3	97.0	2.1	34.2	1.1	6.4	0.6	1.9	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1
0.40	3.8	123.0	2.5	43.4	1.2	8.1	0.7	2.4	0.5	0.8	0.3	0.3	0.2	0.1
0.45	4.3	151.8	2.8	53.6	1.4	10.0	0.8	3.0	0.5	1.0	0.3	0.4	0.2	0.1
0.50			3.1	64.6	1.5	12.1	0.9	3.6	0.6	1.3	0.4	0.4	0.2	0.1
0.55			3.4	76.6	1.7	14.3	1.0	4.3	0.7	1.5	0.4	0.5	0.3	0.2
0.60			3.7	89.5	1.8	16.7	1.1	5.0	0.7	1.7	0.5	0.6	0.3	0.2
0.65			4.0	103.2	2.0	19.3	1.2	5.8	0.8	2.0	0.5	0.7	0.3	0.2
0.70					2.1	22.0	1.3	6.6	0.8	2.3	0.5	0.8	0.3	0.3
0.75					2.3	24.9	1.4	7.5	0.9	2.6	0.6	0.9	0.4	0.3
0.80					2.4	27.9	1.5	8.4	1.0	2.9	0.6	1.0	0.4	0.3
0.85					2.6	31.1	1.6	9.3	1.0	3.3	0.7	1.1	0.4	0.4
0.90					2.8	34.4	1.7	10.3	1.1	3.6	0.7	1.2	0.4	0.4
0.95					2.9	37.9	1.8	11.4	1.1	4.0	0.7	1.3	0.5	0.4
1.00					3.1	41.6	1.9	12.5	1.2	4.3	0.8	1.5	0.5	0.5
1.05					3.2	45.3	1.9	13.6	1.3	4.7	0.8	1.6	0.5	0.5
1.10					3.4	49.2	2.0	14.8	1.3	5.2	0.8	1.7	0.5	0.6
1.15					3.5	53.3	2.1	16.0	1.4	5.6	0.9	1.9	0.6	0.6
1.20							2.2	17.2	1.4	6.0	0.9	2.0	0.6	0.7
1.25							2.3	18.5	1.5	6.5	1.0	2.2	0.6	0.7
1.30							2.4	19.9	1.6	6.9	1.0	2.4	0.6	0.8
1.35							2.5	21.3	1.6	7.4	1.0	2.5	0.7	0.8
1.40							2.6	22.7	1.7	7.9	1.1	2.7	0.7	0.9
1.45							2.7	24.2	1.7	8.4	1.1	2.9	0.7	0.9
1.50							2.8	25.7	1.8	9.0	1.1	3.0	0.7	1.0
1.55							2.9	27.2	1.9	9.5	1.2	3.2	0.7	1.1
1.60							3.0	28.8	1.9	10.0	1.2	3.4	0.8	1.1
1.65							3.1	30.4	2.0	10.6	1.3	3.6	0.8	1.2
1.70							3.2	32.1	2.0	11.2	1.3	3.8	0.8	1.2
1.75							3.2	33.8	2.1	11.8	1.3	4.0	0.8	1.3
1.80							3.3	35.5	2.2	12.4	1.4	4.2	0.9	1.4
1.85							3.4	37.3	2.2	13.0	1.4	4.4	0.9	1.5
1.90							3.5	39.1	2.3	13.6	1.5	4.6	0.9	1.5
1.95									2.3	14.3	1.5	4.9	0.9	1.6
2.00									2.4	15.0	1.5	5.1	1.0	1.7
2.10									2.5	16.3	1.6	5.5	1.0	1.8
2.20									2.6	17.7	1.7	6.0	1.1	2.0
2.30									2.8	19.2	1.8	6.5	1.1	2.1
2.40									2.9	20.7	1.8	7.0	1.2	2.3
2.50									3.0	22.3	1.9	7.6	1.2	2.5
2.60									3.1	23.9	2.0	8.1	1.3	2.7
2.70									3.2	25.5	2.1	8.7	1.3	2.9
2.80									3.4	27.2	2.1	9.2	1.3	3.0
2.90									3.5	29.0	2.2	9.8	1.4	3.2
3.00											2.3	10.5	1.4	3.4
3.10											2.4	11.1	1.5	3.6
3.20											2.4	11.7	1.5	3.9
3.30											2.5	12.4	1.6	4.1
3.40											2.6	13.1	1.6	4.3
3.50											2.7	13.8	1.7	4.5
3.60											2.8	14.5	1.7	4.8
3.70											2.8	15.2	1.8	5.0
3.80											2.9	15.9	1.8	5.2
3.90											3.0	16.7	1.9	5.5
4.00											3.1	17.5	1.9	5.7
4.20													2.0	6.3
4.40													2.1	6.8
4.60													2.2	7.4
4.80													2.3	7.9
5.00													2.4	8.5
5.20													2.5	9.2
5.40													2.6	9.8
5.60													2.7	10.5
5.80													2.8	11.1
6.00													2.9	11.8
6.25													3.0	12.7
6.50													3.1	13.6

Pertes de charges dans les raccords à compression du système INSTAFLEX (Eau 10°C)

Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m		
760.857.187	Boîte simple à 90°		1/2"-d16	12.6	7.02		
760.857.188			1/2"-d20	3.1	1.73		
760.857.189			3/4"-d20	11.2	9.00		
760.857.190	Boîte double à 90°		Sortie	1/2"-d16-d16	10.9	6.07	
760.857.192			1/2"-d16-d20	7.3	4.07		
760.857.193			1/2"-d20-d20	8.6	5.42		
760.857.190		Passage		1/2"-d16-d16	3.3	1.52	
760.857.192				1/2"-d16-d20	2.6	1.20	
760.857.193				1/2"-d20-d16	4.2	2.59	
760.857.007	Raccord de robinetterie simple		1/2"-d16	9.5	5.29		
760.857.011			1/2"-d20	3.8	2.40		
760.857.012			3/4"-d20	11.4	9.16		
760.857.014	Raccord de robinetterie double		Sortie	1/2"-d16-d16	9.4	5.24	
760.857.013			1/2"-d16-d16	10.2	5.68		
760.857.015			1/2"-d20-d20	8.5	5.38		
760.857.014		Passage		1/2"-d16-d16	2.6	1.20	
760.857.013				1/2"-d16-d16	4.8	2.22	
760.857.015				1/2"-d20-d20	5.0	3.08	
760.857.061	Distributeur 3/4"		Sortie	3/4"-d16	2.1	0.97	
760.857.062			3/4"-d20	1.9	1.17		
		Passage		3/4"	1.4	0.99	
760.857.070	Distributeur 1"		Sortie	1"-d16	2.0	0.92	
			Passage		1"-d16	1.4	1.17
760.857.047	Equerre à 90°		d16	5.4	2.49		
760.857.048			d20	4.0	2.47		
760.857.054	Té égal		Passage	v ↑ →	d16	1.7	0.78
760.857.055			d20	1.1	0.68		
760.857.054		Dérivation		d16	5.6	2.58	
760.857.055				d20	4.4	2.71	









Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans les raccords à compression du système INSTAFLEX (Eau 10°C)


Art. N°	Désignation	Symbole	DN/d	Valeur ζ (à 2m/s)	Longueur de tube équivalente en m
760.857.056	Té réduit		d20-d16-d20	1.5	0.69
760.857.057			d20-d16-d16	1.1	0.68
760.857.058			d20-d20-d16	1.1	0.68
760.857.056			d20-d16-d20	3.9	1.80
760.857.057			d20-d16-d16	3.5	1.84
760.857.058			d20-d20-d16	3.9	1.80
760.857.045	Union		d16	1.5	0.69
760.857.046			d20	1.2	0.74

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)




N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
1682.240	Clapet de retenue		1/2	6.5	0.8	0.4
1682.320	Clapet de retenue		3/4	15.3	0.8	0.6
1682.400	Clapet de retenue		1	29.4	0.4	0.4
1682.480	Clapet de retenue		1 1/4	60.0	0.3	0.4
1682.560	Clapet de retenue		1 1/2	75.0	0.6	1.1
1682.640	Clapet de retenue		2	114.0	0.4	0.9
1812.240	Filtre oblique, 250 µm		1/2	4.2	10.4	5.8
1812.320	Filtre oblique, 250 µm		3/4	7.0	7.7	6.2
1812.400	Filtre oblique, 250 µm		1	12.4	5.4	5.7
1812.480	Filtre oblique, 250 µm		1 1/4	19.4	5.4	7.9
1812.560	Filtre oblique, 250 µm		1 1/2	27.7	6.8	12.0
1812.640	Filtre oblique, 250 µm		2	39.5	5.4	12.7
1812.720	Filtre oblique, 560 µm		2 1/2	67.3	4.9	15.8
1830.400	Filtre fin		1	11.2	5.0	5.3
1830.480	Filtre fin		1 1/4	16.3	6.3	9.3
1830.560	Filtre fin		1 1/2	17.9	12.8	22.7
1830.640	Filtre fin		2	19.0	27.7	65.2
1836.400	Filtre fin		1	11.2	5.0	5.3
1836.480	Filtre fin		1 1/4	16.3	6.3	9.3
1836.560	Filtre fin		1 1/2	17.9	12.8	22.7
1836.640	Filtre fin		2	19.0	27.7	65.2
1840.400	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1	8.5	8.7	9.2
1840.480	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1 1/4	13.0	10.0	14.7
1840.560	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1 1/2	15.2	17.7	31.4
1840.640	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		2	17.9	31.3	73.7
1846.400	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1	8.5	8.7	9.2
1846.480	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1 1/4	13.0	10.0	14.7
1846.560	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		1 1/2	15.2	17.7	31.4
1846.640	Filtre fin avec bypass JRG LegioStop		2	17.9	31.3	73.7
1850.065	Filtre oblique		65	122.6	1.9	-
1850.080	Filtre oblique		80	196.3	1.7	-
1850.100	Filtre oblique		100	298.1	1.8	-
1870.025	Filtre JRG CleanLine		1	14.7	2.9	3.1
1870.032	Filtre JRG CleanLine		1 1/4	18.3	5.0	7.4

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5120.100	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1-20	6.3	6.5	6.9
5120.110	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1-25	9.3	7.3	7.7
5120.200	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1¼-20	6.3	6.5	9.6
5120.210	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1¼-25	9.3	7.3	10.7
5120.220	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1¼-32	14.1	8.4	12.4
5120.300	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1½-20	6.3	6.5	11.5
5120.310	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1½-25	9.3	7.3	12.9
5120.320	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1½-32	14.1	8.4	14.9
5120.330	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		1½-40	18.9	11.5	20.4
5120.400	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2-20	6.3	6.5	15.3
5120.410	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2-25	9.3	7.3	17.2
5120.420	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2-32	14.1	8.4	19.8
5120.430	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2-40	18.9	11.5	27.1
5120.440	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2-50	32.8	9.3	21.9
5120.500	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2½-25	9.3	7.3	23.5
5120.510	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop		2½-32	14.1	8.4	27.0
5120.520	Vanne de batterie JRGUSIT JRG LegioStop	2½-40	18.9	11.5	37.0	



Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m ³ /h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5151.100	Vanne de batterie JRGUSIT NG		25-20	11.1	2.1	2.2
5151.110	Vanne de batterie JRGUSIT NG		25-25	16.2	2.4	2.5
5151.200	Vanne de batterie JRGUSIT NG		32-20	11.1	2.1	3.1
5151.210	Vanne de batterie JRGUSIT NG		32-25	16.2	2.4	3.5
5151.220	Vanne de batterie JRGUSIT NG		32-32	25.4	2.6	3.8
5151.300	Vanne de batterie JRGUSIT NG		40-20	11.1	2.1	3.7
5151.310	Vanne de batterie JRGUSIT NG		40-25	16.2	2.4	4.3
5151.320	Vanne de batterie JRGUSIT NG		40-32	25.4	2.6	4.6
5151.330	Vanne de batterie JRGUSIT NG		40-40	32.8	3.8	6.7
5151.400	Vanne de batterie JRGUSIT NG		50-20	11.1	2.1	4.9
5151.410	Vanne de batterie JRGUSIT NG		50-25	16.2	2.4	5.7
5151.420	Vanne de batterie JRGUSIT NG		50-32	25.4	2.6	6.1
5151.430	Vanne de batterie JRGUSIT NG		50-40	32.8	3.8	9.0
5151.440	Vanne de batterie JRGUSIT NG		50-50	63.4	2.5	5.9
5151.500	Vanne de batterie JRGUSIT NG		65-25	16.2	2.4	7.7
5151.510	Vanne de batterie JRGUSIT NG		65-32	25.4	2.6	8.4
5151.520	Vanne de batterie JRGUSIT NG	65-40	32.8	3.8	12.2	
5151.530	Vanne de batterie JRGUSIT NG	65-50	63.4	2.5	8.0	
5151.540	Vanne de batterie JRGUSIT NG	65-65	82.3	2.5	8.0	
5191.400	Batterie compacte JRGUSIT Combi, JRG LegioStop, sortie 1		25-25-25	11.9	4.4	4.7
5191.400	Batterie compacte JRGUSIT Combi, JRG LegioStop, sortie 2		25-25-25	12.1	4.3	4.6
5191.480	Batterie compacte JRGUSIT Combi, JRG LegioStop, sortie 1		32-25-25	11.9	4.4	4.7
5191.480	Batterie compacte JRGUSIT Combi, JRG LegioStop, sortie 2		32-25-25	12.1	4.3	4.6
5200.240	Vanne oblique JRG LegioStop		½	6.2	2.1	1.2
5200.320	Vanne oblique JRG LegioStop		¾	12.3	1.7	1.4
5200.400	Vanne oblique JRG LegioStop		1	20.5	1.5	1.6
5200.480	Vanne oblique JRG LegioStop		1¼	34.8	1.4	2.1
5200.560	Vanne oblique JRG LegioStop		1½	50.3	1.6	2.8
5200.640	Vanne oblique JRG LegioStop		2	83.3	1.4	3.3
5200.720	Vanne oblique JRG LegioStop		2½	106.0	1.5	4.8
5200.800	Vanne oblique JRG LegioStop		3	225.3	1.5	6.0




Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m ³ /h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5207.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d15	6.2	1.5	0.8
5207.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d18	6.2	2.6	2.1
5207.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d22	12.3	2.4	2.5
5207.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d28	20.5	2.0	2.9
5207.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d35	34.8	1.8	3.2
5207.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d42	50.3	1.9	4.5
5207.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d54	83.3	1.7	5.5
5208.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d15	6.2	1.5	0.8
5208.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d18	6.2	2.6	2.1
5208.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d22	12.3	2.4	2.5
5208.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d28	20.5	2.0	2.9
5208.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d35	34.8	1.8	3.2
5208.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d42	50.3	1.9	4.5
5208.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d54	83.3	1.7	5.5



Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5211.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		¾	6.2	2.1	1.2
5211.020	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		1	12.3	1.7	1.4
5211.025	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		1¼	20.5	1.5	1.6
5211.032	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		1½	34.8	1.4	2.1
5211.040	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		1¾	50.3	1.6	2.8
5211.050	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		2¾	83.3	1.4	3.3
5211.065	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		2½	106.0	1.5	4.8
5211.080	Vanne oblique JRG LegioStop avec filetage mâle BR1		3	225.3	1.5	6.0
5213.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d15	6.2	1.1	0.6
5213.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d18	6.2	2.3	1.8
5213.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d22	12.3	1.9	2.0
5213.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d28	20.5	1.7	2.5
5213.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d35	34.8	1.5	2.7
5213.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d42	50.3	1.7	4.0
5213.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Mapress		d54	83.3	1.5	4.8
5221.240	Vanne oblique JRG LegioStop			½	6.2	2.1
5221.320	Vanne oblique JRG LegioStop	¾		12.3	1.7	1.4
5221.400	Vanne oblique JRG LegioStop	1		20.5	1.5	1.6
5221.480	Vanne oblique JRG LegioStop	1¼		34.8	1.4	2.1
5221.560	Vanne oblique JRG LegioStop	1½		50.3	1.6	2.8
5221.640	Vanne oblique JRG LegioStop	2		83.3	1.4	3.3
5221.720	Vanne oblique JRG LegioStop	2½		106.0	1.5	4.8
5221.800	Vanne oblique JRG LegioStop	3		225.3	1.5	6.0



Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5222.016	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d16	6.2	2.1	1.2
5222.020	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d20	6.2	2.1	1.2
5222.026	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d26	12.3	1.7	1.4
5222.032	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d32	20.5	1.5	1.6
5222.040	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d40	34.8	1.4	2.1
5222.050	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d50	50.3	1.6	2.8
5222.063	Vanne oblique JRG LegioStop Sanipex MT		d63	83.3	1.4	3.3
5225.015	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d15	6.2	2.1	1.2
5225.018	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d18	6.2	2.1	1.2
5225.022	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d22	12.3	1.7	1.4
5225.028	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d28	20.5	1.5	1.6
5225.035	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d35	34.8	1.4	2.1
5225.042	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d42	50.3	1.6	2.8
5225.054	Vanne oblique JRG LegioStop à emboîter		d54	83.3	1.4	3.3



Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m ³ /h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5227.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d15	6.2	1.5	0.8
5227.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d18	6.2	2.6	2.1
5227.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d22	12.3	2.4	2.5
5227.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d28	20.5	2.0	2.9
5227.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d35	34.8	1.8	3.2
5227.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d42	50.3	1.9	4.5
5227.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Optipress/Sanpress		d54	83.3	1.7	5.5
5228.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d15	6.2	1.5	0.8
5228.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d18	6.2	2.6	2.1
5228.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d22	12.3	2.4	2.5
5228.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d28	20.5	2.0	2.9
5228.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d35	34.8	1.8	3.2
5228.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d42	50.3	1.9	4.5
5228.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mapress		d54	83.3	1.7	5.5





Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m ³ /h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5229.016	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d16	6.2	2.1	1.2
5229.020	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d20	6.2	3.1	2.5
5229.026	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d26	12.3	3.2	3.4
5229.032	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d32	20.5	2.5	3.7
5229.040	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d40	34.8	2.1	3.7
5229.050	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d50	50.3	2.3	5.4
5229.063	Vanne oblique JRG LegioStop avec transition Mepla		d63	83.3	2.0	6.4
5234.015	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d15	6.2	1.1	0.6
5234.018	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d18	6.2	2.3	1.8
5234.022	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d22	12.3	1.9	2.0
5234.028	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d28	20.5	1.7	2.5
5234.035	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d35	34.8	1.5	2.7
5234.042	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d42	50.3	1.7	4.0
5234.054	Vanne oblique JRG LegioStop avec raccord Optipress/Sanpress		d54	83.3	1.5	4.8








Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5350.240	Vanne droite JRG LegioStop		1/2	2.7	11.5	6.4
5350.320	Vanne droite JRG LegioStop		3/4	4.8	11.1	8.9
5350.400	Vanne droite JRG LegioStop		1	8.2	9.2	9.7
5350.480	Vanne droite JRG LegioStop		1 1/4	13.7	9.0	13.2
5350.560	Vanne droite JRG LegioStop		1 1/2	19.0	11.3	20.0
5350.640	Vanne droite JRG LegioStop		2	30.9	10.5	24.7
5350.720	Vanne droite JRG LegioStop		2 1/2	55.3	9.3	29.9
5354.016	Vanne droite JRG LegioStop Sanipex MT		d16	2.7	11.5	6.4
5354.020	Vanne droite JRG LegioStop Sanipex MT		d20	2.7	11.5	9.2
5354.026	Vanne droite JRG LegioStop Sanipex MT		d26	4.8	11.1	11.7
5354.032	Vanne droite JRG LegioStop Sanipex MT		d32	8.2	9.2	13.5
5357.015	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Optipress		d15	2.7	5.2	2.9
5357.018	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Optipress		d18	2.7	11.6	9.3
5357.022	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Optipress		d22	4.8	11.9	12.6
5357.028	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Optipress		d28	8.2	9.8	14.4
5358.015	Vanne droite JRG LegioStop avec transition		d15	2.7	5.2	2.9
5358.018	Vanne droite JRG LegioStop avec transition		d18	2.7	11.6	9.3
5358.022	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mapress		d22	4.8	11.9	12.6
5358.028	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mapress		d28	8.2	9.8	14.4








Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5359.016	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mepla		d16	2.7	5.8	3.2
5359.020	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mepla		d20	2.7	12.1	9.7
5359.026	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mepla		d26	4.8	12.6	13.3
5359.032	Vanne droite JRG LegioStop avec transition Mepla		d32	8.2	10.3	15.2
5371.240	Vanne droite JRG LegioStop		1/2	2.7	11.5	6.4
5371.320	Vanne droite JRG LegioStop		3/4	4.8	11.1	8.9
5371.400	Vanne droite JRG LegioStop		1	8.2	9.2	9.7
5371.480	Vanne droite JRG LegioStop		1 1/4	13.7	9.0	13.2
5371.560	Vanne droite JRG LegioStop		1 1/2	19.0	11.3	20.0
5371.640	Vanne droite JRG LegioStop		2	30.9	10.5	24.7
5371.720	Vanne droite JRG LegioStop		2 1/2	55.3	9.3	29.9
5444.000	Vanne droite encastrée quadruple JRG LegioStop Sanipex Classic		3/4	4.1	15.4	12.3
5444.002	Vanne droite encastrée quadruple JRG LegioStop Sanipex Classic		3/4	3.6	20.2	16.2
5450.110	Compteur d'eau froide		1/2	3.1	9.0	5.0
5450.010	Compteur d'eau froide		3/4	3.1	28.4	22.7
5450.120	Compteur d'eau chaude		1/2	3.1	9.0	5.0
5450.020	Compteur d'eau chaude		3/4	3.1	28.4	22.7
5452.000	Compteur d'eau avec générateur d'impulsions		3/4	3.1	28.4	22.7




Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5458.045	Unité compacte JRG LegioStop sans compteur		3/4	6.1	7.5	6.0
5458.055	Unité compacte JRG LegioStop avec compteur		3/4	3.8	19.4	15.5
5900.240	Vanne droite encastrée JRG LegioStop		1/2	5.0	3.2	1.8
5900.320	Vanne droite encastrée JRG LegioStop		3/4	6.1	6.8	5.4
5900.400	Vanne droite encastrée JRG LegioStop		1	6.9	13.2	14.0
5910.320	Garniture de fermeture encastrée JRG LegioStop sans compteur		3/4	6.2	6.7	5.4
5916.320	Garniture de fermeture encastrée JRG LegioStop avec compteur		3/4	3.8	18.1	14.5
5920.240	Vanne équerre encastrée JRG LegioStop		1/2	5.6	2.6	1.5
5920.320	Vanne équerre encastrée JRG LegioStop		3/4	8.4	3.6	2.9
5921.240	Vanne équerre encastrée JRG LegioStop		1/2	5.6	2.6	1.5
5921.320	Vanne équerre encastrée JRG LegioStop		3/4	8.4	3.6	2.9



Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans la robinetterie GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
5925.015	Vanne droite encastrée JRG LegioStop à emboîter		12	2.7	11.5	6.4
5925.018	Vanne droite encastrée JRG LegioStop à emboîter		15	2.7	11.5	9.2
5925.022	Vanne droite encastrée JRG LegioStop à emboîter		20	4.8	11.1	11.7
5925.028	Vanne droite encastrée JRG LegioStop à emboîter		25	8.2	9.2	13.5
6020.080	Vanne à bille		¼	5.4	0.2	-
6020.160	Vanne à bille		⅜	6.0	0.4	-
6020.240	Vanne à bille		½	16.3	0.3	0.2
6020.320	Vanne à bille		¾	29.5	0.3	0.2
6020.400	Vanne à bille		1	43.0	0.3	0.3
6020.480	Vanne à bille		1¼	89.0	0.2	0.3
6020.560	Vanne à bille		1½	230.0	0.1	0.2
6020.640	Vanne à bille		2	265.0	0.1	0.2
6020.720	Vanne à bille		2½	518.0	0.1	-
6020.800	Vanne à bille		3	820.0	0.1	-
6023.080	Vanne à bille avec Poignée papillon		¼	5.4	0.2	-
6023.160	Vanne à bille avec Poignée papillon		⅜	6.0	0.4	-
6023.240	Vanne à bille avec Poignée papillon		½	16.3	0.3	0.2
6023.320	Vanne à bille avec Poignée papillon		¾	29.5	0.3	0.2
6023.400	Vanne à bille avec Poignée papillon		1	43.0	0.3	0.3

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pertes de charges dans les régulateurs GF JRG (Eau 10°C)

N° catalogue	Désignation	Symbole	Dimension (")	Valeur Kvs [m3/h]	Valeur ζ [-]	Longueur de tube équivalente en m
6041.016	Vanne à bille PN 10 Sanipex MT		d16	5.4	0.2	0.1
6041.020	Vanne à bille PN 10 Sanipex MT		d20	6.0	0.4	0.3
6041.026	Vanne à bille PN 10 Sanipex MT		d26	16.3	0.3	0.3
6041.032	Vanne à bille PN 10 Sanipex MT		d32	29.5	0.3	0.4
6041.040	Vanne à bille PN 10 Sanipex MT		d40	43.0	0.3	0.5
6050.080	Vanne à bille en acier NIRO		1/4	5.4	0.2	-
6050.160	Vanne à bille en acier NIRO		3/8	6.0	0.4	-
6050.240	Vanne à bille en acier NIRO		1/2	16.3	0.3	0.2
6050.320	Vanne à bille en acier NIRO		3/4	29.5	0.3	0.2
6050.400	Vanne à bille en acier NIRO		1	43.0	0.3	0.3
6050.480	Vanne à bille en acier NIRO		1 1/4	89.0	0.2	0.3
6050.560	Vanne à bille en acier NIRO		1 1/2	230.0	0.1	0.2
6050.640	Vanne à bille en acier NIRO		2	265.0	0.1	0.2
6050.720	Vanne à bille en acier NIRO		2 1/2	518.0	0.1	0.3
6050.800	Vanne à bille en acier NIRO		3	820.0	0.1	0.4

Les valeurs ont été déterminées conformément aux exigences de la SSIGE (SN EN 1267).

Pompes à eau



AXW 10

Baulänge	120 mm
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	+15°C bis +85°C
Zulässige Wasserhärte	65°C (max. 35°fH = 20°dH) 85°C (max. 25°fH = 14°dH)
Erforderlicher Betriebsdruck bei bei 75°C Wassertemperatur	500 m über Meer 0,05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0,30 bar
Pro ±100 m Höhe	±0,01 bar
Gewicht	2,3 kg

Spannung	1×230 V, 50 Hz	
Strom	Regelung	0,04...0,08 A
	min	0,04 A
Leistung	Regelung	4...7 W
	min	4 W



Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung muss die Mediumtemperatur immer höher sein als die Umgebungstemperatur.

Umgebungstemp. °C	Medientemperatur °C	
	min.	max.
15	15	85
30	30	85
35	35	85
40	40	70

Die Pumpe ist mit internem elektrischem Motorschutz ausgerüstet und benötigt keinen externen Motorschutz.

Pumpengehäuse: Bronze

Option:
Abspersset

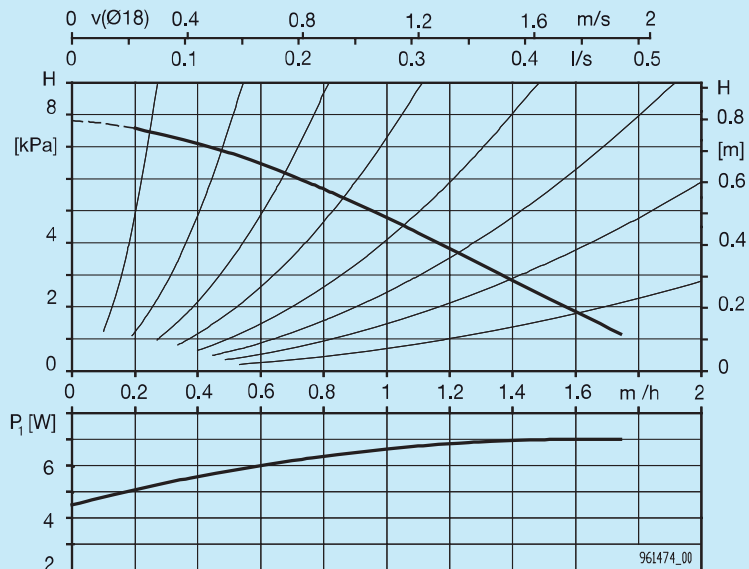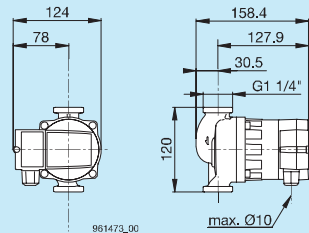

AXW 12, AXW 12-1

Baulänge	120/180 mm
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	+15°C bis +85°C
Zulässige Wasserhärte	65°C (max. 35°fH = 20°dH) 85°C (max. 25°fH = 14°dH)
Erforderlicher Betriebsdruck bei bei 75°C Wassertemperatur	500 m über Meer 0,05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0,30 bar
Pro ±100 m Höhe	±0,01 bar
Gewicht	2,3 kg

Spannung	1×230 V, 50 Hz	
Strom	Regelung	0,05...0,19 A
	min	0,05 A
Leistung	Regelung	5...22 W
	min	5 W



Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung muss die Mediumtemperatur immer höher sein als die Umgebungstemperatur.

Umgebungstemp. °C	Medientemperatur °C	
	min.	max.
15	15	85
30	30	85
35	35	85
40	40	70

Die Pumpe ist mit internem elektrischem Motorschutz ausgerüstet und benötigt keinen externen Motorschutz.

Pumpengehäuse: Bronze

AXW 12: inklusive Abspersset
AXW 12-1: Abspersset nicht erhältlich

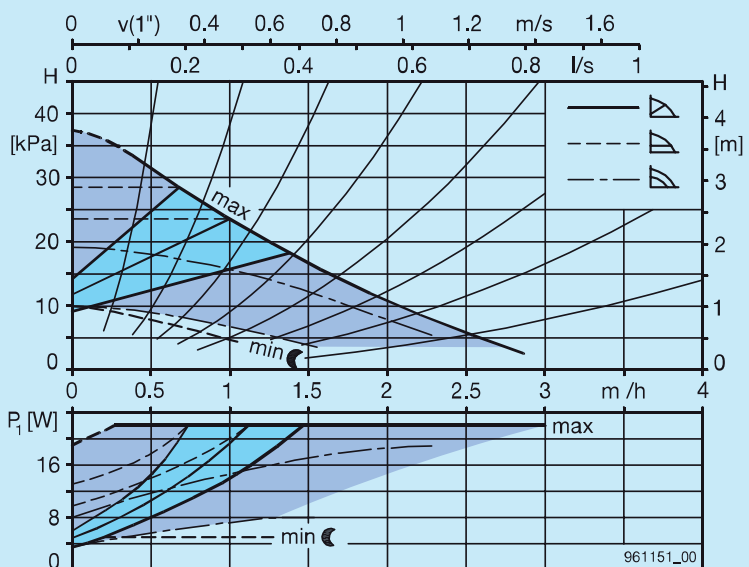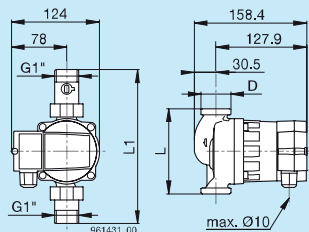

Pompes à eau



AXW 13, AXW 13-1

Baulänge	150/180 mm
Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	+15°C bis +85°C
Zulässige Wasserhärte	65°C (max. 35°FH = 20°dH) 85°C (max. 25°FH = 14°dH)
Erforderlicher Betriebsdruck bei bei 75°C Wassertemperatur	500 m über Meer 0,05 bar
bei 85°C Wassertemperatur	0,30 bar
Pro ±100 m Höhe	±0,01 bar
Gewicht	2,3 kg

Spannung	1×230 V, 50 Hz	
Strom	Regelung	0,05...0,38 A
	min	0,05 A
Leistung	Regelung	5...45 W
	min	5 W

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung muss die Mediumtemperatur immer höher sein als die Umgebungstemperatur.


Umgebungtemp. °C	Medientemperatur °C	
	min. °C	max. °C
15	15	85
30	30	85
35	35	85
40	40	70

Die Pumpe ist mit internem elektrischem Motorschutz ausgerüstet und benötigt keinen externen Motorschutz.

Pumpengehäuse: Bronze


AXW 13: inklusive Absperrset

AXW 13-1: Absperrset nicht erhältlich

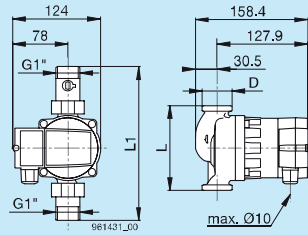

AXW 13
D = 1½"
L = 150 mm
L1 = 247 mm

AXW 13-1
D = 1½"
L = 180 mm

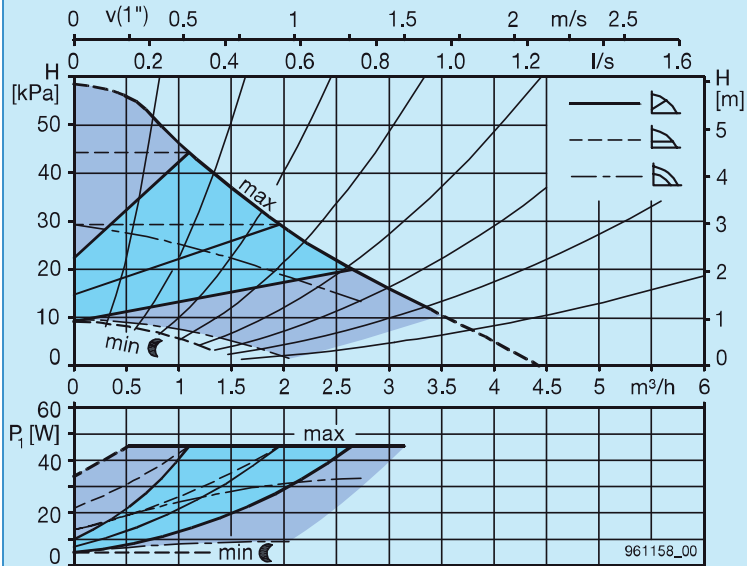

Consommation d'électricité des pompes de circulation d'eau


En ce qui concerne les pompes de circulation pour le chauffage, le nouveau règlement (CE) n° 641/2009 est en vigueur depuis le début de 2013 et fixe des exigences concrètes en matière d'efficacité des pompes. Ainsi, les pompes de chauffage (pompes à eau) doivent avoir un indice d'efficacité énergétique $\leq 0,27$, pour qu'elles puissent toujours être mises sur le marché. À partir de 2015, un IEE $\leq 0,23$ sera appliqué. Cette nouvelle réglementation exclut clairement les pompes de circulation pour les applications de circulation d'eau.

Cela est en partie dû au fait que derrière le calcul EEI se cache une utilisation classique pour le chauffage et ne fait donc aucune déclaration concernant une application de circulation d'eau chaude. Comparées aux pompes à chaleur, les pompes à eau domestiques n'ont pratiquement jamais à adapter leur vitesse aux conditions changeantes du système. Néanmoins, les pompes modernes sont bien sûr également utiles dans le cas de l'eau chaude et sont préférables aux pompes classiques non régulées.


Parce que le potentiel d'économies d'une pompe moderne résulte d'une part d'un moteur beaucoup plus efficace (de nos jours principalement des moteurs à aimants permanents synchrones, de moteurs asynchrones antérieurs) et d'autre part de la possibilité de définir plus précisément le point de fonctionnement.

Voici un exemple avec une AXW13 moderne de Biral et une WX13 conventionnelle.

Biral AXW13

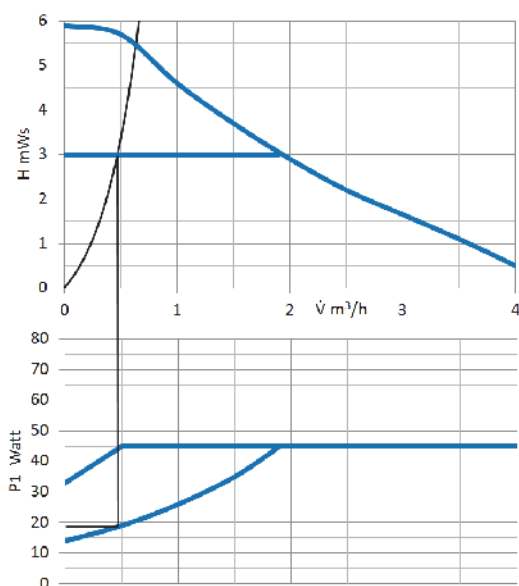

Biral WX13

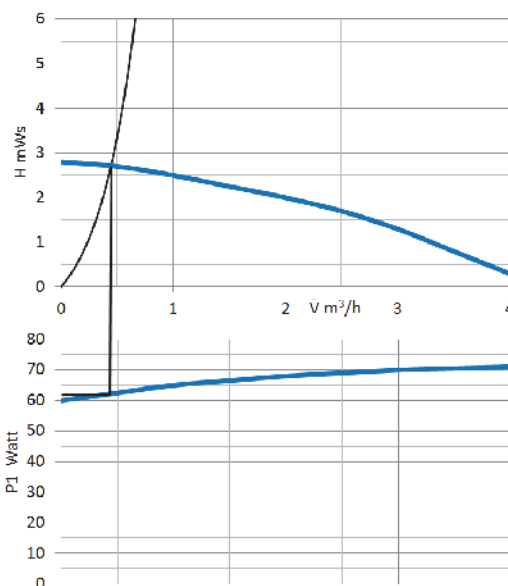


Dans une circulation d'eau chaude avec un débit volumique de 0,5 m³/h à une pression de 3 mCE. L'AXW13 a une puissance d'entrée P1 de 19 watts au point de fonctionnement, le WX13 nécessite 62 watts pour le même point de fonctionnement. L'AXW13 est réglé sur une pression constante de 3 mCE.

	Heures de service*	P1 [kW]	Energie [kWh/a]	Coûts [CHF/a]
AXW13	7300	0.019	139	35.-
WX13	7300	0.062	453	113.-

* La pompe est stoppée avec une minuterie pendant 4 heures chaque 24 heures.

Une AXW13 économise ainsi sur les coûts d'électricité un peu moins de 80 francs par an.

Notes

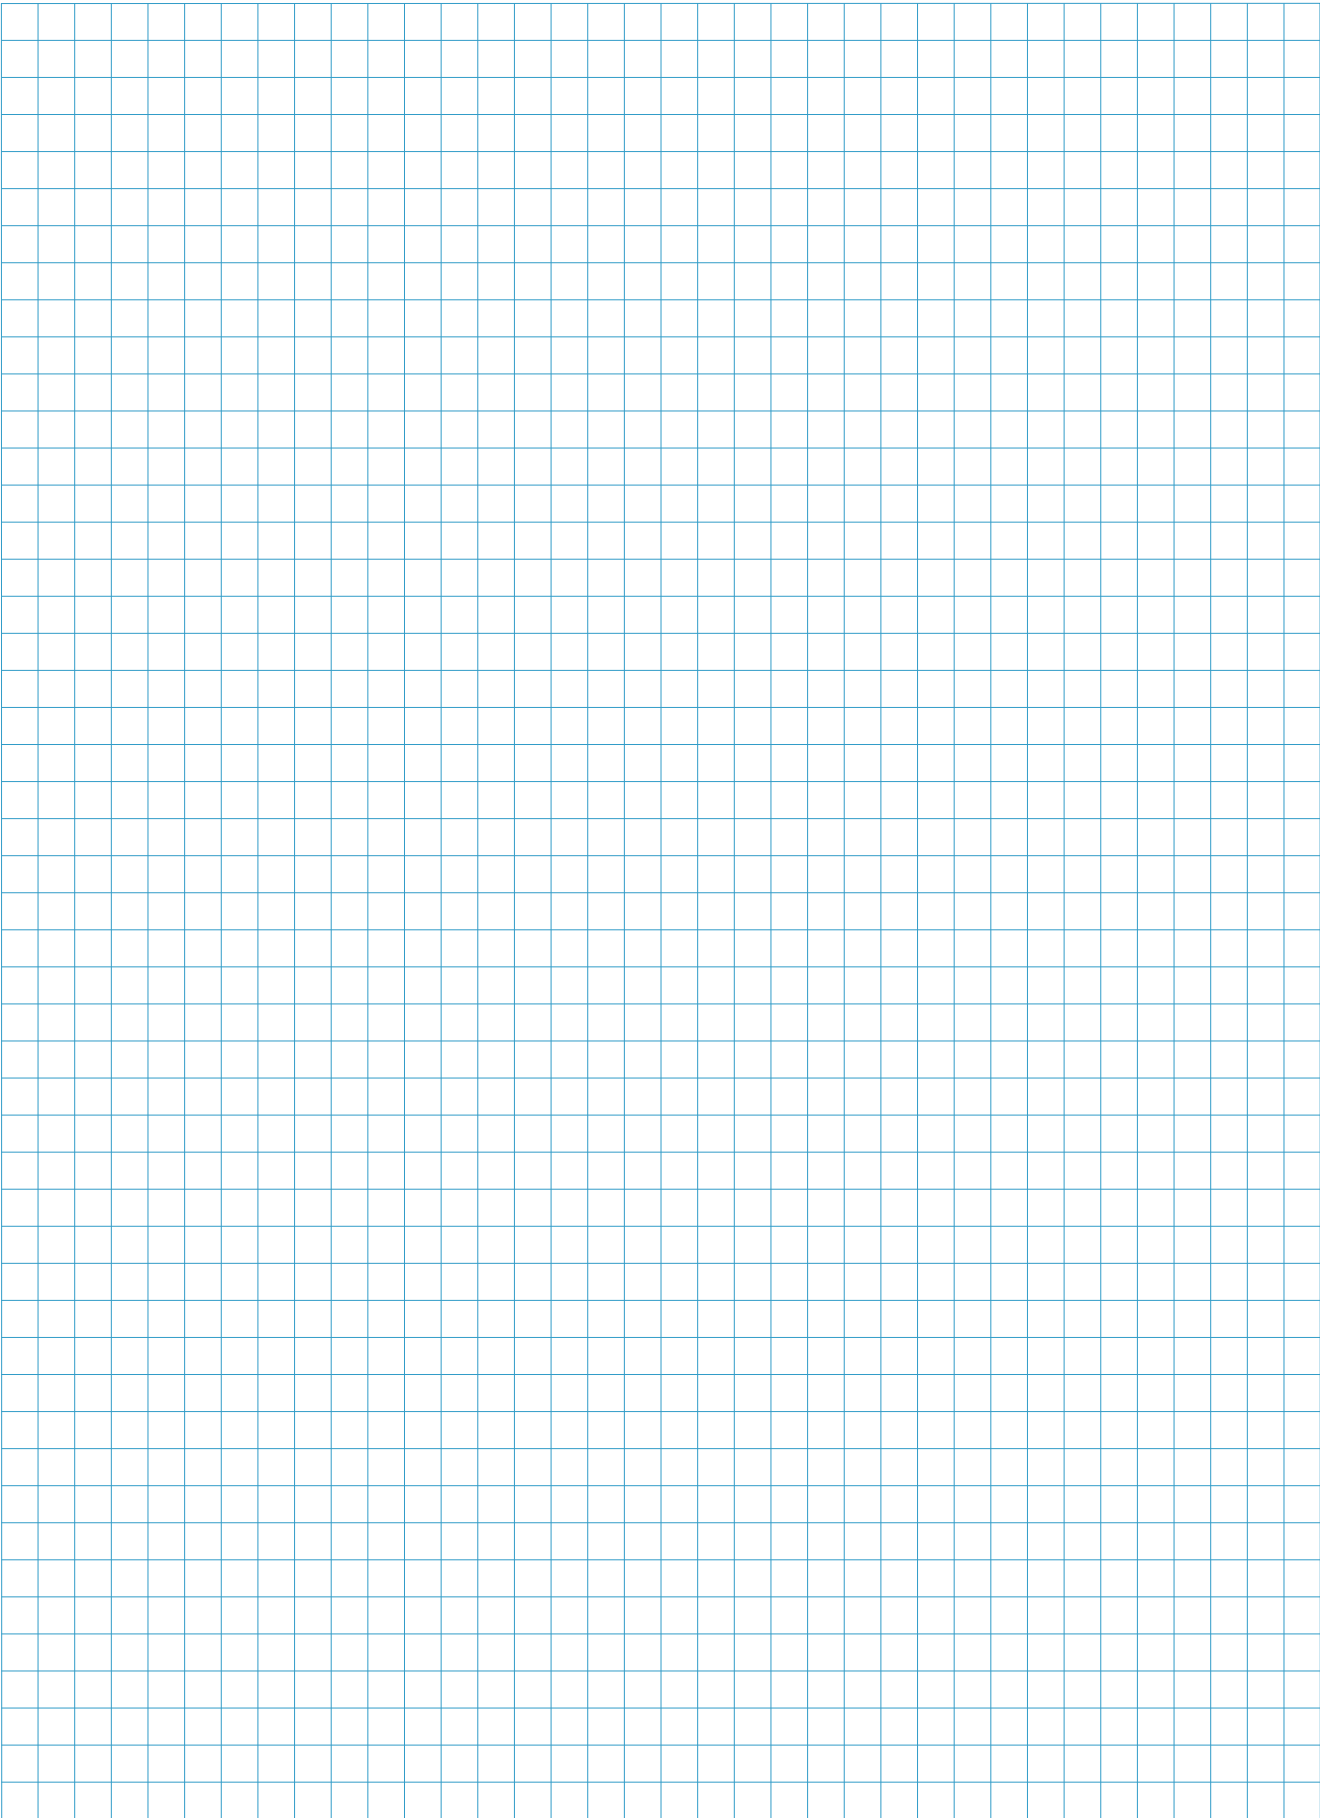



Erfahren Sie mehr über unsere Produkte:
En savoir plus sur nos produits:
Per saperne di più sui nostri prodotti:



Den Ansprechpartner für Ihr Gebiet finden Sie auf unserer Website unter „Über uns“.
Vous trouverez la personne de contact de votre région sur notre site web, sous la rubrique „A propos de nous“.
Può trovare la persona di contatto della sua regione sul nostro sito web sotto „Chi siamo“.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Chemin d'Etraz 2, 1027 Lonay
Tél. 021 803 35 35

ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53

Ident. Nr. 37 257 01 / 02.25 / ©Georg Fischer JRG AG
BFS Code 1161649_v1_02_2025
Production: GF BFS / SDE

