

Probenahme-Eckventil

7306.240



Wartung

Das Probenahme-Eckventil ist weitgehend wartungsfrei.



Montage/Inbetriebnahme

Warnung

Einspülen von Fremdstoffen

Vor der Montage des Probenahme-Eckventils ist die Anschlussleitung gründlich zu spülen.

Probenentnahme

Die Entnahme einer Wasserprobe sollte ausschliesslich durch fachlich ausgebildetes Personal erfolgen.



Hinweis

Klemmverbinder mit ein Drehmoment von 20 Nm einschrauben.



Hinweis

Nachlaufendes Wasser

Nach der Probeentnahme und dem Absperren des Probenahme-Eckventils ist, bis sich das Probenahmerohr entleert hat, ein Nachfliessen von Wasser vorhanden.



Gefahr

Nachfliessendes Wasser.
Verbrennungsgefahr!



Gefahr

Dieses Symbol weist auf ein hohes Verletzungsrisiko für Personen hin. Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.



Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



Hinweis

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, die wichtige Angaben hinsichtlich der Verwendung enthält. Das Nichtbefolgen kann zu Störungen führen.

1. Probenahme-Eckventil schliessen.



2. Verschlusszapfen demontieren.



Einleitung

Das Probenahme-Eckventil dient zur Entnahme von Wasserproben für chemische und mikrobiologische Analysen gemäss den einschlägigen Normen und Richtlinien. Das Probenahme-Eckventil wird unter dem Waschbecken an die Kalt- und/oder Warmwasserleitung angeschlossen.

Technische Daten

- Anschluss G 1/2"
- Abgang 3/8" mit Klemmverschraubung für Cu-Rohre d 10 mm
- Auslaufrohr aus Messing, für die Desinfektion abflammbar
- Bedienung mit Sechskantschlüssel (SW 4)
- Metallisch dichtend

Einsatzbereich

Medium:	Trinkwasser
Betriebstemperatur:	T_{min} 5°C bis T_{max} 90°C
Betriebsdruck:	p_{max} 10 bar
Einbaulage:	Lagenunabhängig

3. Probenahmerohr (Messing) handfest einschrauben.



4. Probenahmerohr und Anschlussstutzen vom Probenahme-Eckventil vorsichtig abflammen.



Achtung Abflammen

Ein übermässiges Abflammen kann Schäden an Dichtstellen, am Probenahme-Eckventil und an der Wandverkleidung zur Folge haben. Vorsicht beim Abflammen bei wärmeempfindlichen und/oder brennbaren Wandverkleidungen.

5. Probenahme-Eckventil mit Sechskant-schlüssel (SW 4) öffnen und Wasserprobe entnehmen.




6. Probenahmerohr demontieren und Verschlusszapfen montieren.

Achtung Verbrennungsgefahr

Durch das Abflammen des Probenahmerohres und des Anschlussstutzens des Probenahme-Eckventils besteht bei Berührung Verbrennungsgefahr.

Einzelkomponenten

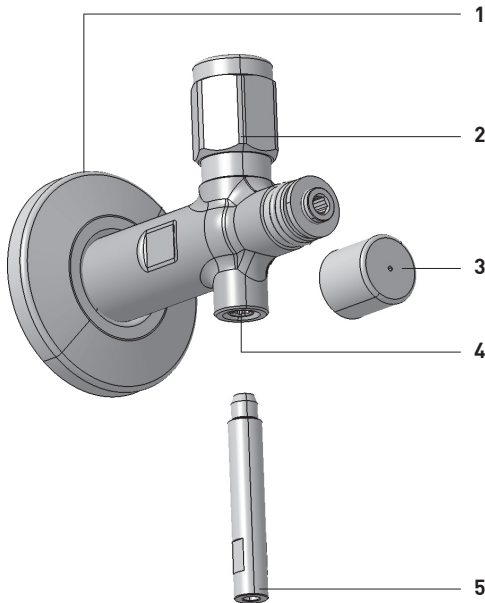


- 1 Rosette Ø 54 mm **350218408**
 2 Klemmverbinder **350218415**
 3 Abschlusskappe **350218409**
 4 Verschlusszapfen
 5 Probenahmerohr aus Messing, abflammbar **Art.Nr. 7306.261**



**Die vorliegende Montage-,
Bedienungs- und Wartungsanleitung
ist mit dem beiliegenden Sechskant-
schlüssel bei der Übergabe der
Anlage dem Betreiber abzugeben.**

(inkl. Steckschlüssel SW4, Probenahmerohr und sterilen Einweghandschuhen)

Masse

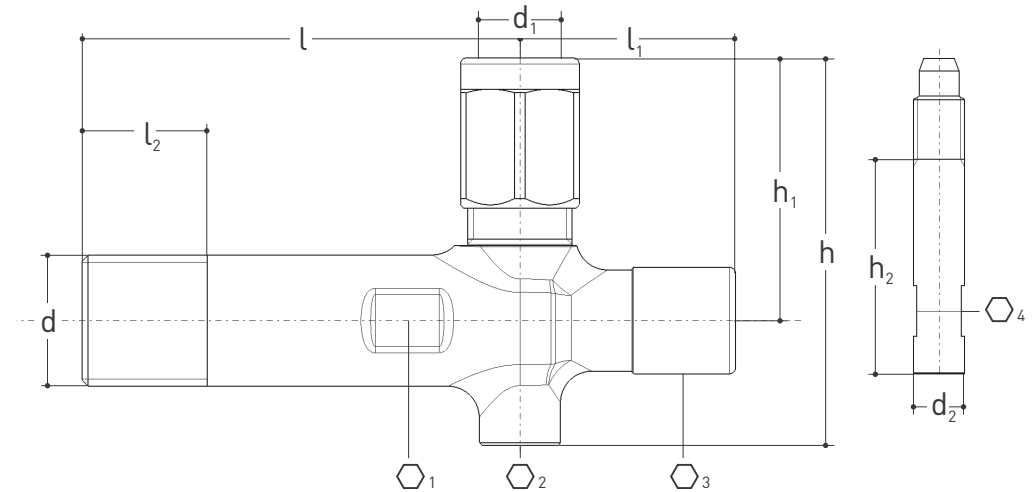

d	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	h	h ₁	h ₂	⊕ ₁	⊕ ₂	⊕ ₃	⊕ ₄
G 1/2"	3/8"	8	70	35	20	62	42	34	19	4	4	7

Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130
 CH-4450 Sissach
 Phone +41 (0)61 975 22 22, Fax +41 (0)61 975 22 00
 www.jrg.ch, info.jrg.ps@georgfischer.com

Georg Fischer JRG SA

Via Boscioro 20
 CH-6962 Viganello/Lugano
 Phone +41 (0)91 972 26 26, Fax +41 (0)91 972 26 27
 www.jrg.ch, ti.jrg.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH

Nördliche Grünauerstrasse 65
 D-86633 Neuburg/Donau
 Phone +49 (0)8431 5817-0, Fax +49 (0)8431
 5817-20 www.jrg.de, info.jrg.ps@georgfischer.com

Ident. Nr. 35 02 184 27 / 02.25 / ©Georg Fischer JRG AG

BFS Code 1161531_v1_02_2025
 Production: GF BFS / SDE

Einbaudatum: Date de montage: Data d'installazione: Built-in date:

Ihr Installateur: Votre installateur: Il vostro installatore: Your plumber:

+GF+

JRG