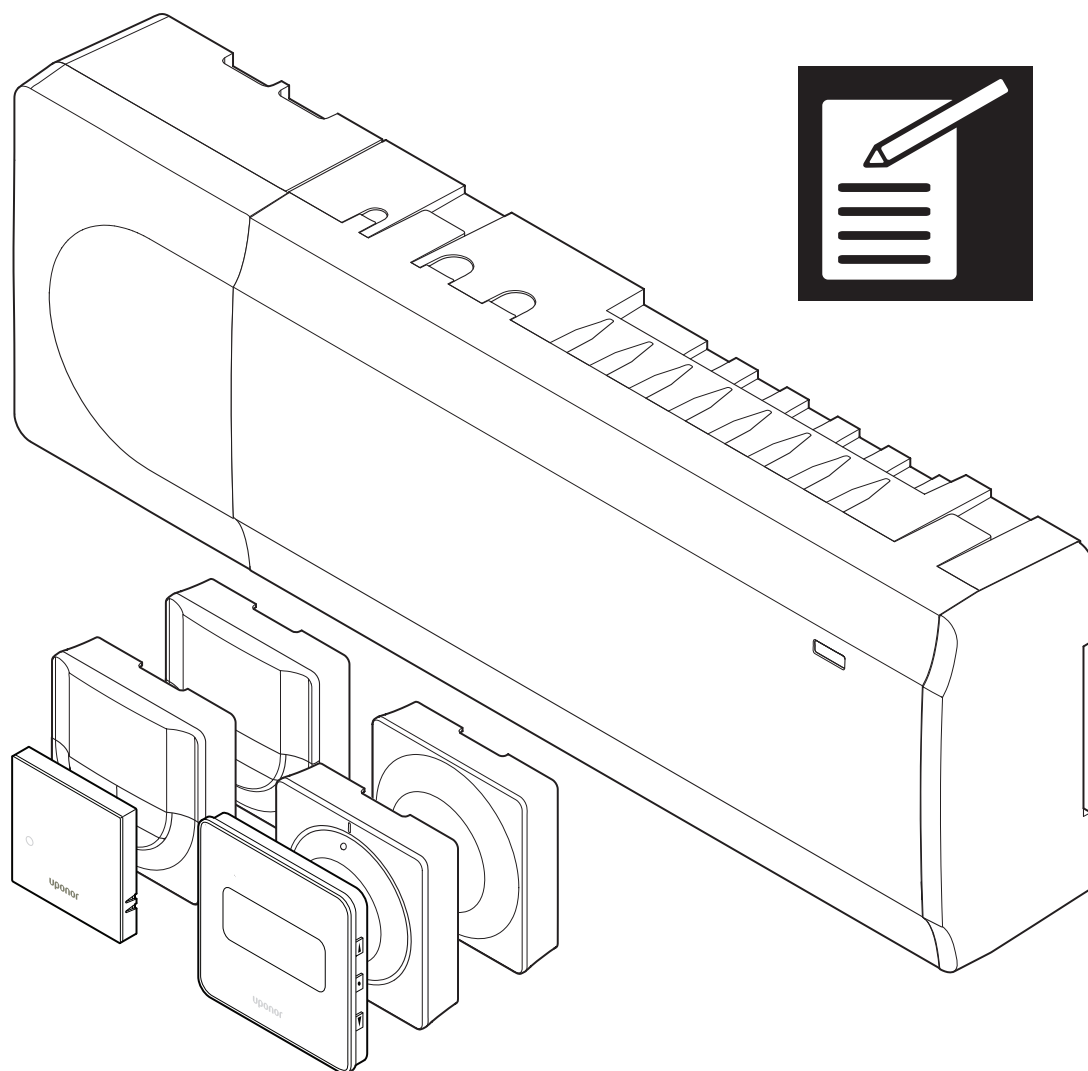



Uponor Smatrix Wave PULSE

SK Správa o montáži



1 Prehľad systému

SK




Hlavného
zónového
regulátora

Podradeného
zónového
regulátora #1

Podradeného
zónového
regulátora #2

Podradeného
zónového
regulátora #3



GPI					Názov miestnosti			
	Prepínač vykurovania/chladenia	☐						
	Prepínač ECO/Komfort	☐						
	Všeobecný systémový alarm	☐						


Relé	1	2	1	2	1	2	1	2
	Obehové čerpadlo	☐		☐		☐		☐
	Ohrievač		☐					
	Prepínač vykurovania/chladenia		☐		☐		☐	
	Odvlhčovač		☐		☐		☐	
	Chladič	☐						
	Komfort/ECO		☐					

Rozširujúci modul					
	Prídavný modul	☐	☐	☐	☐

Komunikačný modul					
	R-208	☐			



2 Hlavného zónového regulátora

SK

	Kanál regulátora						Kanál prídavného modulu					
Názov miestnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený vonkajší snímač	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Podlahový snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vonkajší snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vzdialený snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený termopohon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systémové zariadenia	1	2	3	4	5	6						
												
 Zónový regulátor	☐											
 Reléový modul		☐										
 T-163			☐	☐	☐							



3 Podradeného zónového regulátora #1

SK

	Kanál regulátora						Kanál prídavného modulu					
Názov miestnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený vonkajší snímač	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Podlahový snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vonkajší snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vzdialený snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený termopohon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systémové zariadenia	1	2	3	4	5	6						
 Zónový regulátor	☐											
 Reléový modul		☐										



4 Podradeného zónového regulátora #2

SK

	Kanál regulátora						Kanál prídavného modulu					
Názov miestnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený vonkajší snímač	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Podlahový snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vonkajší snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vzdialený snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený termopohon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
 24V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systémové zariadenia	1	2	3	4	5	6						
 Zónový regulátor	☐											
 Reléový modul		☐										

5 Podradeného zónového regulátora #3

SK

	Kanál regulátora						Kanál prídavného modulu					
Názov miestnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-162	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-163	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-165	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-166	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-168	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-169	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený vonkajší snímač	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Podlahový snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vonkajší snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Vzdialený snímač	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pripojený termopohon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systémové zariadenia	1	2	3	4	5	6						
 Zónový regulátor	☐											
 Reléový modul		☐										



Uponor, s.r.o.

1095346 04_2019_SK
Production: Uponor AB / MRY

Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo na zmenu príslušných
komponentov bez predbežného oznámenia, v súlade s jej politikou
stáleho rastu a rozvoja.



www.uponor.sk