


## Uponor Thermatop S


SK Technické informácie

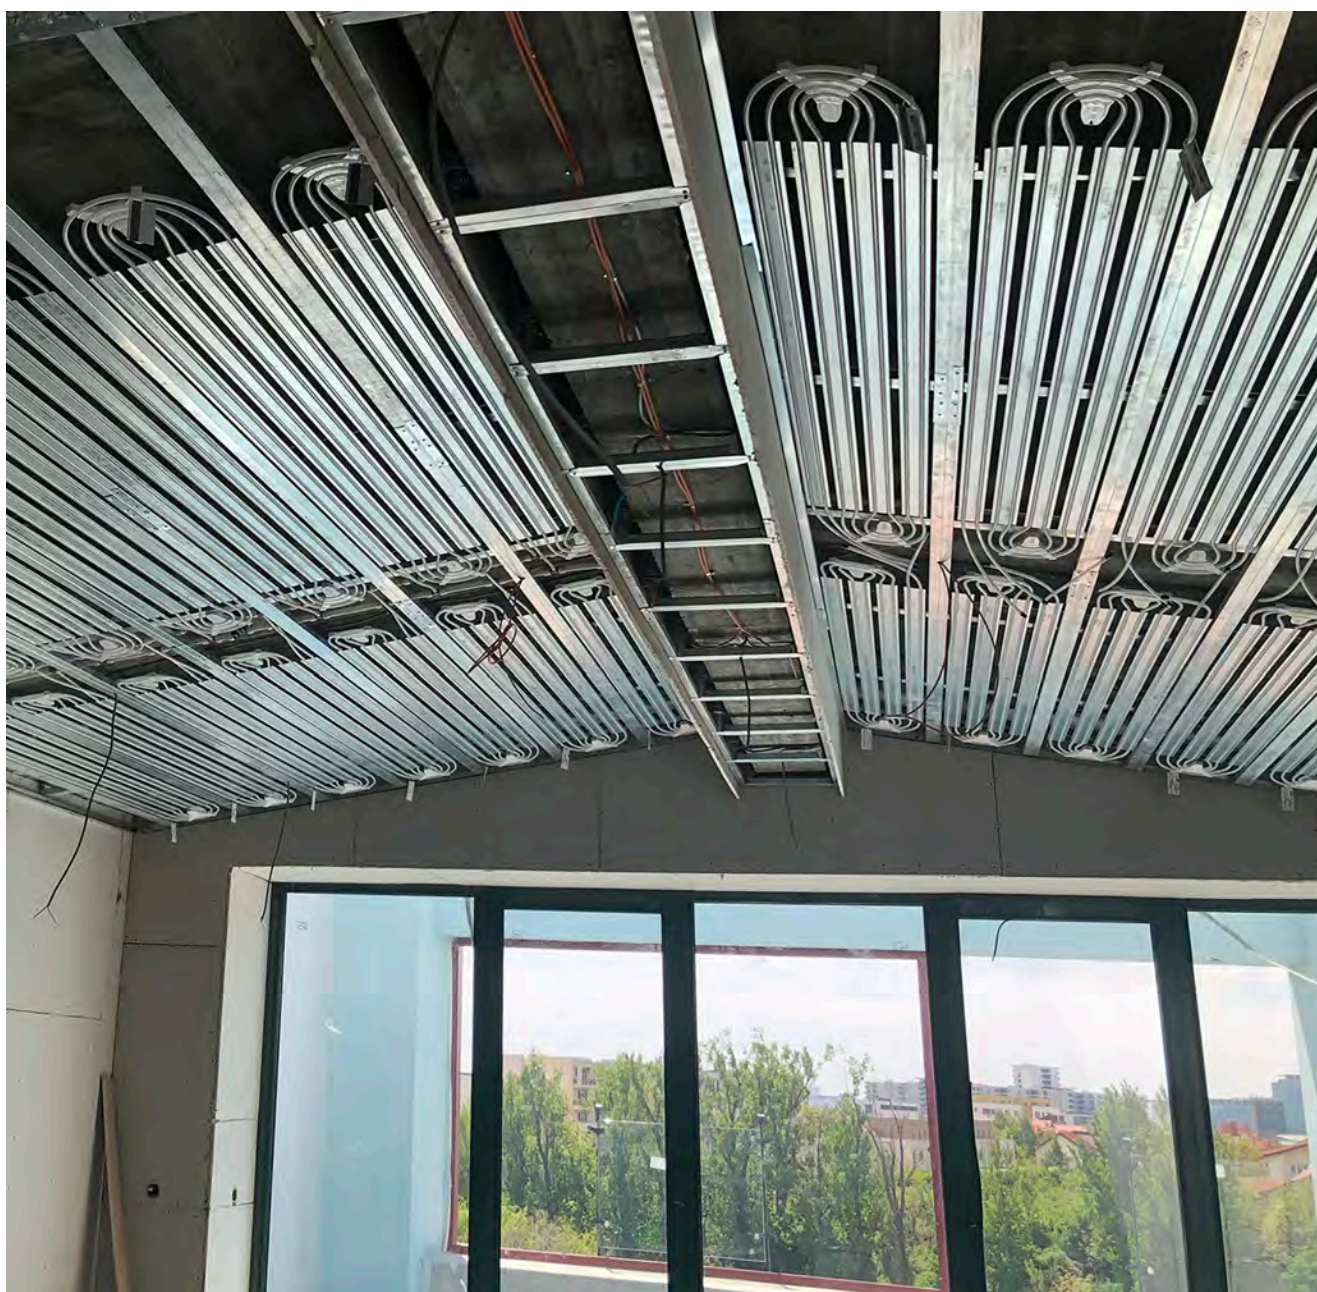

# Obsah

<b>1</b>	<b>Popis systému.....</b>	<b>3</b>
1.1	Komponenty.....	3
1.2	Konštrukcia.....	4
<b>2</b>	<b>Projektovanie/návrh.....</b>	<b>5</b>
2.1	Všeobecné informácie.....	5
2.2	Výpočty.....	5
<b>3</b>	<b>Technické údaje.....</b>	<b>9</b>
3.1	Technické špecifikácie.....	9

# 1 Popis systému

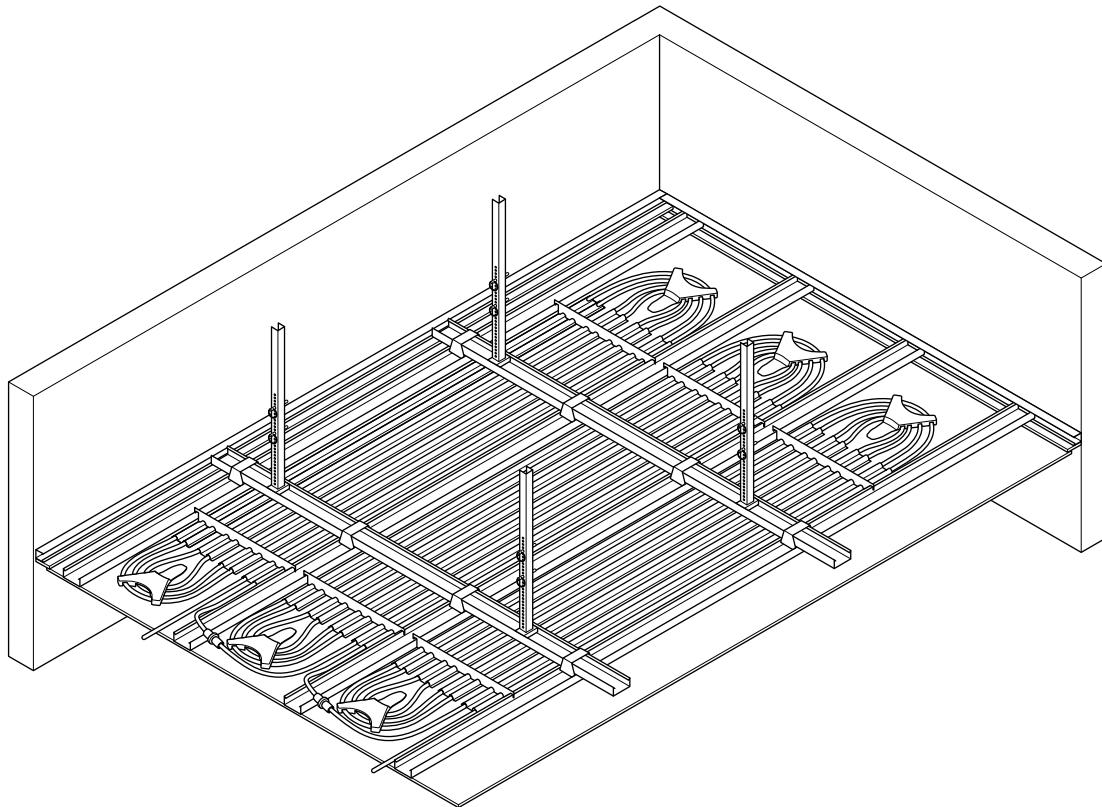

SD0000192


Uponor Thermatop S je systém stropného sálavého vykurovania a chladenia, ktorý využíva najmä sálanie na prenos energie. Tento tichý a neviditeľný systém je umiestnený v bezškárových sadrokartónových podhladoch.

Systém Uponor Thermatop S ideálne a efektívne tepelne aktivuje podhľady stropov bez spojov slúžiacich na vykurovanie a chladenie v budovách na bývanie a administratívnych budovách. Konštrukcia sa jednoducho prispôbi rôznym požiadavkám architektúry interiéru, požadovanému vykurovaciemu a chladiacemu výkonu a zložitým geometrickým tvarom miestností pri čo najväčšej aktívnej ploche. Systémom stropného vykurovania a chladenia Uponor Thermatop S dosiahnete vysokú tepelnú pohodu interiéru. V podhlade môžu byť integrované svetlá, reproduktory, hasiace systémy a ďalšie prvky, tak ako zvyčajne.

Rýchla a beznástrojová inštalácia štandardizovaných panelov osadením do CD profilov stropnej podhladovej konštrukcie. Spoje a pripojovacie potrubia sú realizované pomocou Uponor Quick & Easy technológie.

## 1.1 Komponenty

### Uponor Thermatop S panel

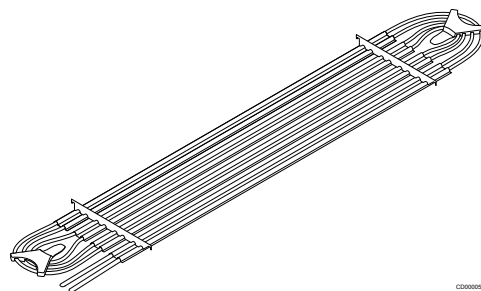

CD0000016

V paneloch sú 9,9mm potrubia Uponor Comfort s predmontovanými lamelami z pozinkovanej ocele v rôznych dĺžkach. Fixačné držiaky na lamelách umožňujú rýchle zaklapnutie do CD profilov stropnej konštrukcie. Vďaka rovným lamelám z pozinkovanej ocele s určitou pružnosťou pri fixácii, budú mať namontované panely dokonalý kontakt so sadrokartónovými doskami pre čo najvyšší tepelný výkon.

### Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Súčasťou Thermatop S systému sú 9,9 mm potrubia Uponor Comfort Pipe, ktoré sú ideálne vhodné pri usporiadaní potrubí s malým rozstupom a nízkou inštaláčnou výškou a čo má vplyv na najvyššiu možnú tepelnú aj hydraulickú účinnosť. 9,9 mm potrubie Uponor Comfort Pipe je schválená PE-Xa potrubie triedy 4 podľa normy EN ISO 15875 s maximálnou prevádzkovou teplotou 90 °C


a prevádzkovým tlakom 6 barov pri teplote 70 °C. Má schválenú odolnosť voči difúzii kyslíka podľa normy DIN 4726.

## Technológia spojov Uponor Q&E

Uponor PE-Xa potrubia majú jedinečnú vlastnosť, takzvaný „pamätový efekt“. Výsledkom je vysoká odolnosť, ktorú využívame pri Uponor Quick & Easy technológii spojov. Keď sa potrubie Uponor PE-Xa vhodným nástrojom rozťahne, v krátkom čase sa snaží vrátiť sa späť do pôvodného tvaru. Túto vlastnosť využívame pri Quick & Easy technológii spojov. Materiál potrubia slúži ako tesniaci materiál. Potrubie Uponor PE-Xa sa pripája pomocou Uponor Quick & Easy tvarovky. Samotné vytvorenie spoja je veľmi rýchle.

100 % spoľahlivý spoj medzi tvarovkou a potrubím je vytvorený bez použitia O krúžka. Náročné práce ako zváranie alebo spájkovanie sú minulosťou.

## Pripojovacie potrubie Uponor

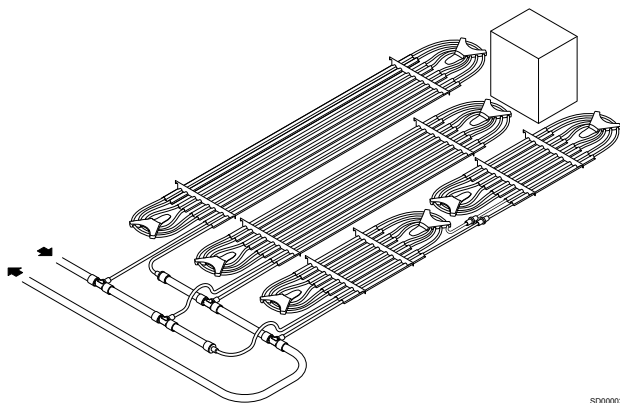


SD0000202

Vzhľadom na široké portfólio potrubných systémov na pripojenie k Thermanop S panelom, pre dokončenie celého systému tepelnej aktivácie podhľadu stropu Uponor odporúča prostredníctvom svojej technickej podpory inštaláciu pomocou potrubia Uponor Comfort Pipe PLUS alebo Uponor Uni Pipe, aby bol systém jednotný.

## 1.2 Konštrukcia

### Stropná podhľadová konštrukcia

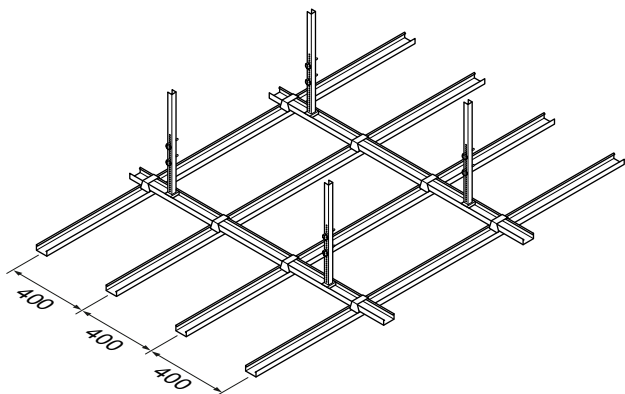

CD0000517

Uponor Thermanop S vykurovacie a chladiace panely sa inštalujú do zavesenej konštrukcie podhľadu (na stavbe), medzi 50 mm alebo 60 mm CD profily stropnej konštrukcie podhľadu. Je potrebné dodržať projekčné/montážne pokyny výrobcu stropu podhľadu.

Vzdialenosť CD profilov je 400 mm. Dodatočná hmotnosť panelov Thermanop 5,5 kg/m<sup>2</sup> vrátane vody musí byť zohľadnená.

## Obklad stropu

Použite štandardné 10 mm sadrokartónové dosky alebo „termodosky“ so zlepšenou tepelnou vodivosťou. Obklad stropu zo sadrokartónových dosiek (perforovaných alebo neperforovaných) sa musí riadiť pokynmi pre sadrokartónovú konštrukciu. Kotvenie skrutkami sa nesmie dotýkať potrubí Uponor Thermanop S panela. Musia byť dodržané štandardné vzdialenosti pre montáž sadrokartónovú konštrukciu aj pre danú sadrokartónovú dosku.


## Povrchová úprava

Pre konečnú úpravu pohľadovej plochy sú k dispozícii rôzne možnosti, ako je vyplnenie spojov a zakončení pre rôzne úrovne kvality alebo náter nepriehľadnou latexovou farbou.

Možno použiť akustické omietky, ktoré však znižujú výkon tepelne aktívneho stropu podhľadu. Pred nanosením farby alebo inej povrchovej vrstvy je potrebné natrieť dosky základným náterom.



# 2 Projektovanie/návrh

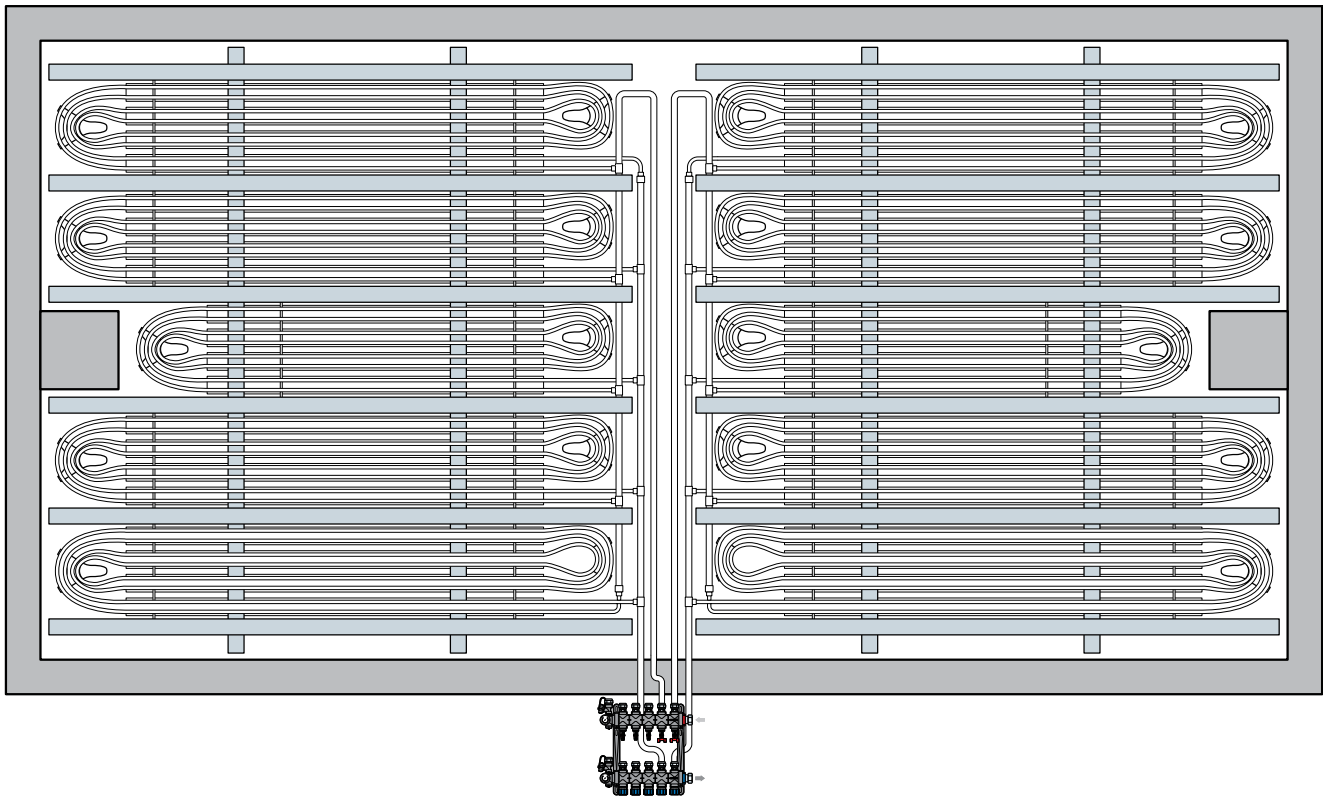

500000203

## 2.1 Všeobecné informácie

### Návrh podhľadu a hydraulické pripojenie

Základom pre projektovanie je plán stropu podhľadu.


Množstvá a rozmery Uponor Thermatop S panelov závisia od konštrukcie zaveseného podhľadu.

Zmeny v návrhu alebo úpravy napr. osvetlenia, VZT výustiek, reproduktorov atď. je potrebné naplánovať pred inštaláciou. Panely sa zapájajú do série (venujte pozornosť maximálnej dĺžke okruhov).

Jednotlivé okruhy sa pripájajú pripojovacím potrubím priamo alebo spôsobom Tichelmann (upozorňujeme, že jednotlivé okruhy musia mať rovnaké dĺžky) k rozdeľovaču alebo hlavnému ležatému rozvodu.

## 2.2 Výpočty

### Chladiaca a vykurovací výkon

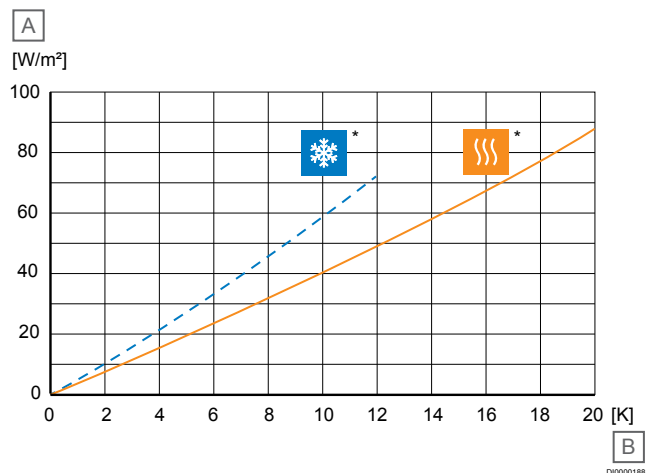

\*) Menovitý vykurovací a chladiaci výkon Uponor Thermatop S systému s 10 mm sadrokartónovou doskou (0,25 W/mK)

Položka	Popis
A	Merný výkon vzťahnutý na plochu [W/m <sup>2</sup> ]
B	Teplotný rozdiel [K] (medzi priemernou teplotou vody a teplotou v miestnosti)

Prestup tepla v uzavretých, plochých, tepelne aktívnych stropných podhľadoch podľa noriem DIN EN 14240:2004 a DIN EN 14037-5:2016 (uzavretá skúšobná komora, rovnomerne rozložené

tepelné zisky, adiabatické hraničné plochy) sa vyznačuje predovšetkým výmenou tepla sálaním s okolitými povrchmi a tepelnými ziskami, ako aj konvekciou na spodnej strane vykurovacieho a chladiaceho stropu.

Podmienky nasimulované v skúšobni pri štandardnom teste predstavujú najhorší možný scenár. V praxi pri bežných prevádzkových podmienkach je možné dosiahnuť ešte vyšší chladiaci výkon na m<sup>2</sup>. Merané hodnoty chladiaceho a vykurovacieho výkonu podľa štandardných testovacích podmienok je možné odčítať

z diagramu uvedeného vyššie. Výkon sa odčíta ako funkcia teplotného rozdielu medzi priemernou teplotou vody a teplotou v miestnosti. Výkony v diagrame sú závislé na aktívnej ploche panela v režime chladenia. V režime vykurovania aktívna plocha zahŕňa aj plochu CD profilov a panelov.

- Chladenie – aktívna plocha – podľa normy DIN EN 14240:2004
- Vykurovanie – aktívna plocha – podľa normy DIN EN 14037-5:2016

## Aktívna plocha panela

Popis	Jednotka	Hodnota					
Štandardná dĺžka panela	mm	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Dĺžka potrubí	m	16,9	20,9	24,9	28,9	32,9	36,9
Aktívna chladiaca plocha (výpočtová)*	m <sup>2</sup>	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53
Aktívna vykurovacia plocha (výpočtová)*	m <sup>2</sup>	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8

\*) Vzhľadom na rôzne štandardy a normy, sa pri výpočte používa táto aktívna šírka panelu podľa normy DIN EN 14240:2004 (chladenie) a DIN EN 14037-5:2016 (vykurovanie):

- pre chladenie = 340 mm
- pre vykurovanie = 400 mm

## Tepelný výkon pri použití rôznych sadrokartónových materiálov

### Chladenie ( $\Delta t = 8 \text{ K}$ )


Popis	Jednotka	Hodnota					
Hrúbka	mm	10,0*	12,5	15,0	10,0	12,5	15,0
Tepelná vodivosť	W/mK	0,25*	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23
Chladiaci výkon	W/m <sup>2</sup>	<b>46,0*</b>	<b>44,6</b>	<b>43,2</b>	<b>41,0</b>	<b>38,8</b>	<b>36,9</b>

### Vykurovanie ( $\Delta t = 15 \text{ K}$ )

Popis	Jednotka	Hodnota					
Hrúbka	mm	10,0*	12,5	15,0	10,0	12,5	15,0
Tepelná vodivosť	W/mK	0,25*	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23
Výstup pre vykurovanie	W/m <sup>2</sup>	<b>64,0*</b>	<b>62,0</b>	<b>60,0</b>	<b>57,0</b>	<b>54,0</b>	<b>51,0</b>

\*) Štandardné podmienky; ostatné vypočítané metódami konečných prvkov

## Výpočet maximálnej veľkosti okruhu (príklad)

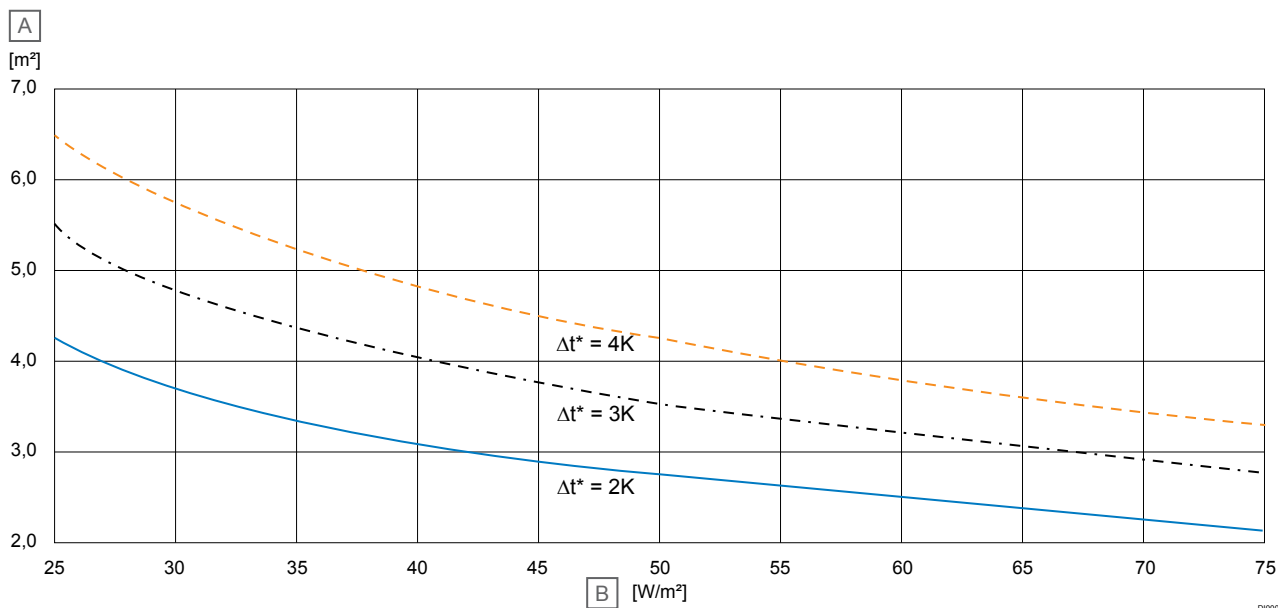

\*)  $\Delta t$  = rozdiel medzi teplotou prívodnej a vratnej vody

Položka	Popis
A	Max. veľkosť okruhu [m <sup>2</sup> ] pri tlakovej strate 25 kPa okruhu
B	Chladiaci výkon [W/m <sup>2</sup> ]


### Zadávacie podmienky:

Popis	Hodnota
Miestnosť	Kancelária so stropom zo sadrokartónových dosiek
Teplota v miestnosti	26 °C
Tepelný zisk	1 000 W
Teplota prívodu	16 °C
Teplota späťochy	18 °C
Lineárny teplotný rozdiel	9 K
Šírenie $\Delta t$	2 K

### Návrh podľa plochy panelu (m<sup>2</sup>)

Popis	Hodnota
Chladiaci výkon	52 W/m <sup>2</sup> (z diagramu vykurovacieho/ chladiaceho výkonu pre Uponor Thermatop S)
Max. veľkosť okruhu	2,7 m <sup>2</sup>
Požadovaná aktívna plocha	1 000 W/52 W/m <sup>2</sup> = 19,3 m <sup>2</sup>
Vybratý panel (aktívna plocha panelu pre chladenie)	3 500 × 340 mm = 1,19 m <sup>2</sup>
Počet panelov	19,3 m <sup>2</sup> /1,19 m <sup>2</sup> = 16,2 kusa -> 17 kusov
Celková plocha panelov	17 × 1,19 m <sup>2</sup> = 20,23 m <sup>2</sup>
Celkový chladiaci výkon	20,23 m <sup>2</sup> × 52 W/m <sup>2</sup> = <b>1 052 W</b>
Celkový prietok	$m = Q/c \times \Delta T$ ; $m = 1 052 W / 1,163 Wh/kg^{\circ}K \times 2 K =$ <b>453 kg/h (l/h)</b>

## Výpočet tlakovej straty okruhu (príklad)

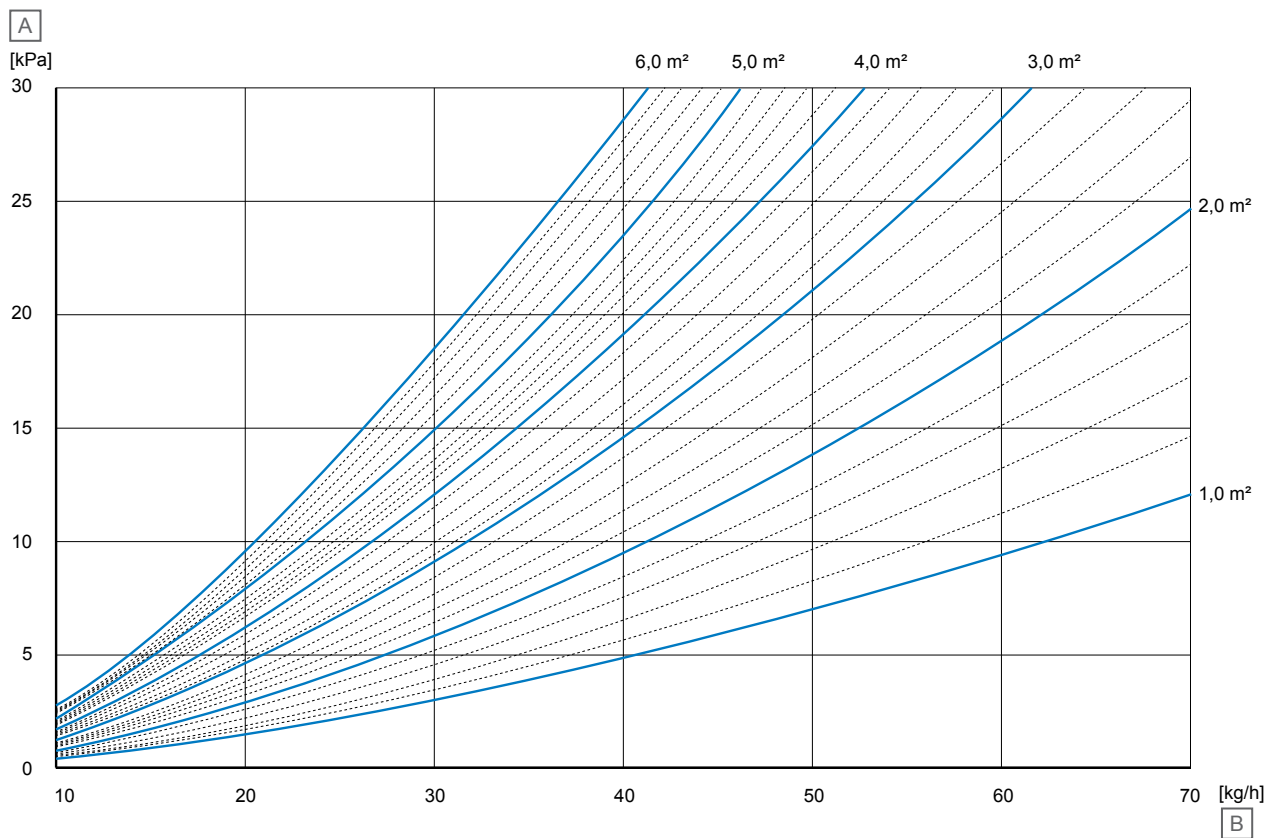

D0000190

Položka	Popis
A	Tlaková strata okruhu [kPa]
B	Prietok [kg/h]

### Návrh podľa plochy panelu (m<sup>2</sup>)

Popis	Hodnota
Veľkosť okruhu v m <sup>2</sup>	$2 \times 1,19 \text{ m}^2 = 2,38 \text{ m}^2$
Chladiaci výkon okruhu	$2,38 \text{ m}^2 \times 52 \text{ W/m}^2 = 124 \text{ W}$
Prietok okruhu	$m = 124 \text{ W} / 1,163 \text{ Wh/kg} \cdot \text{K} \times 2 \text{ K} =$ <b>53 kg/h</b>
Tlaková strata okruhu	<b>18,2 kPa</b> ; žiadne pripojovacie potrubie (z grafu vyššie)



# 3 Technické údaje

## 3.1 Technické špecifikácie

Popis	Jednotka	Hodnota
Obklad stropu		Sadrokartónové dosky alebo termodosky (štandardná hrúbka dosky; s = 10 mm)
Konštrukcia stropu pohľadu		Neperforovaný
Povrchy		Farba, tapeta alebo omietka
Štandardná dĺžka panela	mm	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500
Štandardná šírka panela	mm	370 (veľkosti aktívnej plochy nájdete v kapitole „Aktívna plocha panelu“)
Štandardná výška panela	mm	36
Priemerná dĺžka potrubia na m <sup>2</sup>	m	24,4
Zabudované potrubia		Uponor Comfort Pipe PE-Xa 9,9 × 1,1 mm
Hmotnosť panela vrátane vody	kg/m <sup>2</sup>	5,5
Chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14240 : 2004		46 W/m <sup>2</sup> pri $\Delta\theta = 8$ K
Vykurovací výkon podľa normy DIN EN 14037-5 : 2016		64 W/m <sup>2</sup> pri $\Delta\theta = 15$ K
Odporúčaná teplota média		Teplota vody chladenie: 16 °C; Teplota vody vykurovanie: od 35 °C do max. 45 °C
Prevádzkové podmienky		Teplota v režime vykurovania max. +50 °C Musí sa zabrániť kondenzácii!
Odporúčaná tlaková strata		max. 25 kPa na okruh
Odporúčaná celková výška zaveseného pohľadu		≥ 120 mm (vzdialenosť medzi betónovým stropom a pohľadovou stranou SDK dosky)


# Uponor

**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04 Bratislava

1132718 v1\_08\_2021\_SK  
Production: Uponor/SDE

Spoločnosť Uponor si vyhradzuje právo na zmenu príslušných komponentov bez predbežného oznámenia, v súlade s jej politikou stáleho rastu a rozvoja.



[www.uponor.sk](http://www.uponor.sk)