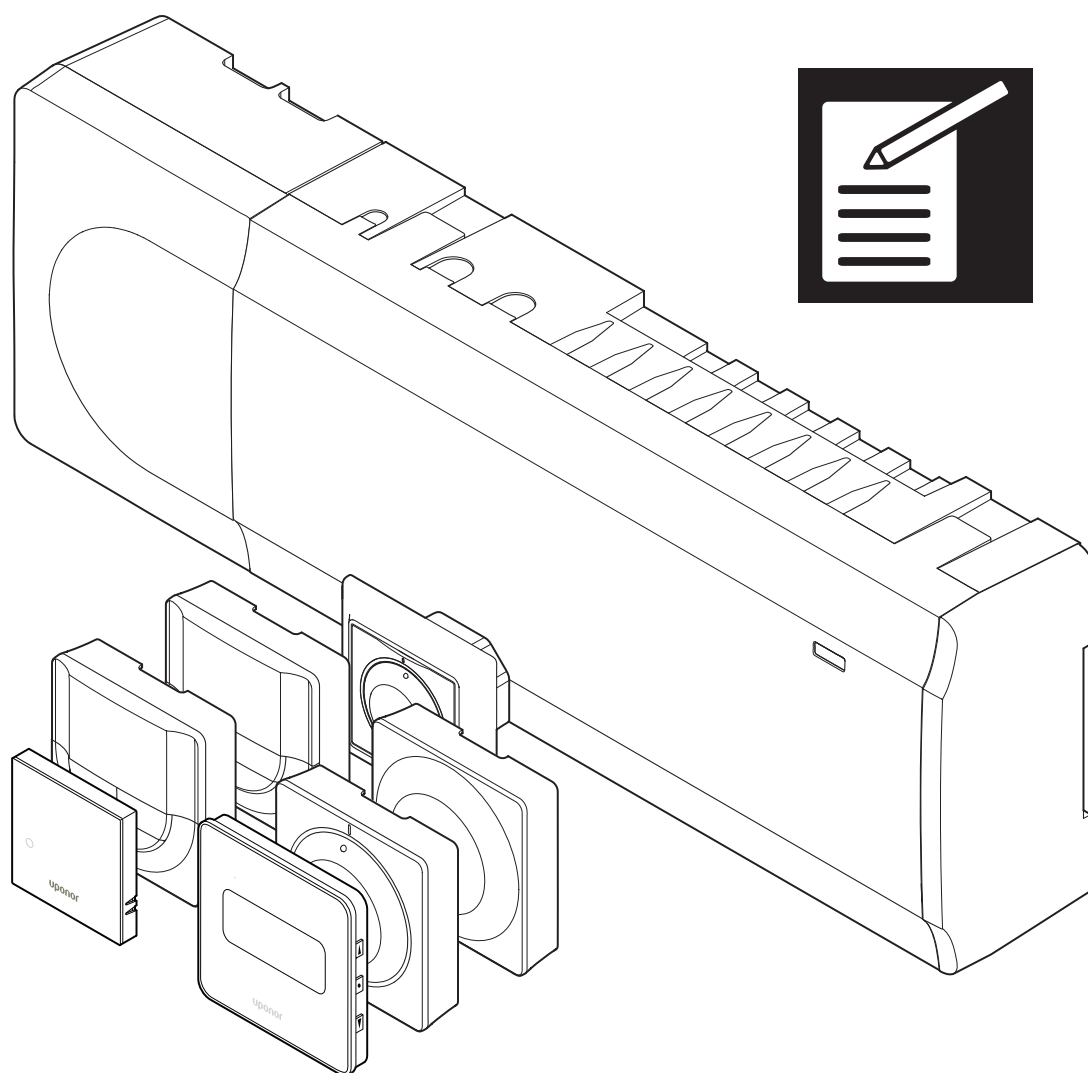



Uponor Smatrix Base Pulse

NO Installasjonsrapport



1 Systemoversikt

NO




Master
sentralenhet

Slaveenhet #1

Slaveenhet #2

Slaveenhet #3





GPI					Navn på rom			
	Bryter for oppvarming/kjøling	☐						
	Bryter for Komfort/ECO	☐						
	Generell systemalarm	☐						

Relé	1	2	1	2	1	2	1	2
Sirkulasjonspumpe	☐		☐		☐		☐	
Kjele		☐						
Bryter for oppvarming/kjøling		☐		☐		☐		☐
Avfukter		☐		☐		☐		☐
Kjøler	☐							
Komfort/ECO		☐						

Utvidelsesmodul				
Utvidelsesmodul	☐	☐	☐	☐
Stjernemodul	☐	☐	☐	☐

Kommunikasjonsmodul		Ethernet Wi-Fi			
R-208	☐	☐	☐	☐	☐



2 Master sentralenhet

	Kanal for sentralenheten						Kanal for utvidelsesmodul					
Navn på rom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet ekstern føler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gulvføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Uteføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Ekstern føler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet aktuator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systemenhet	1	2	3	4	5	6						
 Sentralenhet	☐											
 T-143			☐	☐	☐							



NO

3 Slaveenhet #1

NO

	Kanal for sentralenheten						Kanal for utvidelsesmodul					
Navn på rom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet ekstern føler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gulvføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Uteføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Ekstern føler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet aktuator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systemenhet	1	2	3	4	5	6						
 Sentralenhet	☐											



4 Slaveenhet #2

	Kanal for sentralenheten						Kanal for utvidelsesmodul					
Navn på rom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet ekstern føler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gulvføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Uteføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Ekstern føler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet aktuator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systemenhet	1	2	3	4	5	6						
 Sentralenhet	☐											

NO

5 Slaveenhet #3

NO

	Kanal for sentralenheten						Kanal for utvidelsesmodul					
Navn på rom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												
Termostat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 T-141	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-143	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-144	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-145	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-146	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-148	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 T-149	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet ekstern føler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Gulvføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Uteføler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Ekstern føler	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tilkoblet aktuator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	a	b								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Systemenhet	1	2	3	4	5	6						
 Sentralenhet	☐											

**Uponor AS**

Karenslyst Allé 8B
0278 Oslo

1138032 v2_09_2023_NO
Production: Uponor / ELO

Uponor forbeholder seg retten til å endre produktporteføljen og tilhørende dokumentasjon uten forvarsel, i tråd med vår målsetning om kontinuerlig forbedring og utvikling.



www.uponor.com/nb-no